



Dornbracht Foot Bath^{ATT}

Instrucciones de planificación

- 02 Recomendaciones de ubicación
- 06 Acceso a registro
- 08 Componentes
- 09 Zonas de protección
- 10 Instalación
- 12 Normativas y datos técnicos
- 15 Descripción de productos
- 20 Listas de control


RECOMENDACIONES DE UBICACIÓN

Acceso a registro
Componentes
Zonas de protección


Instalación
Normativas y datos técnicos
Descripción de productos
Listas de control

VARIANTE A


Variante B




Variante A

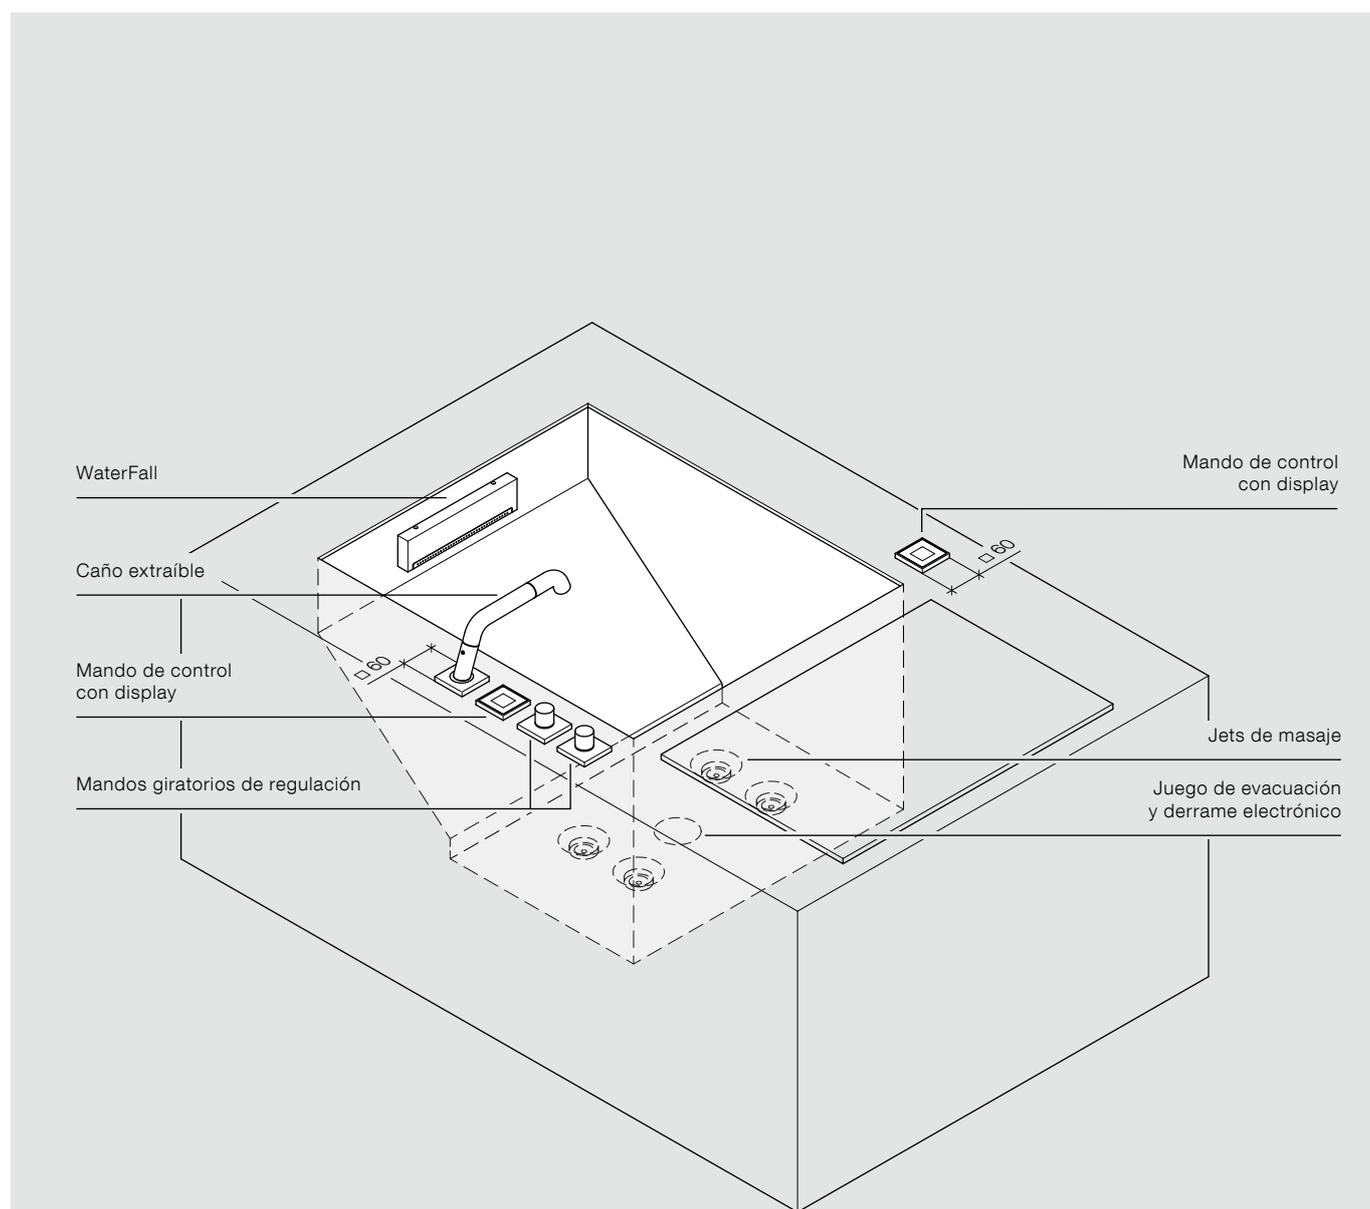


Esta variación es una recomendación. Los elementos de mando se pueden posicionar libremente teniendo en cuenta las longitudes de los cables (página 11) y accesos a registro (página 6). El caño extraíble tiene que posicionarse en el borde izquierdo de la pila (visto desde el asiento).




Variante A

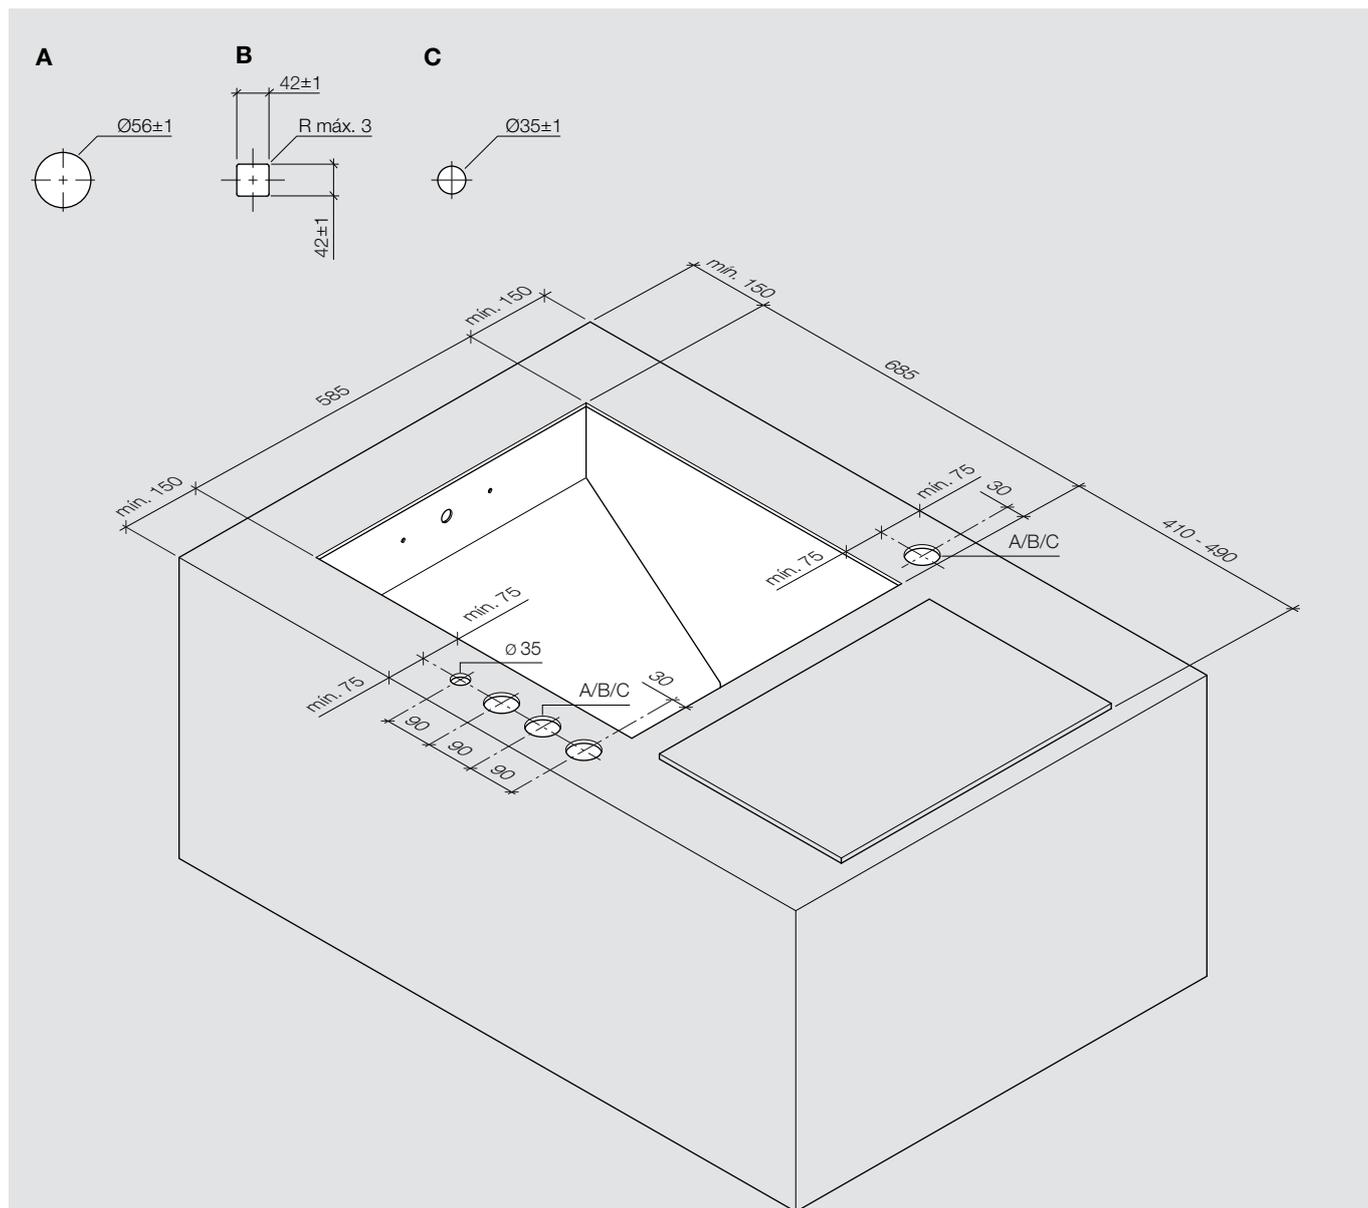


La distancia entre el elemento de mando y el borde de la pila es de un mínimo de 75 mm. La distancia mínima de los elementos de mando entre sí es de 90 mm (centro / centro) y no puede ser inferior. Es necesario un orificio de perforación de $\varnothing 56$ mm (A) para el juego de premontaje de los elementos de mando. El juego de premontaje se reviste de azulejos. Es necesario un orificio de 42 x 42 mm (B) para el azulejo, grosor del azulejo: mín. 7 - máx. 35 mm. Si se emplea piedra natural, corian o algún material similar los elementos de mando se pueden atornillar al material sin el juego de premontaje. El diámetro del orificio es de $\varnothing 35$ mm (C), el grosor de las placas es de mín. 20 mm - máx. 40 mm. La profundidad recomendada del asiento es de 450 mm para una persona de 1,75 m de estatura.




Variante B

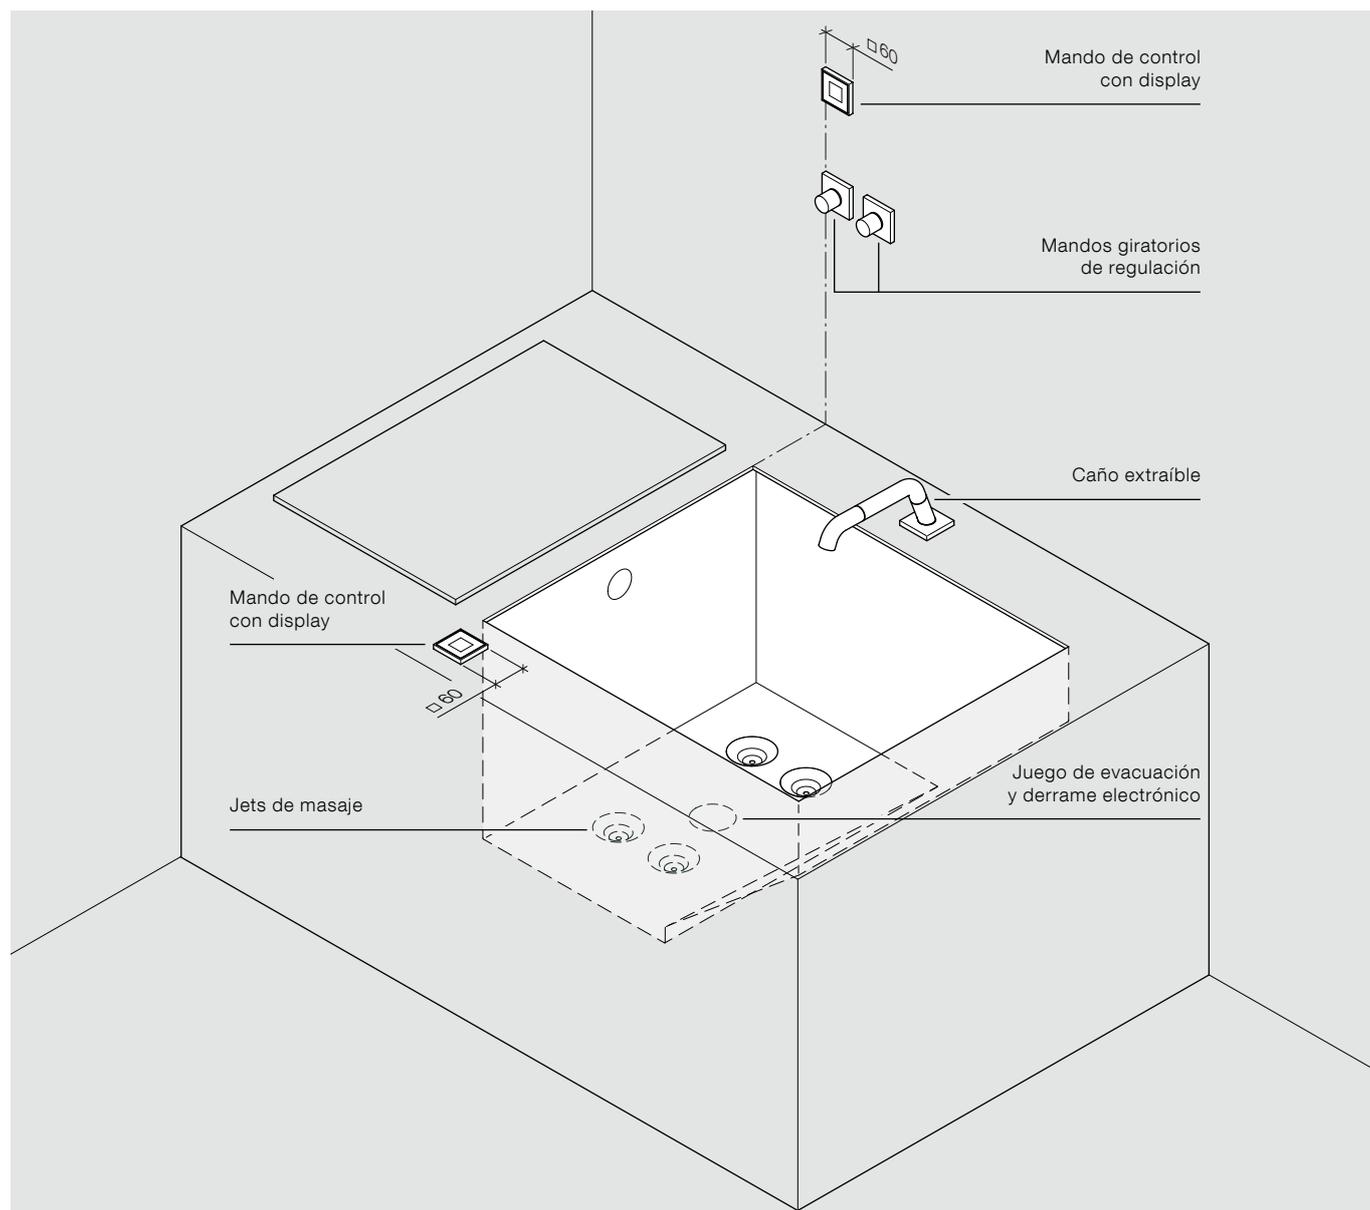


Los elementos de mando también se pueden montar en la pared. En este caso es obligatoria a una instalación con bastidor metálico en la pared debido a la profundidad de montaje (mín. 139 mm) e instalación con cuerpo empotrado. El caño extraíble se tiene que posicionar en el borde izquierdo de la pila (visto desde el asiento). En el montaje de la tubería de fundición en el lado de la pared se tiene que tener en cuenta un acceso de registro. Si el espacio a través de las aberturas del acceso de registro (página 7) no es suficiente, se tiene que prever un acceso de registro adicional (p. ej. con el bastidor de montaje Perfecto 12 630 970 90).




Variante B

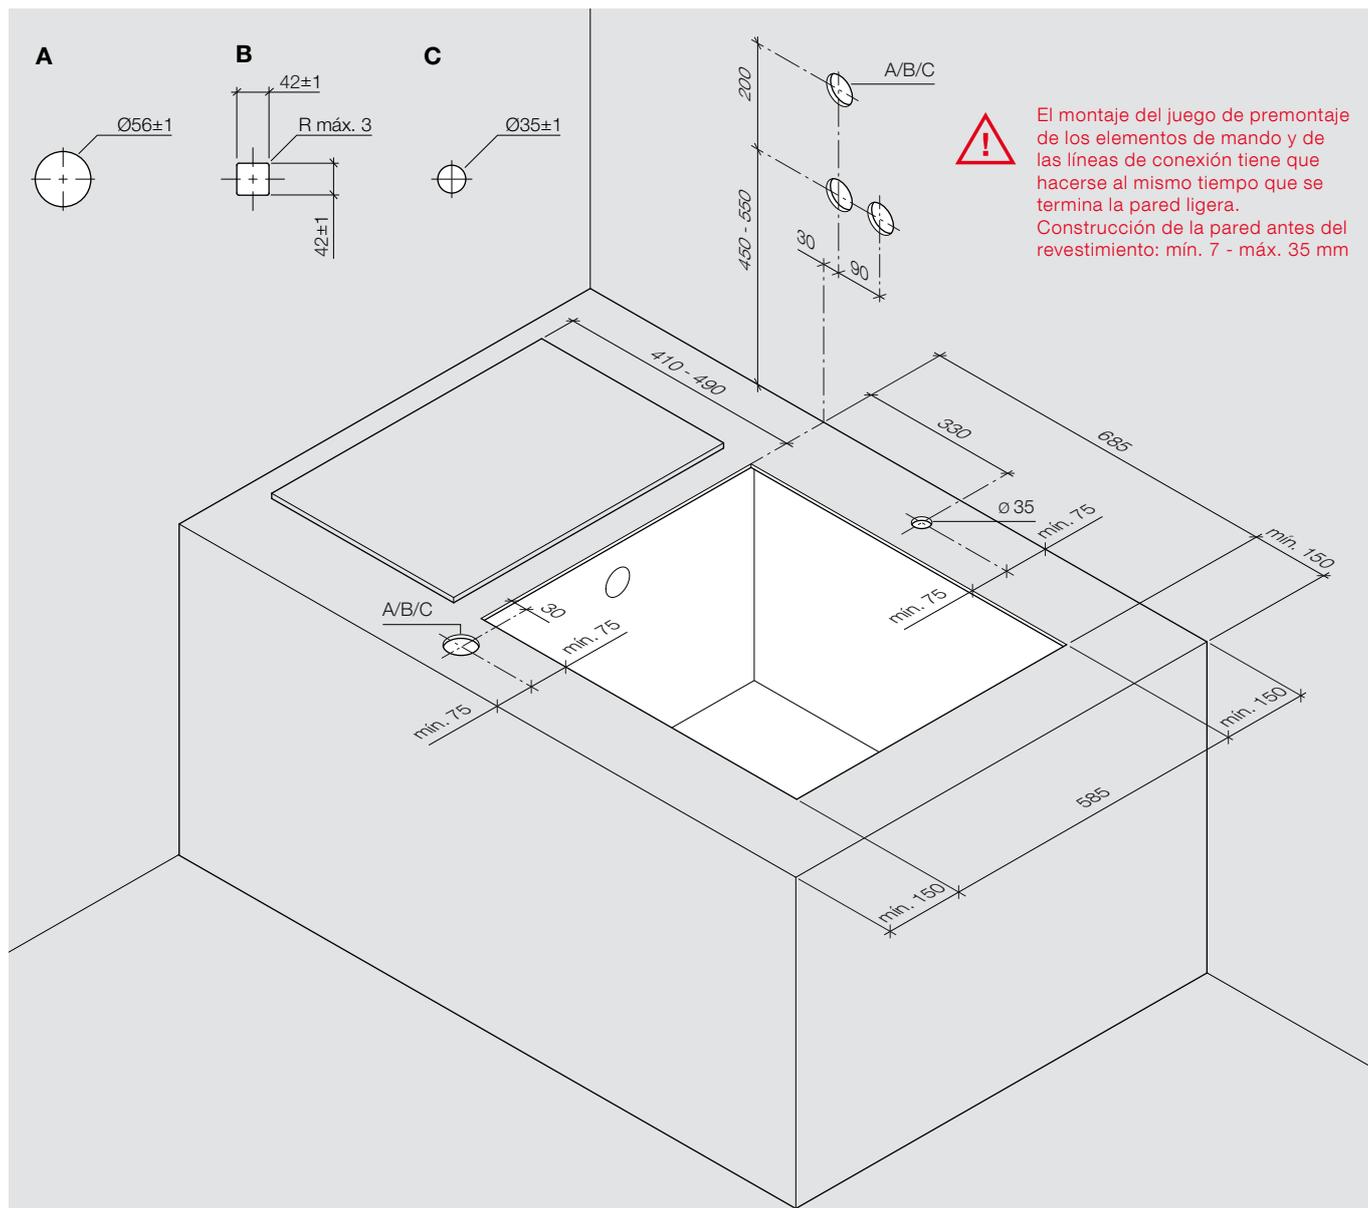

Para una persona de 1,75 m de estatura, la altura recomendada a partir de la base superior del FOOT BATH^{ATT} será de 500 mm para los mandos de regulación y 200 mm por encima para el mando de control con display. La distancia mínima de los elementos de mando entre sí es de 90 mm (centro / centro) y no puede ser inferior. Es necesario un orificio de perforación de Ø 56 mm (A) para el juego de premontaje de los elementos de mando. El juego de premontaje se reviste de azulejos. Es necesario un orificio de 42 x 42 mm (B) para el azulejo, grosor del azulejo: mín. 7 - máx. 35 mm. Si se emplea piedra natural, corian o algún material similar los elementos de mando para el montaje vertical se pueden atornillar al material sin el juego de premontaje. El diámetro del orificio es de Ø 35 mm (C), el grosor de las placas es de mín. 20 mm - máx. 40 mm. La profundidad recomendada del asiento es de 450 mm para una persona de 1,75 mm de estatura.




Revisión lateral

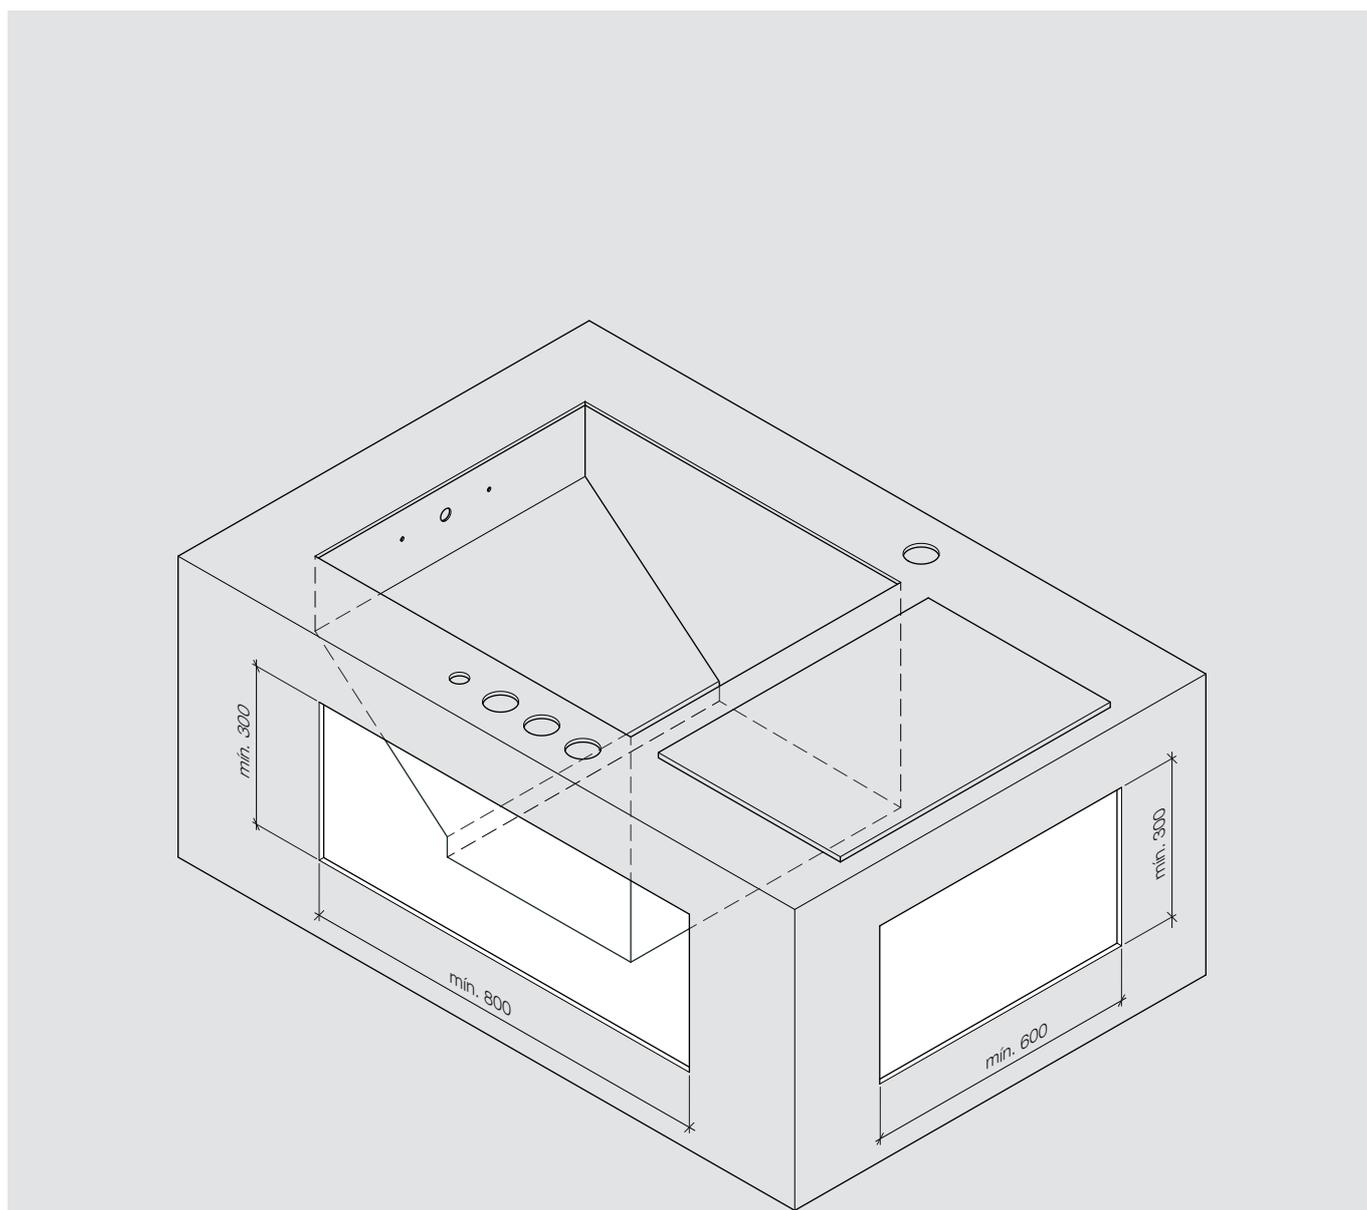


Los componentes de FOOT BATH^{ATT} tienen que ser accesibles durante la instalación y para el mantenimiento posterior. Son necesarios un mínimo de dos accesos:

1. Acceso lateral para el caño extraíble y los elementos de mando (mín. 800 x 300 mm)
2. Acceso lateral detrás del asiento a los componentes eléctricos y a las tomas de agua (mín. 600 x 300 mm)




Revisión lateral y superior

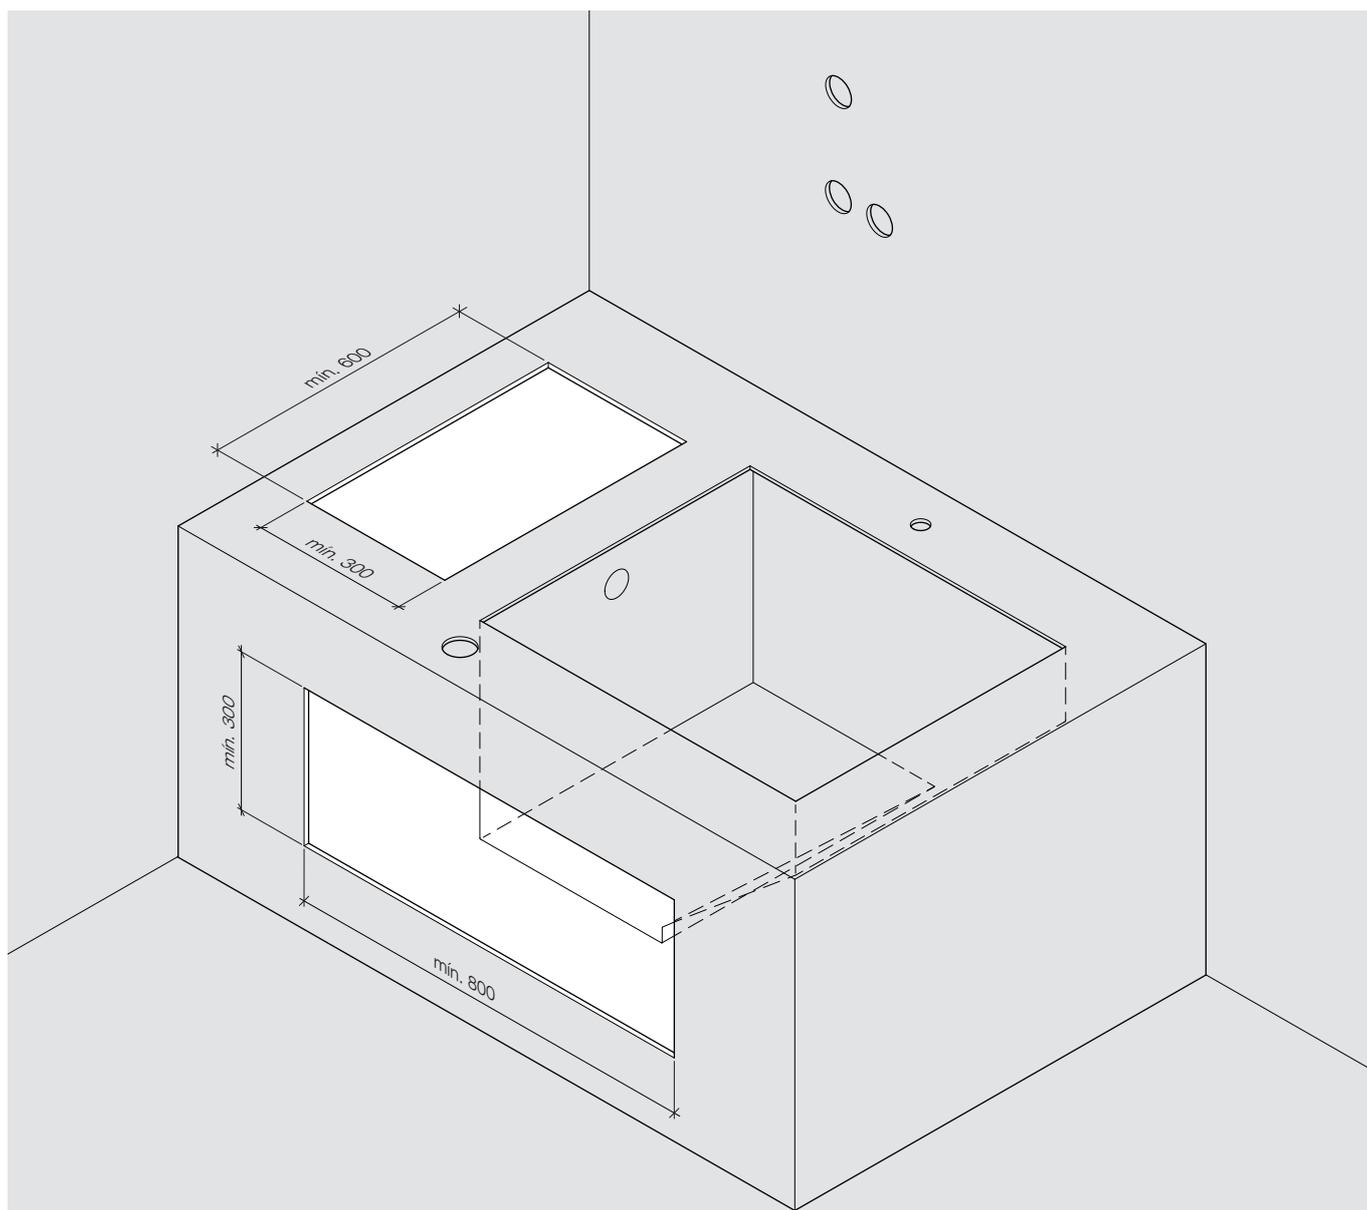


Los componentes de FOOT BATH^{ATT} tienen que ser accesibles durante la instalación y para el mantenimiento posterior. Son necesarios un mínimo de dos accesos:


1. Acceso lateral para el caño extraíble y los elementos de mando (mín. 800 x 300 mm)
2. Acceso debajo del asiento a los componentes eléctricos y a las tomas de agua (mín. 600 x 300 mm)




Componentes

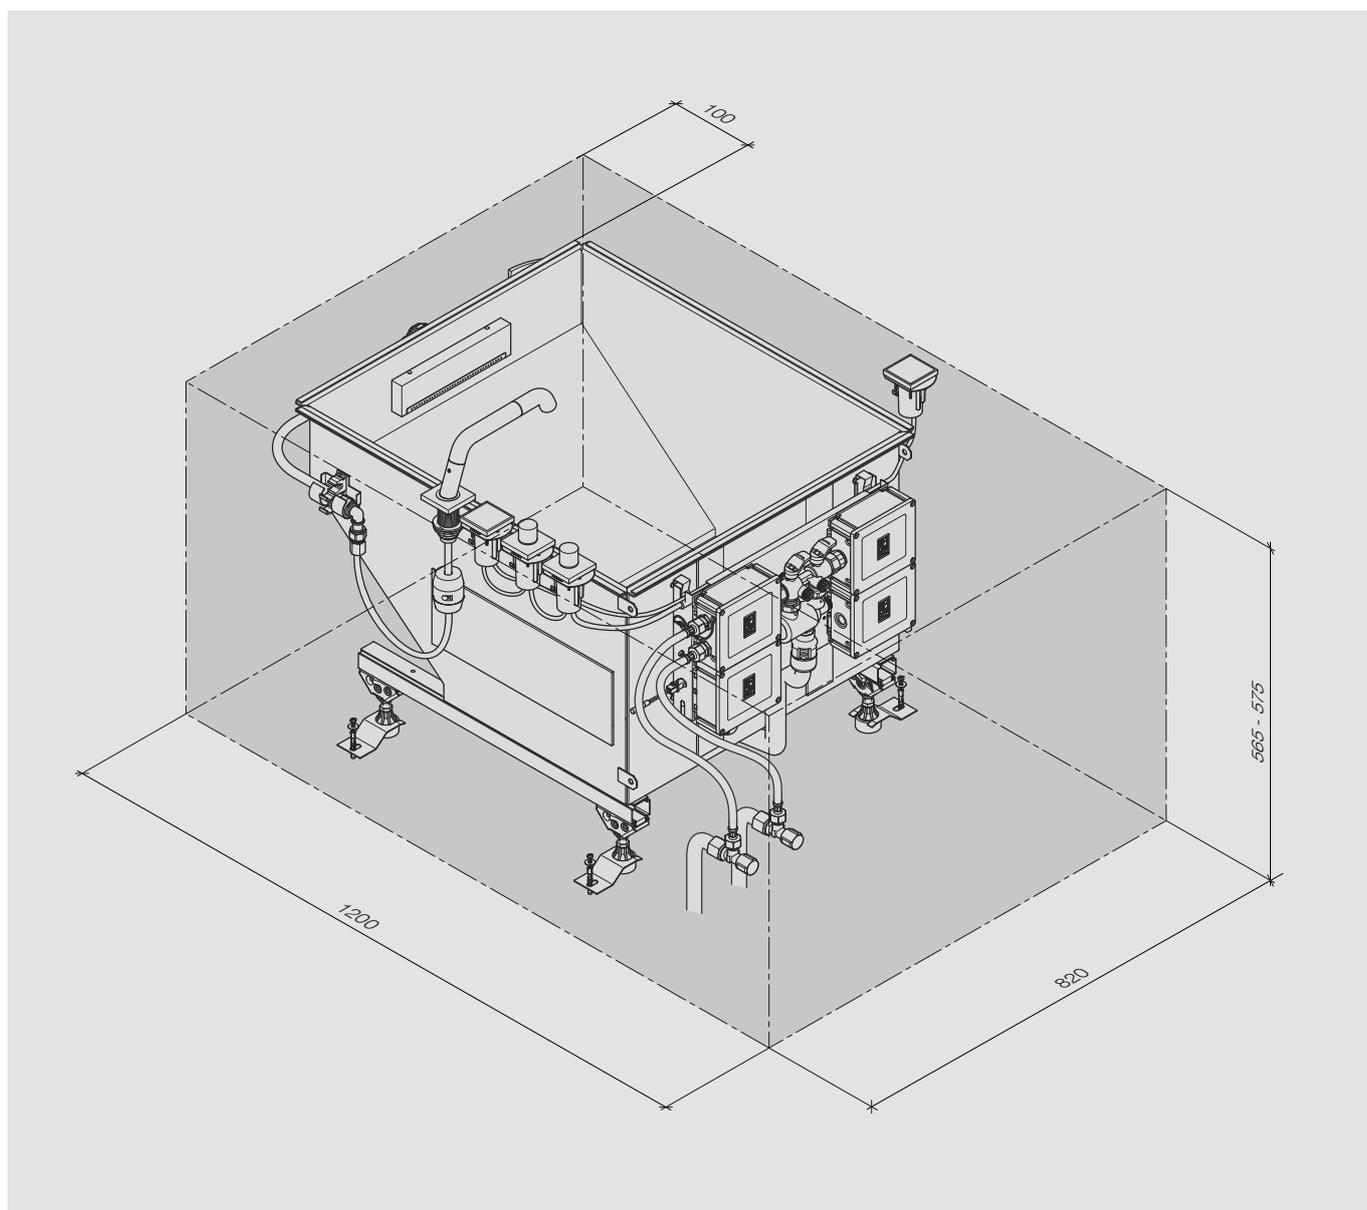

Este ejemplo de instalación muestra la necesidad mínima de espacio de los componentes de FOOT BATH^{ATT}. En las medidas, además del espacio de montaje de los componentes, se considera también el espacio necesario para el montaje y las conexiones.




Zonas de protección

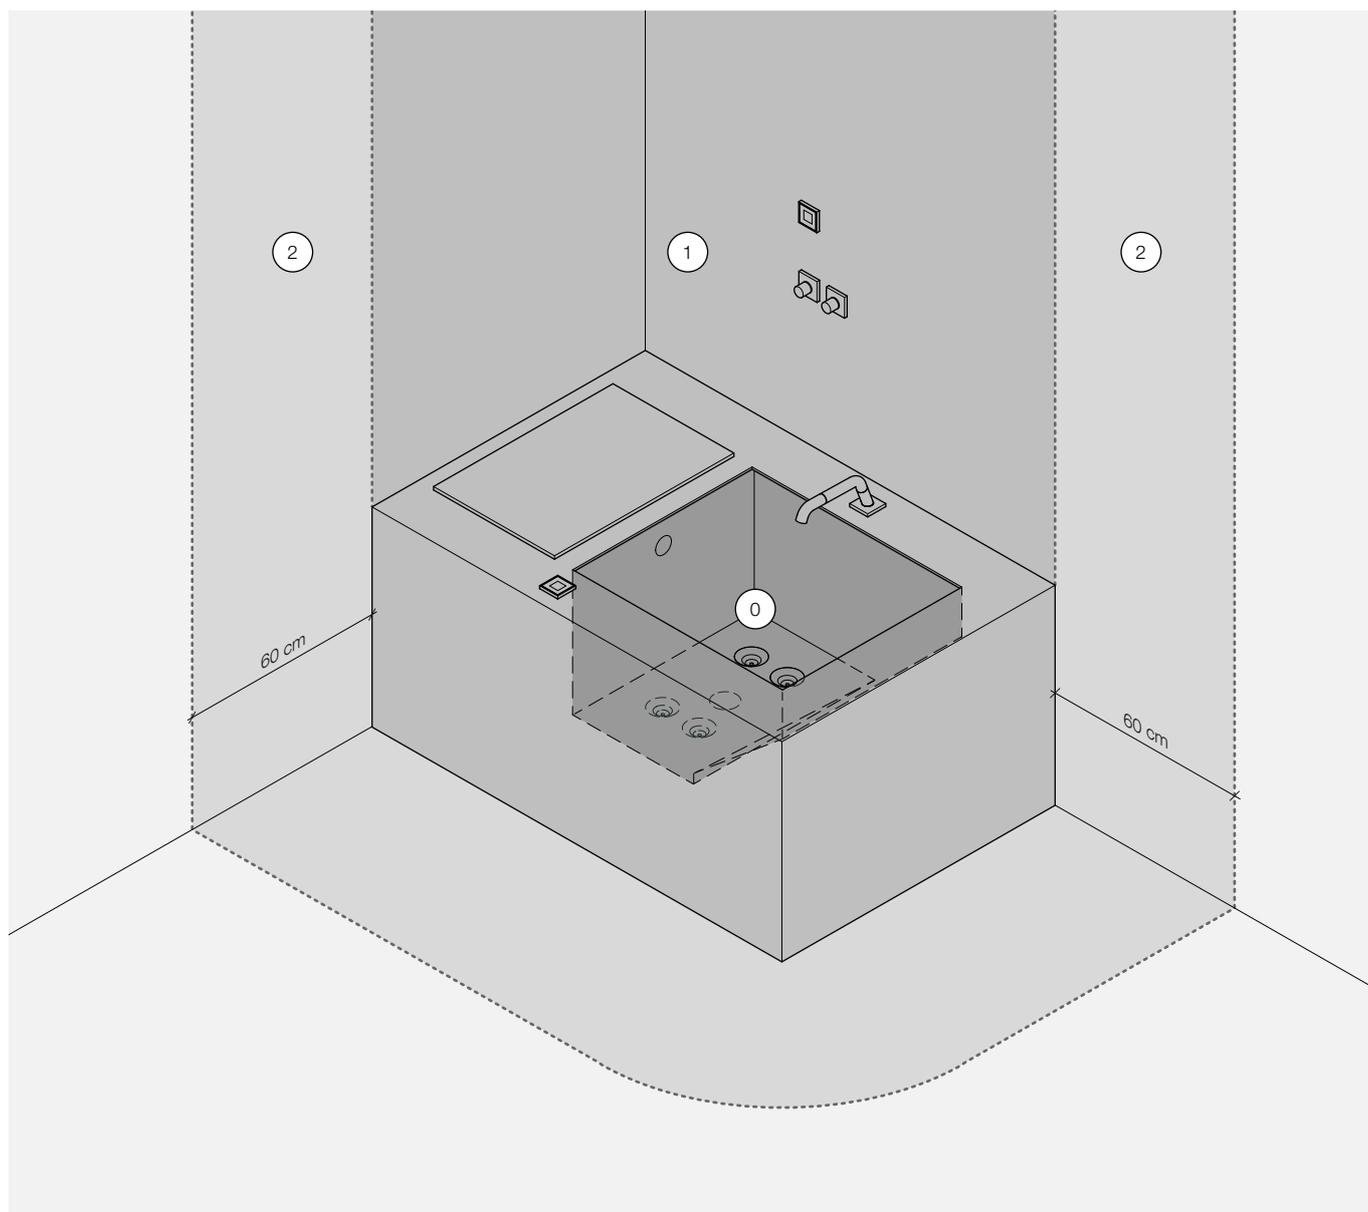

Campos de protección según la norma DIN VDE 0100, PARTE 701. Se han de respetar las normas nacionales vigentes. Instale el suministro de corriente fuera de la zona de protección 2 en una distribución principal o en una distribución secundaria. Durante la instalación se deberá tener en cuenta el tipo de protección de cada uno de los componentes y será válido sólo cuando el montaje esté completamente terminado. Los elementos de mando, las válvulas electrónicas y el juego de salida y de derrame funcionan con tensión baja de seguridad (SELV) y se pueden montar en el campo de protección 1.


Instalación de agua / del desagüe

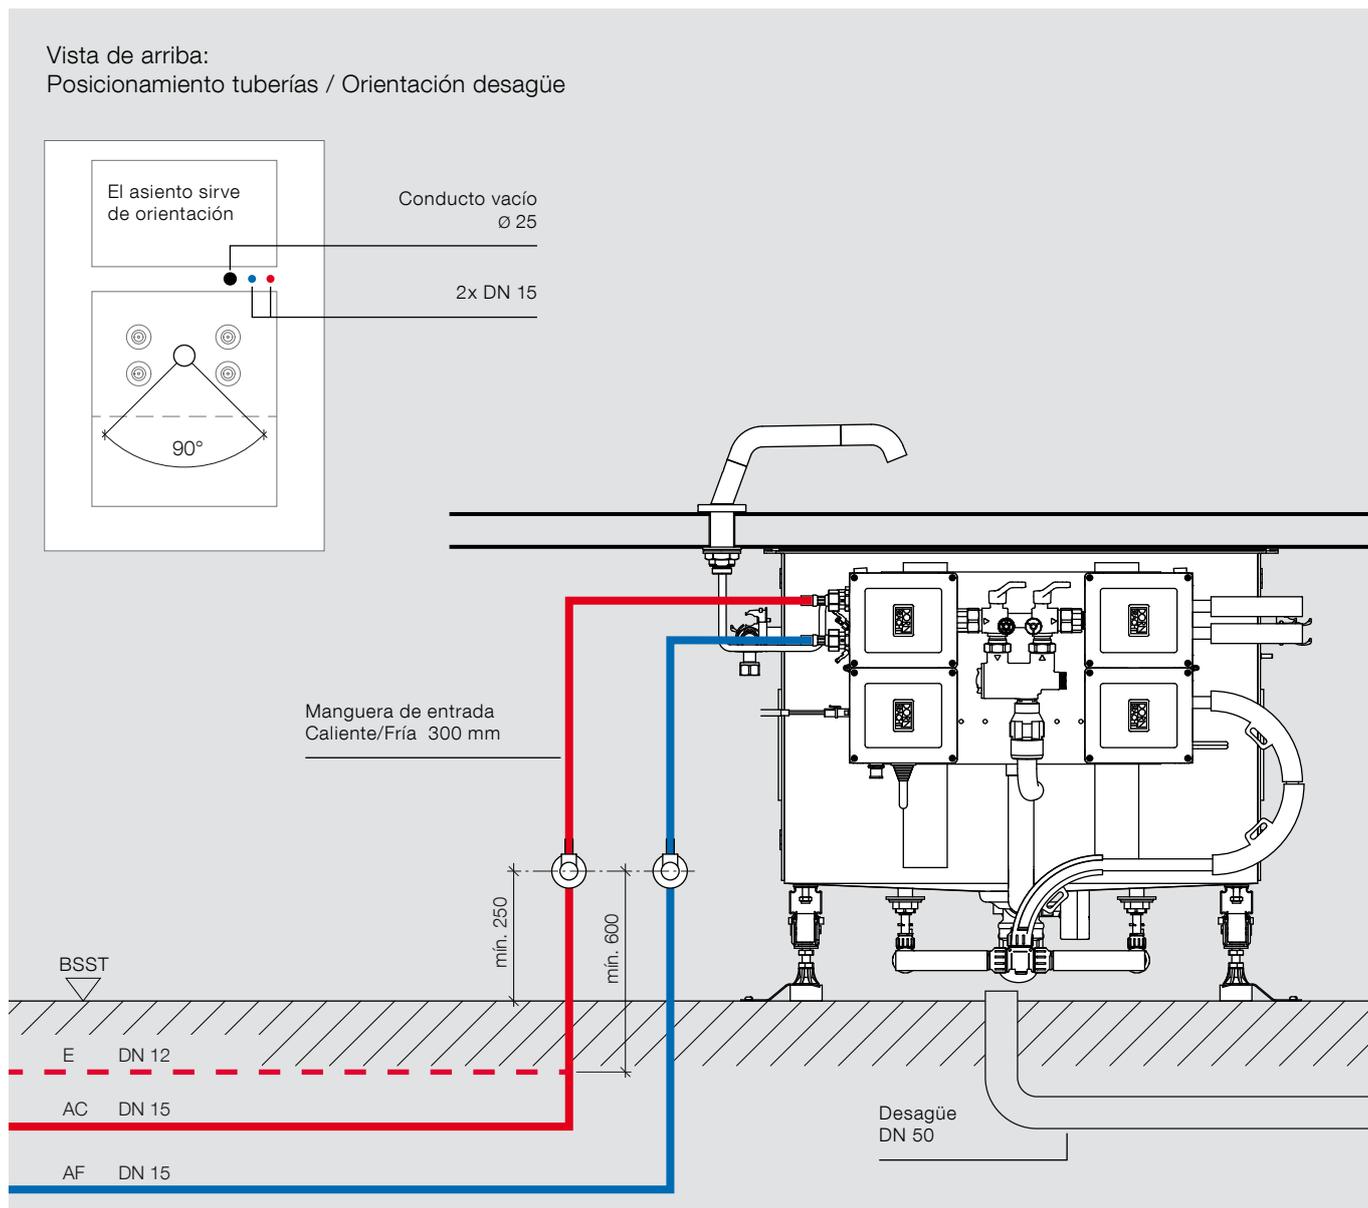

Se han de respetar las normas nacionales vigentes. Bloqueo separado para la tubería de agua fría y de agua caliente a través de válvulas angulares con un filtro integrado (incluido en el volumen de suministro). La tubería de desagüe del juego de evacuación se puede orientar con un ángulo de 90° (consulte la vista de arriba).

CONSULTE TAMBIÉN LAS INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Instalación eléctrica

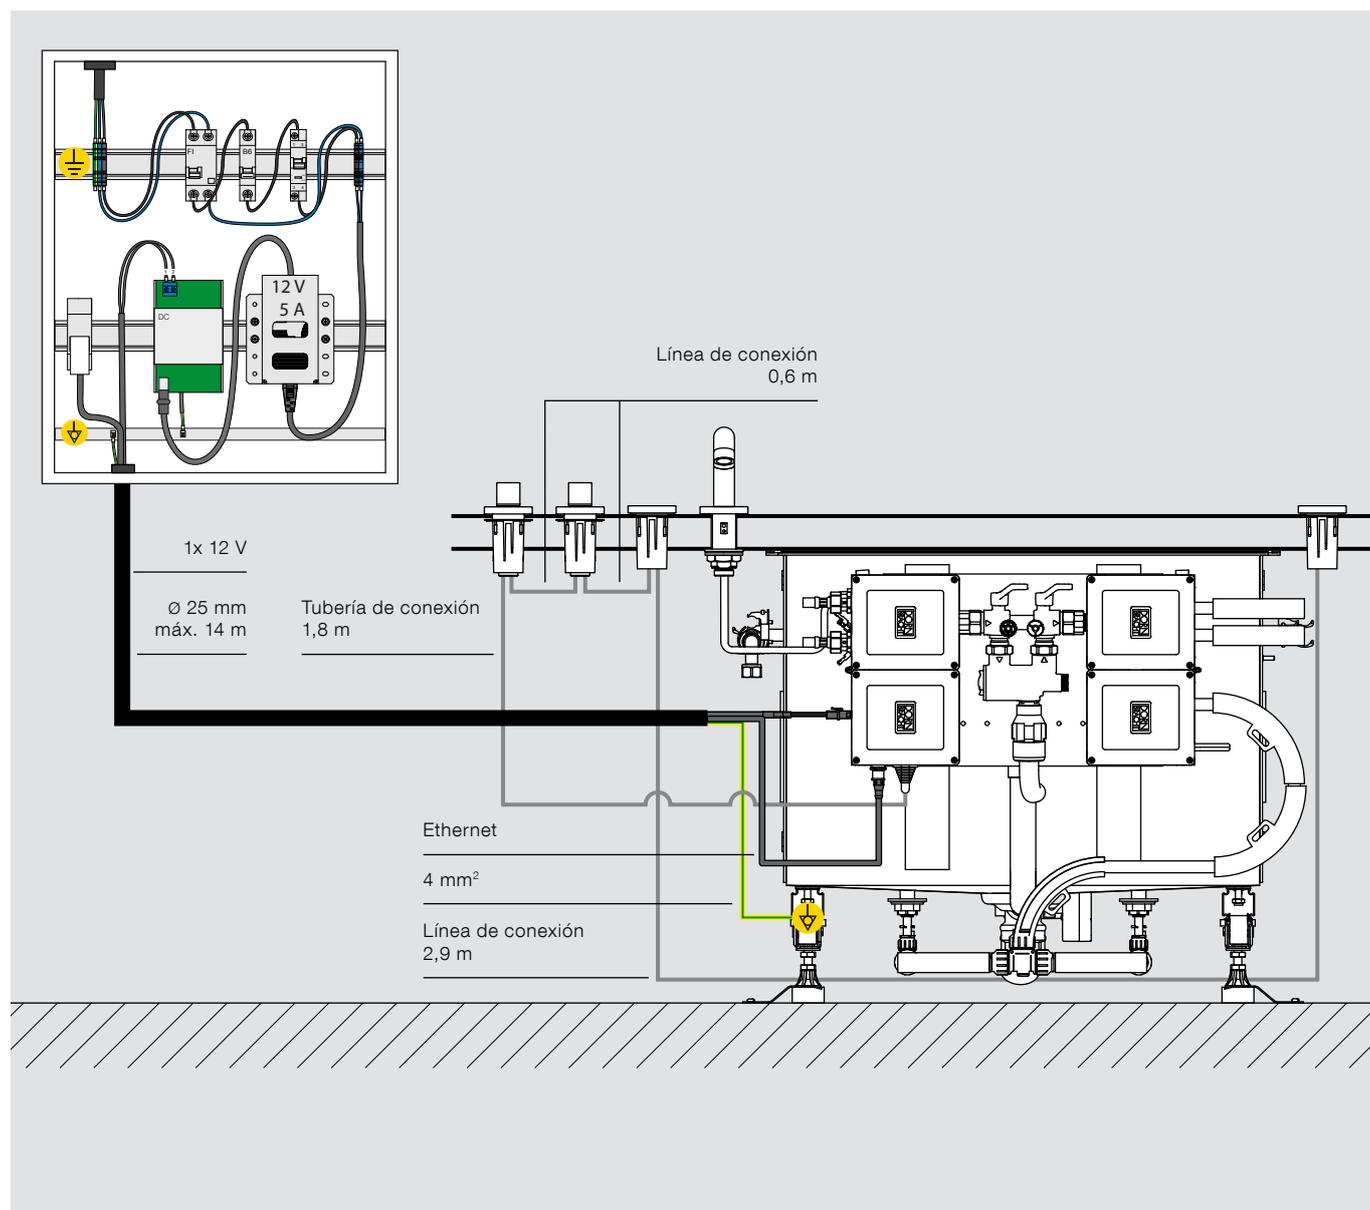

Las disposiciones nacionales sobre las instalaciones electrónicas se han de cumplir obligatoriamente. FOOT BATH^{ATT} se tiene que conectar a través de un interruptor automático diferencial (diferencial de corriente de hasta 30 mA). Hay disponibles alargadores correspondientes para las líneas de conexión utilizadas. La conexión de los componentes individuales se realiza mediante concepto “plug-and-play”.

CONSULTE TAMBIÉN LAS INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Indicaciones de planificación

Sanitarios

Toma (AC + AF) 2 DN 15 – G1/2" a través de válvulas angulares con un filtro integrado (incluido en el volumen de suministro).

Se recomienda un filtro principal (reversible) además de los filtros en las válvulas angulares.

Se deberá prever en la obra una válvula reductora de la presión detrás del contador de agua (tubería principal).

Si se utiliza una tubería de recirculación (DN 12) la conexión de la tubería de recirculación tiene que estar a una distancia mín. de 600 mm de la válvula angular.

Calcular la red de tuberías según la norma DIN 1988, EN 806.

Es obligatorio realizar una prueba de presión de toda la instalación (sin válvulas angulares) con un 1,5 más de la presión de servicio máxima permitida. Puede consultar cómo realizar exactamente la prueba de presión (ensayo previo / ensayo principal) y dependiendo del material bruto utilizado en la normativa válida actual. Redactar el protocolo de ensayo.

Es obligatorio limpiar toda la instalación con agua limpia (se han de considerar las normas válidas para realizar la limpieza). Redactar el protocolo de limpieza. Limpiar a más tardar antes del montaje de FOOT BATH^{ATT} y de la puesta en marcha.

Se deberá prever en la obra un acceso de registro para mantenimiento al caño extraíble, a los componentes eléctricos y a las tomas de agua. Si los elementos de mando se instalan en la pared es obligatoria una instalación con bastidor metálico. El montaje del juego de premontaje de los elementos de mando y de las líneas de conexión tiene que hacerse al mismo tiempo que se termina la pared ligera.

Campo de aplicación

Los aparatos no han sido concebidos para su uso en exteriores. Si se prevé su uso en un entorno con vapor, cloro o sal se recomienda consultar con Dornbracht.

Dureza del agua

Dureza del agua recomendada: 6 - 7 °dH

En caso de agua más dura se deberá montar una instalación de ablandamiento en las tuberías de alimentación principal de agua fría.

Tratamiento del agua caliente

Es obligatorio un cálculo individual de necesidades (p.ej. según DIN 4708-2), teniendo en cuenta los puntos de toma adicionales y su uso paralelo, para la elección óptima del calentador de agua caliente. Si la temperatura del agua caliente en el depósito de agua caliente está ajustada a más de 60 °C, se tiene que conectar al depósito un mezclador de agua termoestático (p. ej. en el caso de calentadores solares). Si es necesaria una desinfección térmica regular del objeto se deberá prever en la obra una desviación (de accionamiento manual o automático) correspondiente del mezclador de agua termoestático.

Desagüe

Capacidad de desagüe/Caudal de desagüe [VC] = 0,9 l/s,
Tubería de desagüe DN 50.

Mantenimiento

El separador de sistema integrado tipo BA tiene que ser revisado regularmente por parte de un instalador profesional. La comprobación del funcionamiento correcto se realiza después del primer año de funcionamiento y luego periódicamente según las condiciones de funcionamiento, pero a más tardar después de un año. Se deberá redactar un protocolo de ensayo. Los filtros de las válvulas angulares, así como los filtros montados de obra, se tienen que limpiar o sustituir por lo menos 1 vez al año.

Indicaciones de planificación

Instalación eléctrica

La conexión eléctrica se deberá realizar sin tensión eléctrica. La instalación eléctrica se debe realizar por parte de un instalador profesional según la norma VDE0100. Se han de cumplir las normas nacionales vigentes.

El montaje del juego de premontaje de los elementos de mando (en el montaje a pared) y de las líneas de conexión tiene que hacerse al mismo tiempo que se termina la pared ligera.

Los aparatos se pueden conectar únicamente con componentes originales de la empresa Dornbracht.

La distancia entre la distribución secundaria o la distribución principal y FOOT BATH^{ATT} es de un máx. de 14 m (conducto vacío Ø 32 mm).

Se deberán prever en la obra los siguientes interruptores automáticos y componentes eléctricos:

- Interruptor automático diferencial (30 mA de 2 polos tipo A)
- Fusible automático (6 A tipo B)
- Interruptor (16 A 1S 230 V AC).

Datos técnicos

Sanitarios

Caudal con 3 bar de presión hidráulica (máx.)	
- Caño extraíble	13,6 l/min.
- WATER FALL con PEARLSTREAM	14,2 l/min.
- Jets de masaje	9,3 l/min.

Caudal Coreografía	
- RELAX (15 min.):	máx. 100 l
- VITALIZE (5 min.):	máx. 40 l

Presión hidráulica	
Presión hidráulica mínima	2,5 bar
Presión hidráulica máxima	4,0 bar
Diferencia de presión hidráulica máxima entre el agua fría y el agua caliente	1,0 bar
Presión hidráulica recomendada	3,0 bar

FOOT BATH^{ATT} es seguro según DIN EN 1717

Temperaturas de funcionamiento permitidas	
Gama de temperatura de agua caliente	50-60 °C
Desinfección térmica (3-10 min.)	75 °C
Gama de temperatura de agua fría	5-20 °C
Protección antiescaldamiento de fábrica	43 °C

Instalación eléctrica

Pila	
Conexión eléctrica (voltaje de entrada) en la distribución secundaria	100-240 V AC
Conexión eléctrica (voltaje de entrada) en FOOT BATH ^{ATT}	12 V DC
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Consumo de potencia máximo	60 W
Voltaje de salida	12 V DC
Corriente de salida	1,5 A
Consumo de potencia (sleep mode)	< 5 W
Consumo de potencia (en funcionamiento)	20 W
Tipo de protección	IP X4
Conductor equipotencial	4 mm ²

Elementos de mando (interruptor del display y regulador giratorio)	
Voltaje de entrada	12 V DC
Tipo de protección	IP X4
Diámetro del orificio caja empotrada	56 mm

Aspectos generales

Peso FOOT BATH ^{ATT}	40 kg
-------------------------------	-------

Temperatura ambiente	
Pila máx.	55 °C
Pila mín.	5 °C
Elementos de mando máx.	35 °C
Elementos de mando mín.	5 °C
Almacenamiento máx.	35 °C
Almacenamiento mín.	5 °C
Almacenar en un lugar seco y sin polvo.	

Se deberá prever en la obra:	
Necesidad de espacio para la fuente de alimentación en la distribución secundaria o en la distribución principal	mín. 100 x 200 mm
Interruptor automático diferencial, 2 polos	30 mA, tipo A
Fusible automático	16 A, tipo B
Conducto vacío (para Ethernet, suministro de corriente y conductor equipotencial) desde la distribución secundaria hasta FOOT BATH ^{ATT} Ø 32 mm	máx. 14 m
Cable del conductor equipotencial para FOOT BATH ^{ATT}	4 mm ²

Encontrará la longitud de las líneas de conexión a los elementos de mando en la página 11.
 Se recomienda un filtro principal (reversible) además de los filtros en las válvulas angulares.
 Válvula reductora de la presión detrás del contador de agua (tubería principal).

Símbolo de identificación	
Declaración propia	CE

Recomendaciones de ubicación
Acceso a registro
Componentes
Zonas de protección

Instalación
Normativas y datos técnicos
**DESCRIPCIÓN
DE PRODUCTOS**
Listas de control

FOOT BATH^{ATT}
Pila
Caño extraíble
WaterFall

Jets de masaje
Juego de evacuación y de derrame
Elementos de mando


Foot Bath^{ATT}

41 250 979

FOOT BATH^{ATT}

cromo
platino mate

41 250 979-00
41 250 979-06



- Pila
- Caño extraíble
- WATER FALL con PEARLSTREAM
- Jets de masaje
- Elementos de mando electrónicos (SMART TOOLS)

WATER FALL

Jets de masaje

Caño extraíble

Elemento de mando

Elementos de mando

Juego de evacuación
y de derrame

Pila

Otras descargas:

[Instrucciones de manejo FOOT BATH^{ATT} \(01 03 29 979 00\)](#)


Recomendaciones de ubicación
Acceso a registro
Componentes
Zonas de protección

Instalación
Normativas y datos técnicos
**DESCRIPCIÓN
DE PRODUCTOS**
Listas de control

Foot Bath^{ATT}
PILA
Caño extraíble
WaterFall


Jets de masaje
Juego de evacuación y de derrame
Elementos de mando

Pila




Pila empotrada

- Acero vitrificado blanco, 920 x 750 mm, grosor del material 3 mm
- Altura de montaje mín. 565 mm, máx. 575 mm
- Juego de evacuación y de derrame electrónico, juego de premontaje premontado
- 4 Patas de bañera ajustable en altura, premontadas
- Fuente de alimentación 100-240 V, 50-60 Hz, 60 W, para la fijación en el riel de perfil de sombrero TS 35
- 4 Toberas, premontadas
- WATER FALL con PEARLSTREAM Montaje con conexión insertable premontada
- Juego de fijación Brida de suelo
- Inserción de la pila plástico, 285 x 390 x 20 mm, antideslizante

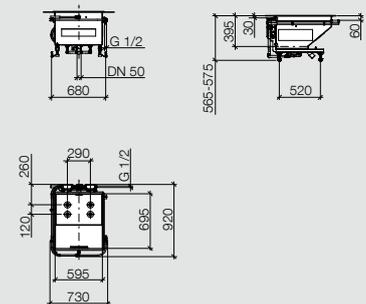

Material de conexión

- Cable de suministro de corriente 15 m Control de sistema
- Líneas de conexión con enchufe prefabricadas para el juego de premontaje de los elementos de mando (1x 2,9 m, 2x 0,6 m)
- 2 Mangueras de presión 1/2" RM x 1/2" RM x 300 mm
- 2 Válvulas angulares con filtro
- Cable Ethernet, 25 m



Unidad de control y de distribución, premontada

- Válvula electrónica eVALVE para regular la temperatura y el caudal de agua
- Control del sistema
- Inversor de tres vías electrónico
- Separador de sistema, tipo BA
- Tuberías
- IP X4

Otras descargas:

[Instrucciones de manejo FOOT BATH^{ATT} \(01 03 29 979 00\)](#)

Recomendaciones de ubicación
Acceso a registro
Componentes
Zonas de protección

Instalación
Normativas y datos técnicos
**DESCRIPCIÓN
DE PRODUCTOS**
Listas de control

Foot Bath^{ATT}

Pila

CAÑO EXTRAÍBLE


WATERFALL

JETS DE MASAJE

Juego de evacuación y de derrame


Elementos de mando

Caño extraíble




Caño extraíble

- Saliente 200 mm
- Longitud de la manguera 1500 mm
- Altura de la grifería 100 mm
- Mezclador de aire
- Caño giratorio 160°
- Diámetro del orificio 35 mm
- Sin plomo
- Roseta 60 x 60 mm




WaterFall



WATER FALL con PEARLSTREAM

- Saliente 22 mm
- Regulador de chorro con 36 chorros individuales 216 x 10 mm
- Placa 240 x 60 mm
- Montaje con conexión insertable premontada




Jets de masaje



Jets de masaje

- 4 Jets, premontadas en la pila
- Chorro de masaje



Otras descargas:

[Instrucciones de manejo FOOT BATH^{ATT}](#) (01 03 29 979 00)

Juego de evacuación y de derrame

Juego de evacuación y de derrame electrónico


Juego de montaje final



- Tapón de salida
- Roseta

Juego de evacuación y de derrame electrónico


Juego de premontaje



- Premontado con conexión de agua de fugas para separador de sistema
- Salida 40/50 mm
- Sifón inodoro
- IP X4
- Capacidad de desagüe: 0,87 l/s
- Capacidad de derrame: 0,63 l/s

Juego de evacuación y de derrame electrónico

Juego de montaje final

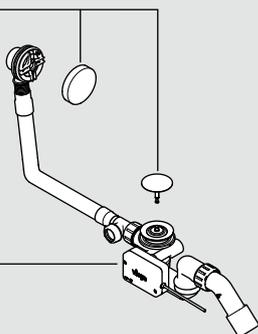

Juego de evacuación y de derrame electrónico

Juego de premontaje

Otras descargas:

[Instrucciones de manejo FOOT BATH^{ATT}](#) (01 03 29 979 00)


Elementos de mando

Elementos de mando electrónicos (SMART TOOLS)

Juego de montaje final




- 2 Elementos de mando Reguladores giratorios con control electrónico para la temperatura y el caudal, cada uno 60 x 60 mm
- 2 Elementos de mando Interruptor del display con control electrónico para tubería de fundición, WATER FALL con PEARLSTREAM, toberas de masaje, juego de salida y de derrame electrónico, funciones de confort y escenarios, cada uno 60 x 60 mm
- Conexión eléctrica: 12 V DC
- Temperatura y caudal preajustados
- Bloqueo de botones para la limpieza
- Función de pausa
- Capacidad de actualización
- Indicaciones de servicio
- IP X4




Juego de premontaje Elementos de mando electrónicos (SMART TOOLS)

Juego de premontaje




- 4 Cajas empotradas para el montaje en la instalación de pared ligera o en el borde de la pila
- 4 Manguitos obturadores
- Diámetro del orificio 56 mm
- Profundidad de montaje mín. 139 mm



Juego de premontaje Elementos de mando electrónicos (SMART TOOLS)

Juego de premontaje



Elemento de mando Regulador giratorio

Juego de montaje final



Elemento de mando Interruptor del display

Juego de montaje final



Otras descargas:

[Instrucciones de manejo FOOT BATH^{ATT} \(01 03 29 979 00\)](#)

Asesoramiento de planificación

Esta lista de control le ayudará a comprobar los contenidos de todas sus consultas sobre FOOT BATH^{ATT}.
Tenga en cuenta especialmente los siguientes puntos:

- Se deberá prever en la obra un acceso de registro al caño extraíble, a los componentes eléctricos y a las tomas de agua (página 6)
- Si los elementos de mando se instalan en la pared es obligatoria una instalación con bastidor metálico. El montaje del juego de premontaje de los elementos de mando y de las líneas de conexión tiene que hacerse al mismo tiempo que se termina la pared ligera
- Considerar la protección contra incendios de instalaciones técnicas
- Calcular la red de tuberías (según la norma DIN 1988 o EN 806-3)
- Calcular individualmente la capacidad del calentador de agua caliente (p. ej. según DIN 4708, DIN 1988-20)
- Se deberá prever en la obra un regulador de presión (conexión principal), si es necesario (según DIN 1988)
- Se deberá prever en la obra (según DIN 1988) un filtro reversible (conexión principal)
- Gama de temperatura de agua fría en funcionamiento 5-20 °C
- Gama de temperatura de agua caliente en funcionamiento 50-60 °C
- Dureza del agua recomendada 6 - 7 °dH
- Presión hidráulica en funcionamiento 2,5 - 4,0 bar
- Presión hidráulica recomendada en funcionamiento 3,0 bar
- Diferencia de presión hidráulica máxima entre AC y AF en funcionamiento 1,0 bar
- Tuberías de conexión (AC + AF) en FOOT BATH^{ATT} DN 15 (1/2")
- Si se utiliza una tubería de recirculación (DN 12) la conexión de la tubería de recirculación tiene que estar a una distancia mín. de 600 mm de la válvula angular
- Comprobación de la estanqueidad de la instalación en bruto según EN 806-4
- Limpiar las tuberías después de la instalación en bruto según EN 806-4
- Capacidad de desagüe: VC 0,9 L/sec, DN 50

Socio de sistema /
Instalador profesional / Usuario
.....

Objeto
.....

Fecha:
.....

Socio de sistema /
Instalador profesional / Usuario
.....

Instalación de componentes / Puesta en marcha

Esta lista de control le ayudará durante el montaje final y durante la puesta en marcha de FOOT BATH^{ATT}.
Tenga en cuenta especialmente los siguientes puntos:

- Limpiadas las tuberías vacías antes del montaje final (sin válvulas angulares)
- Comprobados los suministros de corriente
- Comprobada la integridad del volumen de suministro de FOOT BATH^{ATT}
- Se han montado los componentes inmediatamente después de abrir el embalaje
- FOOT BATH^{ATT} montado completamente: WATER FALL con PEARLSTREAM, caño extraíble, juego de montaje final de los elementos de mando, juego de montaje final del juego de evacuación y de derrame
- La compensación de la altura o de ajuste de la pila para el montaje es de un máx. de 10 mm
- Instalada la fuente de alimentación en el riel de perfil de sombrero TS 35 en la distribución secundaria
- El cable Ethernet para FOOT BATH^{ATT} termina también en la distribución secundaria
- Abierto el bloqueo separado para la tubería de agua fría y de agua caliente
- Corriente activada
- Comprobadas una a una todas las funciones de FOOT BATH^{ATT}
- Comprobada la estanqueidad de FOOT BATH^{ATT} después del montaje
- Instruidos los usuarios / propietarios de FOOT BATH^{ATT} en el manejo
- Se ha informado a los usuarios / propietarios de FOOT BATH^{ATT} sobre los periodos de mantenimiento necesarios (separador de sistema, válvula angular con filtro)
- Entregadas la información rápida y las instrucciones de manejo
- Confirmado el funcionamiento correcto de FOOT BATH^{ATT} con firma

Socio de sistema /
Instalador profesional / Usuario
.....

Objeto
.....

Fecha:
.....

Socio de sistema /
Instalador profesional / Usuario
.....

Europe

DE	Dornbracht Hotline Technische Beratung E-Mail tservice@dornbracht.de	Phone +49 (0)2371 433 480 Fax +49 (0)2371 433 175
BE, LU	Gils & Gils BVBA E-Mail admin@gilsandgils.be	Phone +32 (0)3 235 636 6 +32 (0)3 235 252 1 Fax +32 (0)3 235 79 99
CH	Dornbracht Schweiz AG	Phone +41 (0)62 787 20 30
ES	Dornbracht España S.L.	Phone +34 93 272 391 0
FR	Dornbracht France SARL	Phone +33 (0)1 40 21 10 70
GR	Klimatechniki S.A.	Phone +30 (210)81 60 061
IT	Dornbracht Italia s.r.l.	Phone +39 02 81 83 43 1
LT, EE, LV	Arunas Jazukevicius	Phone +370 686 303 13
NL	Dornbracht Nederland B.V.	Phone +31 (0)10 5243400
PL	Honorata Broniowska	Phone +48 (0)95 728 261 7
PT	g-dEsign™	Tel. +351 919 899 942
RO, BG, MD	Reallize Consult SRL	Phone +40 21 528 03 91 Mob. +40 722 654 654
RU, BY	OSA GmbH & Co. KG	Phone +7 (499)241 8259
DK, SE, NO, FI, IS	Dornbracht Nordic A/S	Phone +45 50 84 54 00
SRB, BIH, MNE, MK, HR	DOZEN Stars d.o.o.	Phone +381 (11)22 58 785
AM, AZ, GE, KG, TJ, TR, TM, UZ, Northern Cyprus	Dornbracht Turkey/Central Asia	Phone +90 (0)212 284 9495
UA	Lesia Khelemendyk	Phone +38 (0)44 244 7682
UK, IE	Dornbracht UK Ltd.	Phone +44 (0)2476 717 129

Central Europe

AT, CZ, SK, HU, SI	Dornbracht Zentraleuropa GmbH	Phone +43 (0)2236 677360
CZ, SK	agentura kramárová	Mob. +420 724 207 528
HU	Z-A DESIGN Stúdió Kft.	Phone +36 26 381 553 Mob. +36 70 775 0954

Americas

US, CA, Central America, South America	Dornbracht Americas Inc.	Phone +1 800 774 1181 +1 (770) 564 3599
Mexico	German Concepts S.A. de C.V. Dornbracht Americas Inc.	Phone +52 (55)53 43 84 50 Phone +1 770 564-3599

Asia Pacific

HK/MAC, JP, KR, TW, TH, VN, NZ, AUS	Dornbracht Asia Pacific Ltd.	Phone +852 2505 6254
SG, ML, ID, PH	Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Representative Office (RO) Singapore	Phone +65 6823 6813
CN	Dornbracht (Shanghai) Commercial Ltd.	Phone +86 (0)21 6360 6930 +86 (0)21 5150 6775
IN	Dornbracht India Private Ltd.	Phone +91 22 42323900

Middle East

AE, BH, EG, IQ, IR, JO, KW, LB, OM, PK, QA, SA, SY, YE	Dornbracht International Holding GmbH (Rep Office)	Phone +971 4 380 6611
LB	Naji Kanafani & Fils	Phone +961 1 307 400

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik, Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49(0)2371 433-0, Fax +49(0)2371 433-232, mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture