


ARTICULO: 8069

Termostato Programable – multi entrada

Multi – input Programmable thermostat

Características
<p>Descripción: Los termostatos electrónicos se utilizan para controlar la temperatura con gran exactitud y pueden adaptarse a muchas circunstancias.</p> <p>Display de 3 dígitos. Entrada múltiple: K, J, PT100, 4 – 20 mA. Contacto de relé de salida principal: 15A/250V Contacto de relé de salida de alarma: 3A/250V Fuente de alimentación: 110 - 240VAC Consumo: 3 VA max. Entrada configurable por teclado Precisión: 0.5% F.S. Temperatura ambiente de trabajo: 50°C max. Medidas: 75 x 33 x 70 mm.</p> <p>Aplicaciones: Frigoríficos Industriales Industria alimentaria Aire acondicionado Etc.</p>

Features
<p>Description: <i>The electronic thermostats are used to control temperature in high accuracy, and fit many circumstances.</i></p> <p><i>With 3 digits LED display.</i> <i>Multiple input: K, J, PT100, 4 – 20 mA.</i> <i>Main output relay contact 15A/250V</i> <i>Alarm relay output contact: 3A/250V</i> <i>Power supply: 110 - 240VAC</i> <i>Consumption: 3 VA max.</i> <i>Faceplate configurable input</i> <i>Accuracy: 0.5% F.S.</i> <i>Working environment: 50°C max.</i> <i>Dimensions: 75 x 33 x 70 mm.</i></p> <p>Applications <i>Mould cooling units</i> <i>Industrial refrigerators</i> <i>Air conditioning</i> <i>Etc.</i></p>

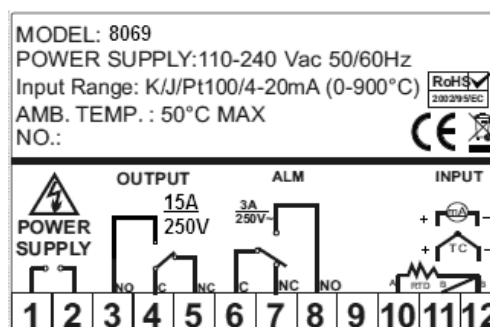

Precauciones

Si el fallo o error de este instrumento podría ocasionar un accidente crítico, instalar un circuito de protección externo para evitar dicho accidente.

No encienda la fuente de alimentación hasta que todo el cableado se halla completado. De lo contrario podría ocasionar descargas eléctricas, incendios o fallos de funcionamiento.

Utilice este instrumento dentro de las especificaciones. De lo contrario podría producirse un incendio o mal funcionamiento.

No utilice este instrumento en los lugares sujetos a gases inflamables o explosivos

Nunca desmontar, reparar o modificar este instrumento por su cuenta. Esto podría causar un mal funcionamiento.

Warning

If failure or error of this instrument could result in a critical accident, install an external protection circuit to prevent such an accident.


Do not turn on the power supply until all of the wiring is completed. Otherwise electric shock, fire or malfunction might result.

Use this instrument within the scope of its specifications. Otherwise fire or malfunction might result.

Do not use this instrument in the places subject to flammable or explosive gas

Never disassemble, repair or modify this instrument by yourself. This might cause malfunction.

Panel Frontal / Front Panel

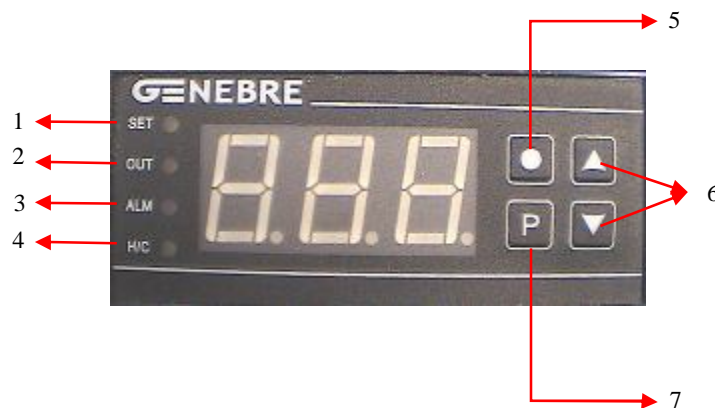

1. Luz indicadora cuando el usuario está cambiando el punto de ajuste / *Indicating lamp which will be light only when the user is changing the set point.*
2. Luz indicadora cuando la salida (OUT) está activada / *Indicating lamp which will be light when the OUT is active.*
3. Luz indicadora cuando la alarma está activada / *Indicating lamp which will be light when the alarm relay is active.*
4. Luz indicadora que será de color ROJO cuando la acción de control es de calefacción; y luz VERDE cuando la acción de control es de refrigeración / *Indicating lamp which will be light RED when the control action is Heating; and light GREEN when the control action is Cooling.*
5. Pulse esta tecla para salir del modo de ajuste de parámetros / *Press this key to quit from parameter setting mode.*
6. Tecla ARRIBA y ABAJO / *UP and DOWN key*
Pulse las teclas para elegir los parámetros y establecer los valores. Presione la tecla UP para mostrar la versión de software / *Press the keys to choose the parameters and set the values. Press UP key to show the software version.*
7. Pulse esta tecla 3 segundos para entrar en modo de ajuste. Pulse esta tecla 6 segundos para entrar en modo de ajuste de parámetros / *Press this key 3 seconds to enter set point setting mode. Press this key 6 seconds to enter parameters setting mode.*