

- Autonómne svietidlá vyrobené v súlade s normami EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 a ISO 3864. Biela dioda LED triedy 1 podľa EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
- Tiesňová prevádzka sa zablokuje s režimom nečinnosti pomocou dIELškového ovládania TELEUR alebo TELEUR 500.

#### PREVENTÍVNE POKYNY

- Pri pripájaní blokovacieho vedenia sa vždy presvedčte, či bola dodržaná správna polarita.
- Nepriprájajte napájacie napätie 230 - 240 V k blokovaciemu vedeniu.
- Nepozerajte priamo použitím optických prístrojov (napríklad zváčšovacích skiel).
- Keď už svetidlo nezaručuje plnú menovitú autonómnosť, musia sa vymeniť akumulátory.
- Na predĺženie životnosti akumulátora sa akumulátory musia úplne výbit (odpojením od napájacieho napäťa) najmenej po každých 12 týždňoch.

#### INFORMÁCIA O ZNEŠKODŇOVANÍ

Symbol prekrižovaného kontajnera na odpad oznamená, že tento výrobok sa nesmie vyrábať do komunálneho odpadu, ale musí sa odvázať do autorizovaného strediska zberu druhotných surovín, kde ho dokážu správne zneškodniť, čím sa znížia negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o strediskach zberu druhotných surovín a o platných predpisov upravujúcich zneškodňovanie odpadov vám na požiadanie poskytne miestny úrad zodpovedný za likvidáciu odpadu.

- hu** - Az EN 60598-1, az EN 60598-2-22, az EN 1838 és az ISO 3864 szabványnak megfelelően gyártott önálló készülékek. EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001 szabvány szerint. 1. osztályú fehér LED.
- A vésvilágítás távolsági üzemen kívül helyezése nyugalmi üzemmódval TELEUR, TELEUR 500 távirányító révén.

#### FONTOS TUDNIVALÓK

- A lezárovo vezeték csatlakoztatásánál be kell tartani a helyes polaritás.
- Ne csatlakoztassa a 230-240V hálózatot a lezárovo vezetékre.
- Közvetlenül ne nézzen bele optikai eszközökkel (pl. nagytölcsék, stb.).
- Amikor a készülék nem biztosítja tovább a bejelentett önállóságot, az elemeket ki kell cserélni.
- Az elemek életének meghosszabbításához azokat legalább minden 12. héten teljesen le kell meríteni (a hálózatról való lekapcsolás révén).

#### HULLADÉKKEZELÉS

A készülékre helyezett áthúzott szemégtüjűtő edény (szemeseskuka) azt jelzi, hogy a terméket az erre a céllra kijelölt hulladékgyűjtőkbe ill. hulladéklerakókba kell elhelyezni a helyes hulladékkezelés érdekében, amely korlátozza a hulladék környezetre és emberre gyakorolt negatív hatásait. Forduljon a helyi önkormányzat illetékes irodájához a hulladéklerakókkal és a hatalyban lévő telephelyi részleteivel kapcsolatos információkért.

- pl** - Niezależne urządzenia zbudowane zgodnie z normami EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 i ISO 3864. Oświetlenie diodą LED białą klasy 1 według EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
- Zdalne zablokowanie trybu awaryjnego w trybie uspienia przypomocy pilotu zdalnego sterowania TELEUR, TELEUR 500.

#### OSTRZEŻENIA

- Należy przestrzegać bieguność przy podłączaniu linii blokującej.
- Nie podłączać sieci 230 - 240V do linii blokującej.
- Nie obserwować bezpośrednio optycznymi instrumentami (n.p. przez szkła powiększające).
- Gdy urządzenie nie zapewnia zadeklarowanej autonomii, należy wymienić baterię.
- Aby przedłużyc żywotność baterii, należy całkowicie rozładować baterię (odłączając ją od sieci) przynajmniej co 12 tygodni.

#### LIKwidacja

Wizerunek przekreślonego pojemnika na odpadki, naklejony na urządzeniu oznacza, że dany wyrob nalezy zdac do jednego z autoryzowanych ośrodków zbiorki odpadów w celu prawidłowej ich likwidacji, ograniczajacej negatywne działanie na środowisko i na człowieka. Zwrócić się do kompetentnego wydziału miejscowego organu administracji w celu uzyskania informacji o lokalizacji ośrodków zbiorki odpadów i obowiązujących przepisów prawnych.

**Schneider Electric Industries SAS**  
99 boulevard Franklin Roosevelt  
F-92500 Rueil Malmaison (France)  
tel : +33 (0)1 41 29 85 00

<http://www.schneider-electric.com>

This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards. The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information.

Dieses Produkt muss gemäß den geltenden Normen und/oder Installationsvorschriften installiert, angeschlossen und verwendet werden. In Hinblick auf die Normen, Spezifikationen und Entwicklung der Produkte lassen Sie sich bitte immer die Informationen in dieser Veröffentlichung bestätigen.

Este producto debe instalarse, conectarlo y utilizarse de conformidad con las normas vigentes y/o las normas de instalación. Por lo que concierne a las normas, especificaciones y desarrollo de proyectos, se recomienda solicitar siempre una confirmación de las informaciones facilitadas en esta publicación.

Este producto deve ser instalado, ligado e utilizado de acordo com as normas em vigor e/ou normas de instalação. No que diz respeito aos regulamentos, características e desenvolvimento de projetos, pedir sempre confirmação das informações incluídas nesta publicação.

Установка, подключение и использование данным изделием должны быть в соответствии с действующими законами и/или нормами по электропроводке. По вопросам норм, спецификаций и разработки проектов, просим всегда обращаться к нам для получения подтверждения актуальности информации, приведенной в этой публикации.

Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί, συνδεθεί και χρησιμοποιηθεί με τη συμμόρφωση με την ισχύουσα κανονισμού, προδιαγραφής, ανάπτυξης ή στάνταρ που προβλέπονται στην αντίστοιχη έργων σε αυτό το έντυπο.

Acest produs trebuie instalat, conectat și utilizat în conformitate cu legislația în vigoare și/sau cu standardele de instalății. Este posibil ca informațiile referitoare la standarde, specificații și datele de proiectare din această publicație să nu fie actualizate la zi. Contactați-ne întotdeauna când aveți nevoie de cele mai recente informații.

Това изделие трябва да бъде инсталирano, свързано и експлоатирано в съответствие с действащите нормативни или инсталационни нормативни документи.

Молим Ви всеки път да искате потвърждение за публикуваната в това издание информация по отношение на нормативните документи, спецификациите и разработката на нови проекти.

Montáž tohto výrobku, jeho pripojení a používání musí byť provádzén v souladu s platnými normami a montážními predpisy. Co se týče speciálnych norem a vývoju projektu,

doporučujeme Vám v jednotlivých prípadoch vždy požádat o potvrdenie informacii uvedených v této publikácii.

Tento výrobok musí byť nainštalovaný, pripojený a používaný v súlade s platným zákonom odborárstva a/alebo normami elektrickej inštalácie. Informácie o normách, technické charakteristiky a návrh konštrukcie v tejto publikácii nemusia byť aktuálne. Vždy sa obráťajte na nás so žiadosťou o najnovšie informácie.

Ez a termék csak az érvényes szabványoknak és/vagy beszerelési előírásoknak megfelelően kell beszerelni, csatlakoztatni és használni. Az előírásokkal, specifikációkkal és tervezési követelményekkel kapcsolatban minden egyes alkalmalom tanulmányozza a jelen dokumentációban található információkat.

Niektóre produkty musia byc' zamontowane, połączone i używane zgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub normami instalacyjnymi. Odnosnie normatyw, specyfikacji i opracowania projektów, proszę zwracać się do pozwolenia na poświadczenie informacji podanych w niniejszej publikacji.

Ta izdelek mora biti nameščen, priključen in uporabljen v skladu s trenutno zakonodajo in/ali standardi za namesitev. Informacije o standardih, specifikacijah in spremembah oblik, ki jih vsebuje ta publikacija, morda niso posodobljeni.

Ovaj proizvod se mora ugraditi, priključiti i koristiti u skladu sa važećim zakonom i/ili standardima ugradnje. Može se desiti da informacije o standardima, tehničkim karakteristikama i razvoju dizajna iz ove publikacije nisu najnovije. Uvijek nam se obratite za najnovije informacije.

Ovaj se proizvod može ugraditi, priključiti i koristiti u skladu sa važećim zakonom i/ili standardima ugradnje. Može se dogoditi da informacije o standardima, tehničkim karakteristikama i razvoju dizajna iz ove publikacije nisu najnovije. Uvijek nam se obratite za najnovije informacije.

- sl** - Samostojne fluorescenčne luči so izdelane v skladu z EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in ISO 3864. Bela dioda LED razreda 1 v skladu s EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
- Izklop delovanja v sili z načinom mirovanja prek daljinskega upravljalnika TELEUR ali TELEUR 500.

#### VARNOSTNA OPOZORILA

- Preverite, ali sta pola pri priključevanju voda za izklop pravilno obrnjena.
- Ne priključujte glavnega napajanja z napetostjo 230–240 V na vod za izklop.
- Svetlike nikoli ne glejte neposredno z optičnimi instrumenti (na primer povečevalnimi stekli).
- Ko svetilka ne zagotavlja več delovanja brez napajanja, kot je navedeno, je treba zamenjati baterije.
- Če želite podaljšati življensko dobo baterij, je treba baterije popolnoma izprazniti (odklopiti z napajanjem) vsaj vseh 12 tednov.

#### ODLAGANJE ODPADKOV

Symbol s prekrižanimi smetnjakom pomeni, da izdelka ne smete odvreći med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba odnesti do oblaščenega centra za zbiranje odpadkov, kjer bodo izdelek pravilno odložili ter tako zmanjšali njegov škodljiv učinek na okolje in zdravje. Za več informacij o centrih za zbiranje odpadkov in o veljavni zakonodaji o odlaganju odpadkov se, prosimo, obrnite na lokalno komunalno službo.

- sr** - Samostalne svetiljke proizvedene u skladu sa EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 i ISO 3864. Bela svjetlosna dioda je klase 1 prema EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
- Blokada rada u vanrednim situacijama sa režimom mirovanja preko TELEUR ili TELEUR 500 daljinskog uređaja.

#### MERE PREDSTROŽNOSTI

- Pridržavajte se pravilnog polariteta kada priključujete vod za blokadu rada.
- Ne priključujte strujne vodove od 230 do 240 V na vod za blokadu rada.
- Ne posmatrajte ih direktno optičkim instrumentima (na primer, lupon).
- Kada svetilka više ne garantuje punu nominalnu autonomiju, baterije se moraju zamenjati.
- Da bi radni vek baterija bio duži, potpuno ih prazniti (odvojite od strujnih vodova) barem na vseh 12 nedelja.

#### ODLAGANJE

Symbol prekrite kopte za otpatke ukazuje da proizvod ne treba odlagati na komunalni otpad nego ga treba odneti do ovlašćenog centra za sakupljanje otpada koji ga može pravilno odbaciti, čime se smanjuje negativan utjecaj na životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za informacije o centrima za sakupljanje otpada i o trenutnom zakonu o odlaganju otpada, обратите se lokalnom organu za odlaganje otpada.

- hr** - Samostalne svjetiljke proizvedene u skladu sa EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 i ISO 3864. Bijela svjetlosna dioda je 1. klase prema EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
- Blokada rada u izvanrednim situacijama s režimom mirovanja preko daljinskog uređaja TELEUR ili TELEUR 500.

#### MJERE OPREZA

- Pridržavajte se pravilnoga polariteta kada priključujete vodič za blokadu rada.
- Nemojte priključivati strujne vodiče od 230 do 240 V na vodič za blokadu rada.
- Nemojte ih promatrati izravno optičkim instrumentima (na primjer lupon).
- Kada svetilka više ne osigura punu nominalnu autonomiju, treba zamjeniti baterije.
- Kako bi radni vijek baterija bio dulji, prazniti ih u potpunosti (odvojite od strujnih vodiča) barem na vseh 12 tjedana.


#### ODLAGANJE

Symbol prekrte kopte za otpatke ukazuje na to da proizvod ne treba odlagati na komunalni otpad već onda odnjeti do ovlašćenoga centra za prikupljanje otpada, gdje se može pravilno odbaciti, čime se smanjuje negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Za informacije o centru za prikupljanje otpada i o trenutnom zakonu o odlaganju otpada, обратите se lokalnom organu za odlaganje otpada.

134132390-Ed.00/09/2006

en de es pt ru el ro bg  
cz sk hu pl sl sr hr


QUICK SIGNAL IP40 □ F CE

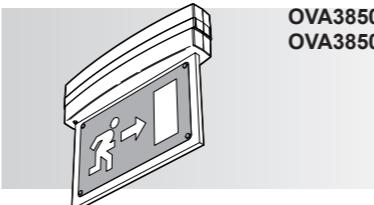


**Schneider**  
**Electric**

<b>en</b>	Self contained directional indicating fittings.
<b>de</b>	Rettungszeichen- und Hinweisleuchten in Einzelbatterieausführung.
<b>es</b>	Aparato autónomo para la señalización de seguridad.
<b>pt</b>	Aparelhos autónomos para sinalização de segurança.
<b>ru</b>	Автономные аппараты для сигнализации безопасности.
<b>el</b>	Αυτόνομες συσκευές για σήμανση ασφαλείας.
<b>sr</b>	Corpuri de iluminat autonome pentru indicatoarele ieșirilor de securitate se de urgentă.
<b>bg</b>	Автомонни защитно-сигнални устройства.

#### Install/Installieren/Instalar/Instalar/Установить/Εγκατάσταση/Instalare/Инсталиране/Instalovat/Inštalovat'/Telepítés/Zainstalować/Namestitev/Ugradnja/Ugradnja

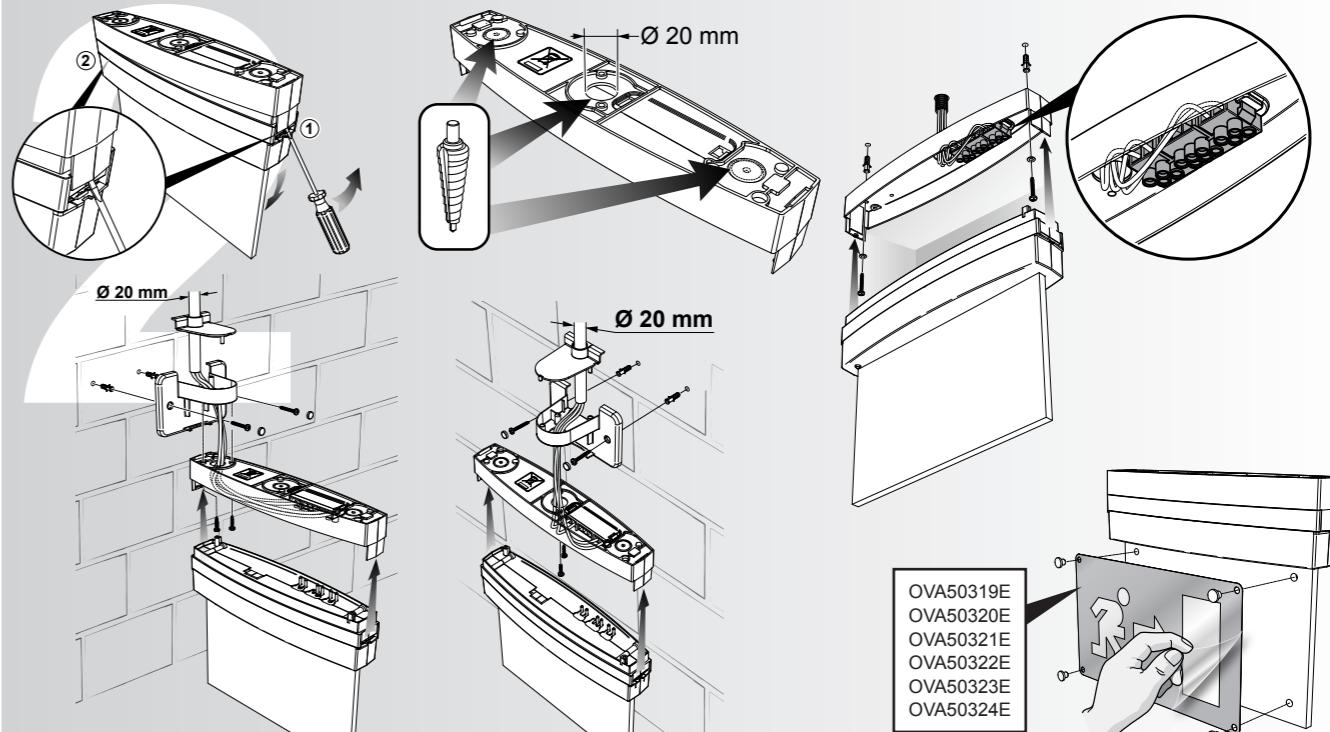

#### Connect/Anschließen/Conectar/Ligar/Соединить/Σύνδεση/Conectare/Свързване/Pripojit/Pripojit'/Csatlakoztatás/Podłączyć/Ligare/Priklučitev/Priklučivanje/Priklučivanje

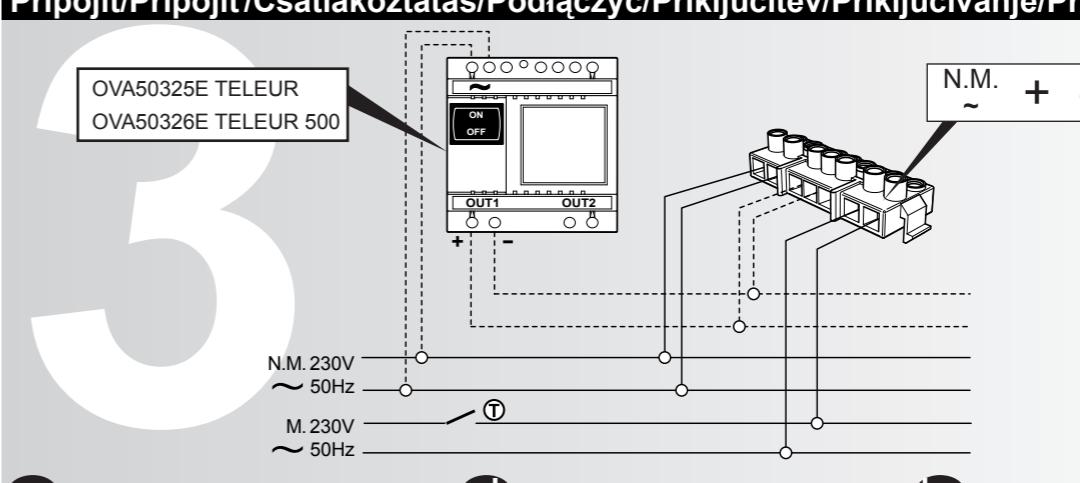

## Test/Test/Ensayar/Teste/Тест/Δοκιμή/Testare/Test/Otestovat'/Próba/Próba/Preizkus/Test/Test

**en** Green LED: mains supply present and battery charge in progress.

**de** Grüne LED: Netzversorgung vorhanden und Batterie wird geladen.

**es** LED verde: red presente y batería cargando.

**pt** Led verde: presencia de rede e bateria em fase de carregamento.

**ru** Зеленый светодиод: наличие сетевого напряжения и батарея подзаряжается.

**el** Πράσινο Led: παρουσία ρεύματος δικτύου και φόρηση μπαταρίας.


**ro** LED verde: alimentarea de la retea este prezentă și bateria este în curs de încărcare.

**bg** Зелен светлинен индикатор: наличие на захранване и батерията е заредена.

**CZ** Zelená kontrolka: sít' přítomna a baterie dobítá.

**sk** Napájacie napätie je privedené a akumulátor sa nabíja.

**hu** Zöld led: hálózat jelen és feltöltött elem.

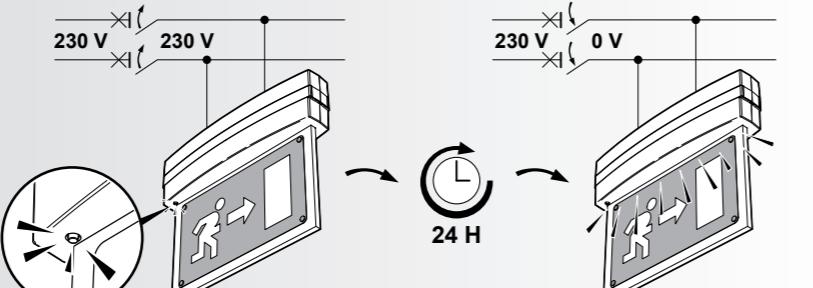

Zielona dioda: obecność napięcia sieciowego i bateria ładuje się.




Zelena svetlosna dioda: prisutan napon i punjenje baterije u toku.



Zelena dioda LED: električno napajanje deluje, polnjenje akumulatorske baterije.

## Disassemble/Ausbauen/Desmontar/Desmontar/Снять/Αποσυναρμολόγηση/Demontare/Демонтиране/Odmontovat/Odstranit/Szétszerelés/Zdemontować/Odstranjevanje/Skidanje/Skidanje

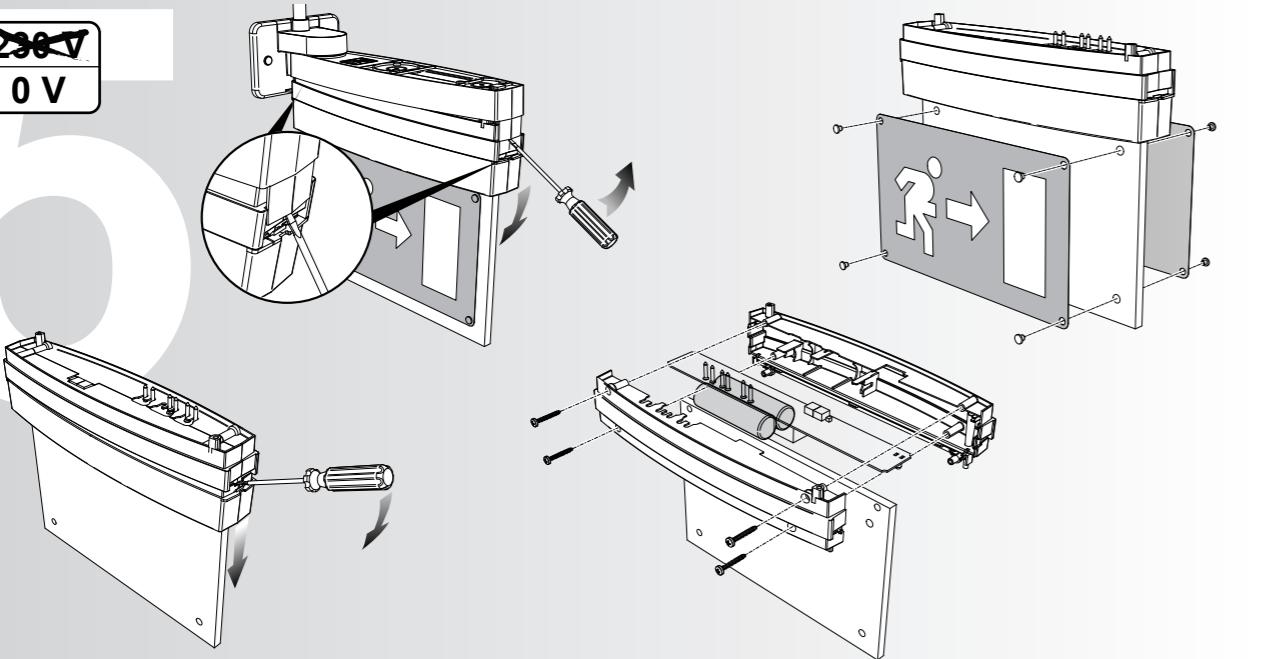

## Technical specifications/Technische Daten/Características técnicas/Características técnicas/Технические характеристики/Τεχνικά χαρακτηριστικά/Specificații tehnice/Технически данни/Technické údaje/Technické charakteristiky/Műszaki jellemzők/Charakterystyki techniczne/Tehnični podatki/Tehničke karakteristike/Tehničke karakteristike

		h	w	VA	mt	Kg

OVA38504E 4,8V 0,6Ah Ni/Cd 1 3,75 8,5 28 0,800

OVA38505E 4,8V 1,5Ah Ni/Cd 3 3,75 8,5 28 0,900

- Self-contained luminaires manufactured in accordance with EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 and ISO 3864. White LED light in class 1 according to EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.

- Emergency operation inhibit with rest mode via TELEUR or TELEUR 500 remote control.

### WARNING

- Make sure you follow the correct polarity when connecting the inhibition line.

- Do not connect the 230 - 240V mains supply to the inhibition line.

- Do not view directly with optical instruments (for example, magnifiers).

- When the luminaire no longer guarantees the full rated autonomy, the batteries must be changed.

- To extend battery life, batteries should be discharged completely (disconnected from the mains supply) at least every 12 weeks.



### DISPOSAL

The crossed out waste bin symbol indicates that the product should not be discarded in the municipal waste stream but should be taken to an authorized waste collection centre which can dispose of it properly, reducing its negative effects on the environment and on human health. For information on waste collection centres and on current waste disposal legislation, please contact your local waste disposal authority.

- Einzelbatterieleuchten gemäß den Anforderungen der Normen EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 und ISO 3864. LED-Weißlicht der Klasse 1 gemäß EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001.
- IBlockieren der Notlichtfunktion mit Ruhemodus über Fernsteuerung TELEUR, TELEUR 500.

### HINWEISE

- Beim Anschluss der Blockierleitung auf die Polung achten.
- Die 230 - 240V Netzversorgung nicht an die Blockierleitung anschließen.
- Nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten (z.B. Vergrößerungsgläsern usw.).
- Wenn die angegebene Autonomiezeit nicht mehr gewährleistet wird, müssen die Batterien ersetzt werden.
- Zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterien müssen diese mindestens alle 12 Wochen vollständig entladen werden (vom Netz trennen).



**ENTSORGUNG**  
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Produkt zum Schutz von Mensch und Umwelt für eine korrekte Entsorgung den autorisierten Sammelstellen zugeführt werden muss. Für Informationen zu den Sammelstellen und den geltenden gesetzlichen Auflagen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Behörde.

- Aparatos autónomos fabricados de conformidad con las normas EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 e ISO 3864. Luz blanca de LEDs de clase 1 de conformidad con EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.

- Inhibición a distancia de la emergencia en el modo reposo por medio del mando a distancia TELEUR, TELEUR 500.

### ADVERTENCIAS

- Es necesario respetar las polaridades en la conexión de la línea de inhabilitación.
- No conectar la red 230 - 240V a la línea de inhabilitación.
- No observar directamente con instrumentos ópticos (por ejemplo lupas, etc.).
- Cuando el aparato deja de asegurar la autonomía nominal, cabe sustituir las baterías.
- Para prolongar la vida de las baterías, las mismas deberán descargarse por completo (desconectándolas de la red) al menos cada 12 semanas.



**DESUGACE**  
La imagen del contenedor de la basura tachado presente en el aparato significa que el producto debe entregarse a los centros de recogida autorizados para su correcto desguace a fin de limitar los efectos negativos en el ambiente y en los seres humanos. Diríjase a la oficina competente de las instituciones locales para obtener información sobre los centros de recogida y lo que establecen las leyes vigentes.

- Aparelhos autónomos fabricados de acordo com as normas EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 e ISO 3864. Luz branca classe 1 segundo EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
- Inibição da emergência à distância com modo de repouso, através dos telecomandos TELEUR, TELEUR 500.

### AVISOS IMPORTANTES

- É necessário respeitar as polaridades na ligação da linha de inibição.
- Não ligar a rede 230 - 240V à linha de inibição.
- Não observar directamente com instrumentos ópticos (por ex.: lupas, etc.).
- Quando o aparelho deixar de garantir a autonomia declarada, é necessário substituir as baterias.
- Para prolongar a vida das baterias, é necessário que elas sejam completamente descarregadas (desligando-as da rede), pelo menos, de 12 em 12 semanas.



**ELIMINAÇÃO**  
O símbolo do contentor de lixo com cruz sobreposta aplicado no aparelho, indica que o produto tem de ser entregue num centro de recolha autorizado para eliminação de resíduos eléctricos e electrónicos que limita o impacto negativo deste tipo de produtos no meio ambiente e na saúde do homem. Para informações sobre os centros de recolha selectiva e sobre os termos de lei em vigor, dirigir-se ao serviço competente do organismo local específico.

- Автономные аппараты, постороненные в соответствии с нормами EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 и ISO 3864. Освещение белым светодиодом класса 1 по нормам EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.

- Удаленный запрет аварийного режима работы при спящем режиме при помощи пульта дистанционного управления TELEUR, TELEUR 500.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Необходимо соблюдать полярность при подключении линии запрета.
- Не подключать сети 230-240 В к линии запрета.
- Не устремлять взор непосредственно через оптические инструменты (напр. увеличительные линзы, и т.п.).
- Когда аппарат более не гарантирует заявленную автономию, следует заменить батарейки.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора, следует полностью разрядить батареи (отключив их от сети) не реже чем каждые 12 недель.



**ЛИКВИДАЦИЯ ОТХОДОВ**  
Зачеркнутое изображение мусорного контейнера обозначает, что изделие должно быть сдано в специализированные уполномоченные центры сбора для правильной переработки отходов, ограничивающей ее негативное воздействие на среду и на человека. Обратитесь в компетентный орган местной администрации для получения информации о центрах сбора отходов и действующих законах.



- Αυτόνομες συσκευές κατασκευασμένες σε συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 και ISO 3864. Φως λευκό LED κλάσης 1 σύμφωνα με EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
- Δέσμευση από απόσταση του φωτισμού κινδύνου με κατάσταση πρέμιας μεσώ του τηλεκοντρόλ TELEUR, TELEUR 500.

### ПРОЕДОПОИХСЕИС

- Είναι αναγκαίο να τηρηθούν οι πολικότητες στη σύνδεση της γραμμής δέσμευσης.
- Μη συνδέετε το δίκτυο τάσης 230 - 240V στη γραμμή δέσμευσης.
- Μη παρατηρείτε απευθείας με οπτικά όργανα (π.χ. μεγεθυντικούς φακούς, κλπ.).
- Οταν η συσκευή δεν διασφαλίζει πλέον τη δηλωμένη αυτονομία, πρέπει να αλλάξεις μια μεταρρίψη.
- Για τη παραταθεί η ζωή των μπαταριών, θα πρέπει να αδειάσουν τελείως (με αποσύνεση από το δίκτυο) τουλάχιστον κάθε 12 εβδομάδες.

### ΔΙΑΘΕΣΗ

Ο διαγραμμένος κάδος που παρατίθεται πάνω στη συσκευή προσδιορίζει ότι το προϊόν πρέπει να παραδοθεί στα εγκεκριμένα κέντρα περισυλλογής για τη σωστή διάθεση που περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις του για το περιβάλλον και τον ανθρώπο. Απευθύνετε στο αρμόδιο γραφείο του τοπικού φορέα σας για πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα περισυλλογής και για τους όρους του ισχύοντος Νόμου.



- Corpuri de iluminat autonome fabricate în conformitate cu EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 și ISO 3864. Lumina LED albă de 0 V.
- Functionarea în caz de urgență se inhibă prin modul de repaus utilizând telecomanda TELEUR sau TELEUR 500.

### МАСУРИ DE ПРЕКАУТИЕ

- Respectați polaritatea corectă când conectați linia de inhibare.
- Nu conectați rețeaua de alimentare de 230 - 240V la linia de inhibare.
- Nu priviți direct folosind instrumente optice (de exemplu, cu lupa).
- Când corpul de iluminat nu mai garantează integral condițiile nominale de autonomie, bateriile trebuie înlocuite.
- Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor, acestea trebuie descărcate complet (deconectate de la rețeaua de alimentare) cel puțin la fiecare 12 săptămâni.

### ДЕЗАФЕКТАРЕ

Символul de coș de gunoi tăiat indică faptul că produsul nu trebuie înălțat prin serviciul public de salubritate, ci trebuie dus la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, care îl poate dezafecta în mod corespunzător de efectele sale negative asupra mediului și sănătății oamenilor. Pentru informații despre centrele de colectare a deșeurilor și despre legislația în vigoare referitoare la dezafectarea deșeurilor, contactați autoritatea locală pentru dezafectarea deșeurilor.



- Автономни устройства, произведени в съответствие с нормите EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, EN 1838 и ISO 3864. Бял светлинен индикатор от клас 1 съгласно EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001 на Италианския Комитет по Електротехника.
- Дистанционно dezaktiviranе на аварийното състояние в режим пауза посредством дистанционно управление TELEUR, TELEUR 500.

### ВНИМАНИЕ

- Трябва да се спазва полярността при свързване на веригата заdezактивиране.
- Не свързвайте мрежата 230 - 240V към веригата заdezактивиране.
- Не гледайте директно с оптически инструменти (напр. увеличителна лупа и т.н.).
- Когато устройството не осигуриява обявената автономия, батерите да бъдат сменени.
- За да се удължи живота на батерите е необходимо тяхното пълно разряждане (изключване от захранващата мрежа) най-малко веднъж на 12 седмици.

### ТРЕТИРАНЕ

Върху устройството е изобразен зачекнат контейнер за битови отпадъци, което означава, че изделието трябва да се предава на центровете за разделено събиране, с цел подходящото му третиране и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда и човека. Обърнете се към компетентните местни служби за информация относно центровете за разделено събиране и действащите законни нормативи.

