




# Montážní návod Montážny návod Mounting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Инструкция по монтажу Montavimo instrukcija Instrucțiuni de montaj

Specifikace dodávky - SLWN 18 Obj. č. 94181-4  
Špecifikácia dodávky - SLWN 18 Obj. č. 94181-4  
Supplied equipment - SLWN 18 Code Nr. 94181-4  
Lieferumfang - SLWN 18 Code Nr. 94181-4  
Specyfikacja dostawy - SLWN 18 nr wyr. 94181-4  
Спецификация поставки - SLWN 18 арт. № 94181-4  
Tiekimo specifikacija - SLWN 18 арт. № 94181-4  
Componente livrate - SLWN 18 cod nr. 94181-4

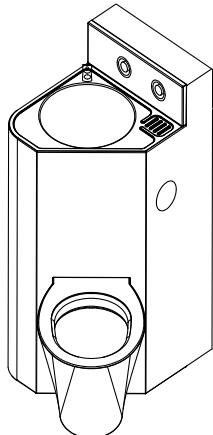


Antivandalové nerezové WC SLWN 18  
Antivandalové nerezové WC SLWN 18  
Vandal-proff combination unit SLWN 18  
WC-Waschtischkombination SLWN 18

Wandaloodprona nierdzewna toaleta SLWN 18

Антивандальный комплект SLWN 18

Antivandalinis gaminys SLWN 18

Combinații lavoar-toaletă, Antivandal SLWN 18

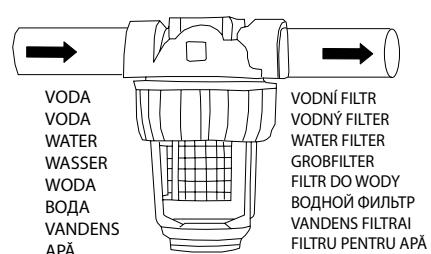



Na přívodu vody musí být nainstalován vodní filtr!  
Na prívode vody musí byť nainštalovaný vodný filter!  
Water filter must be installed on the water inlet pipeline!  
Ein Grobfilter muss in der Wasserzuführ installiert sein.  
На подключении водным муси быт zainstalowany filtr do wody!  
Водной фильтр надо установить на трубе подачи воды!  
Vandens filtrą reikia pastatyti ant vandens padavimo vamzdžio!  
Fitele trebuie montate la alimentarea cu apă!

Instalace, Inštalácia, Instalacja, Installation, Схема включения и монтажа, Montavimo ir įjungimo schema, Instalare


1

SLWN 18L/ZL


SLWN 18P/ZP

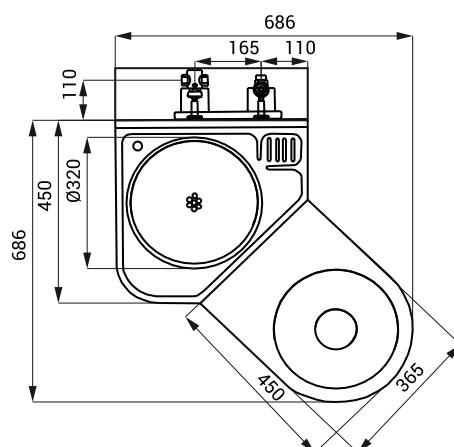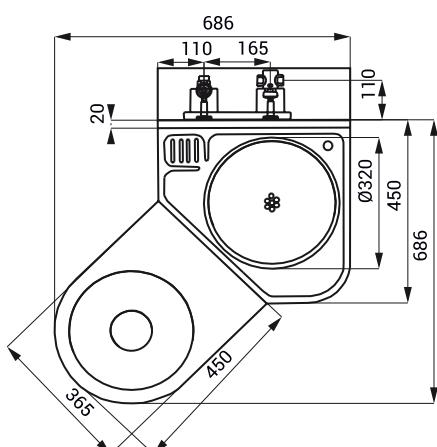


**2a)**

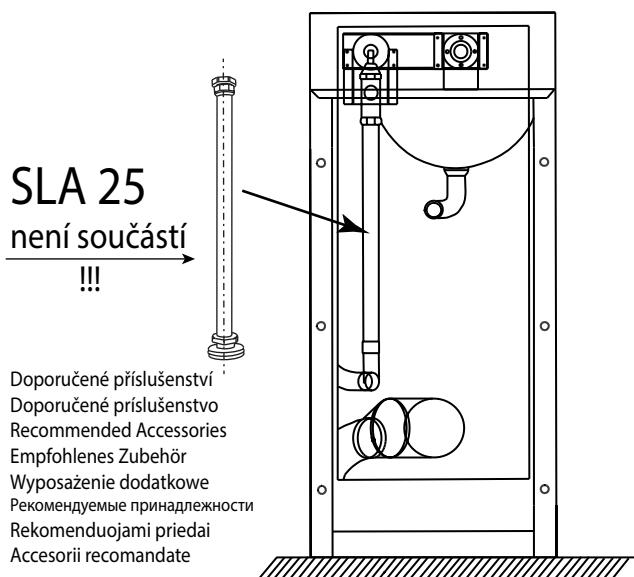


**2b)**

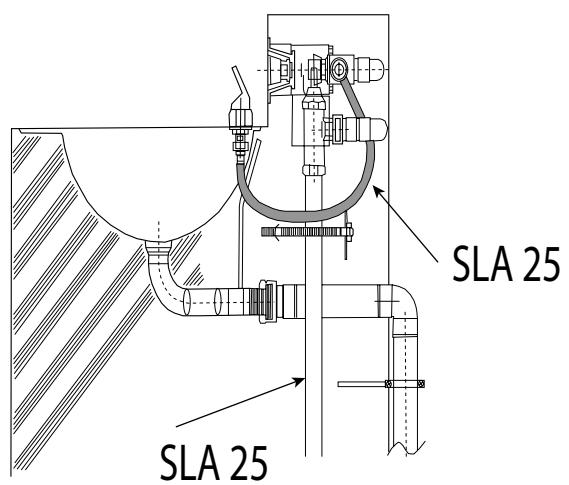


**2c)**

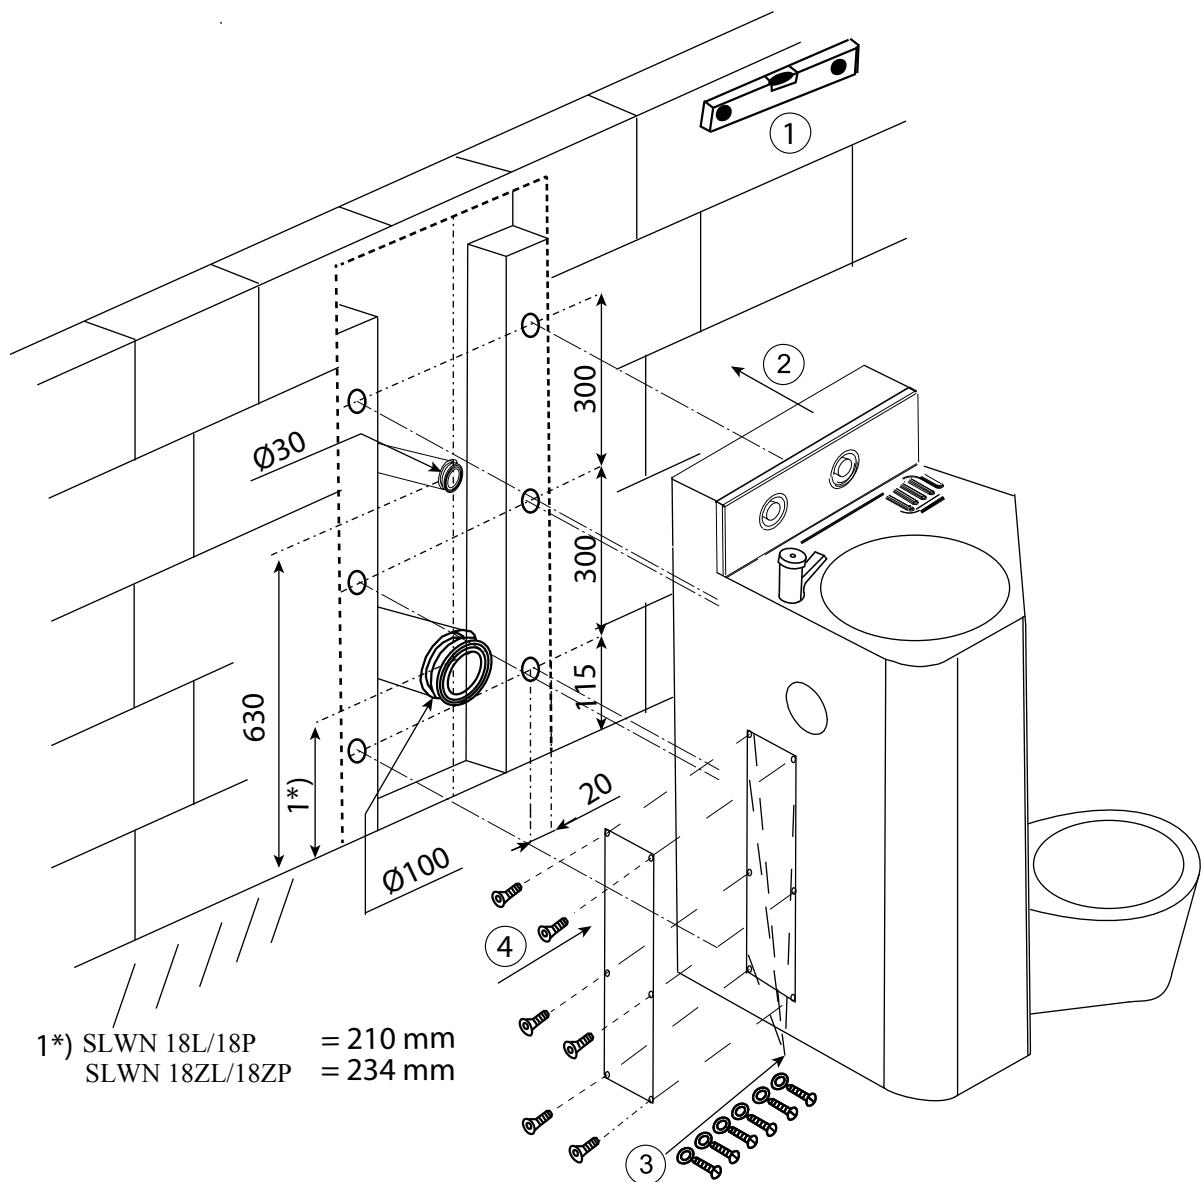

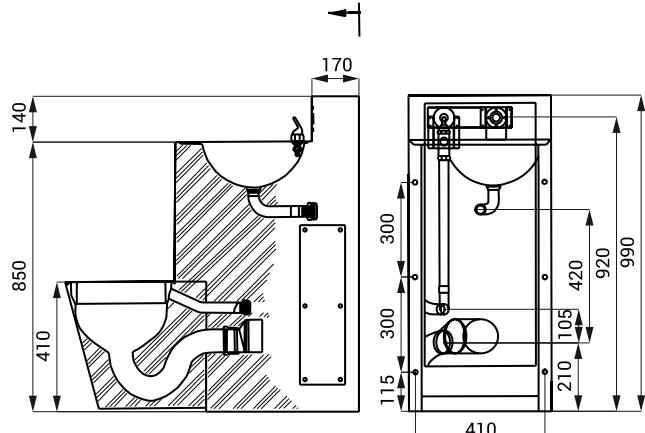

SLWN 18

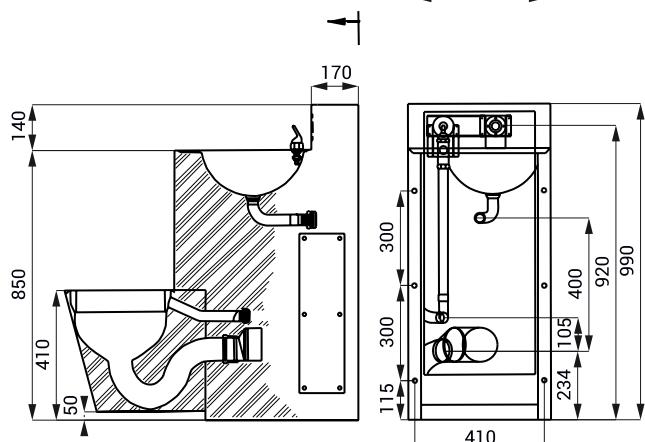

SLWN 18Z

**Servis****CZ**

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů. Doporučujeme 1x měsíčně protočit regulačním a termostatickým ventilem, aby se zabránilo zanesení a následné zatuhnutí regulačního ventiliu.

Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mydlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít k čištění výrobek SLA 37 z nabídky Sanelu.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujistuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

**Servis****SK**

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previeť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov. Doporučujeme 1x mesačne pretočiť regulačným a termostatickým ventilom, aby sa zabránilo zaneseniu a následne zatuhnutiu regulačného ventilu.

Všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky. Doporučujeme použiť k čisteniu výrobok SLA 37 z ponuky Sanelu.

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

**Service****GB**

*It is recommended to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a possibility that valve could be fouled up.  
Checking of tightening of screw conectors contact surfaces is also recommend once a year.*

*It is recommended to move with the mixer once a month to avoid clogging and follow-up blocking of the mixer.*

*All stainless steel components should be cleaned only by water soap and soft rag. It is strictly forbidden to use aggressive and abrasive cleansers! We recommend to use for cleaning the product SLA 37 from SANELA assortment.*

*Producer assures that this product has declaration of conformity in accordance with the regulation 73/023/EEC and 89/336/EEC.*

**Service****D/A**

*Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen, 1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der Schrauberbindungen und Anschlußflächen der Anschlüsse durchzuführen.*

*Wir empfehlen, den Temperaturwahlhebel einmal monatlich nach vorne und hinten zu bewegen, damit dieser sich nicht festsetzt (z.B. Kalkablagerungen etc.).*

*Alle Edelstahlteile und Chromierenteile wird möglich nur mit Wasser, Seife und weichem Tuch putzen. Nicht aggressive und abradierende Putzmittel benutzen!.  
Wir empfehlen für die Reinigung das Produkt SLA 37, welches im SANELA – Sortiment erhältlich ist.*

*Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/023/EEC und 89/336/EEC.*

**Serwis****PL**

*Ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaleca się przynajmniej 1x do roku przeprowadzić kontrolę stanu sitka w elektrozaworze, dokręcić śrubki na obudowie elektrozaworu i sprawdzić połączenie konektorów.*

*Wszystkie wyroby ze stali nierdzewnej można czyszczyć tylko wodą, mydłem i miękką szmatką. W żadnym przypadku nie można czyszczyć środkami chemicznymi. Zaleca się mycie środkiem czyszczącym o nazwie SLA 37 z oferty Saneli.*

*Zaleca się 1 x miesięcznie z przekręceniem elektrozaworu celem usuwania zanieczyszczeń w nim znajdujących się.*

*Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować z opakowaniem według przepisu o opakowaniach.*

*Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.22/1997 sb.*

**Сервис**

RUS

Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, дотянуть резьбовые соединения и зажмы конъекторов.

Все нержавеющие части можно чистить только водой, мылом и мягкой тряпкой.

Мы предлагаем использовать для очистки изделие SLA 37 из ассортимента компании SANELA.

Рекомендуется один раз в месяц покрутить рычажком, что бы предотвратить засорение и последующее блокирование рычажка.  
Ни в коем случае нельзя применять агрессивные и абразивные чистящие средства.

**Servisas**

LT

Kadangi ventilis gali užsiteršti vandenye esančiais nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti elektromagnetinj ventili, patikrinti varžtelių įveržimą ir nuosėdas ant jungčių.

Valymui naudoti tik vandenj, muiļ ir minkštā medžiągą.

Mes siūlome gaminių valymui naudoti SLA 37 iš kompanijos SANELA asortimento.

Rekomenduojama vieną kartą per mėnesį pasukti rankelę, kad išvengti rankenėlės užsstrižimo dėl kalkiu susidarymo

Jokiu būdu negalima naudoti abrazyvinį medžiagą turinčių priemonių.

**Service**

RO

Recomandăm curățirea fitrelor și a electrovalvei cel puțin o dată pe an, impuritățile din apă pot bloca electrovalva.  
Este recomandată și verificarea conexiunilor electrice, curățirea contactelor și strângerea șuruburilor.

Componentele cromate și din otel inox se vor curăța numai cu detergenți normali, apă și săpun. Este interzisă folosirea substanțelor și materialelor abrazive. Pentru întreținerea produselor din otel inox recomandăm soluția SLA 37.

Este recomandată cel puțin dată pe lună mișcarea în toate direcțiile a manerului de la mixer pentru a evita blocarea cartușului ceramic.

Producătorul garantează că aceste produse au declarații de conformitate care respectă reglementările 73/023/EEC și 89/336/EEC.

**Szerviz**

H

Javasolt a mágnesszelep szűrőét évente egyszer tisztítani. Évi rendszerességgel javasolt a csavarok feszességének ellenőrzése is.

A rozsdamentes acél felületek tisztítása szappanos vízbe márrott ruhaanyaggal történjen.

Szigorúan tilos agresszív vagy dörzsölő anyagok használata!

Javasoljuk havonta legalább egyszer minden irányba elmozdítani a csapok karját hogy elkerüljük a kerámiabetét leragadását.

Jelen termék gyártója, a Sanelia spol. s.r.o. kijelenti, hogy a termék megfelel a 73/023/EEC 89/336/EEC rendelkezéseinek.