





Dornbracht Foot Bath^{ATT}


Руководство по планированию

- 02 Рекомендации по расположению
- 06 Ревизионное окно
- 08 Компоненты
- 09 Зоны защиты
- 10 Монтаж
- 12 Технические данные и нормы
- 15 Обзор продукции
- 20 Списки контрольных вопросов


Вариант А

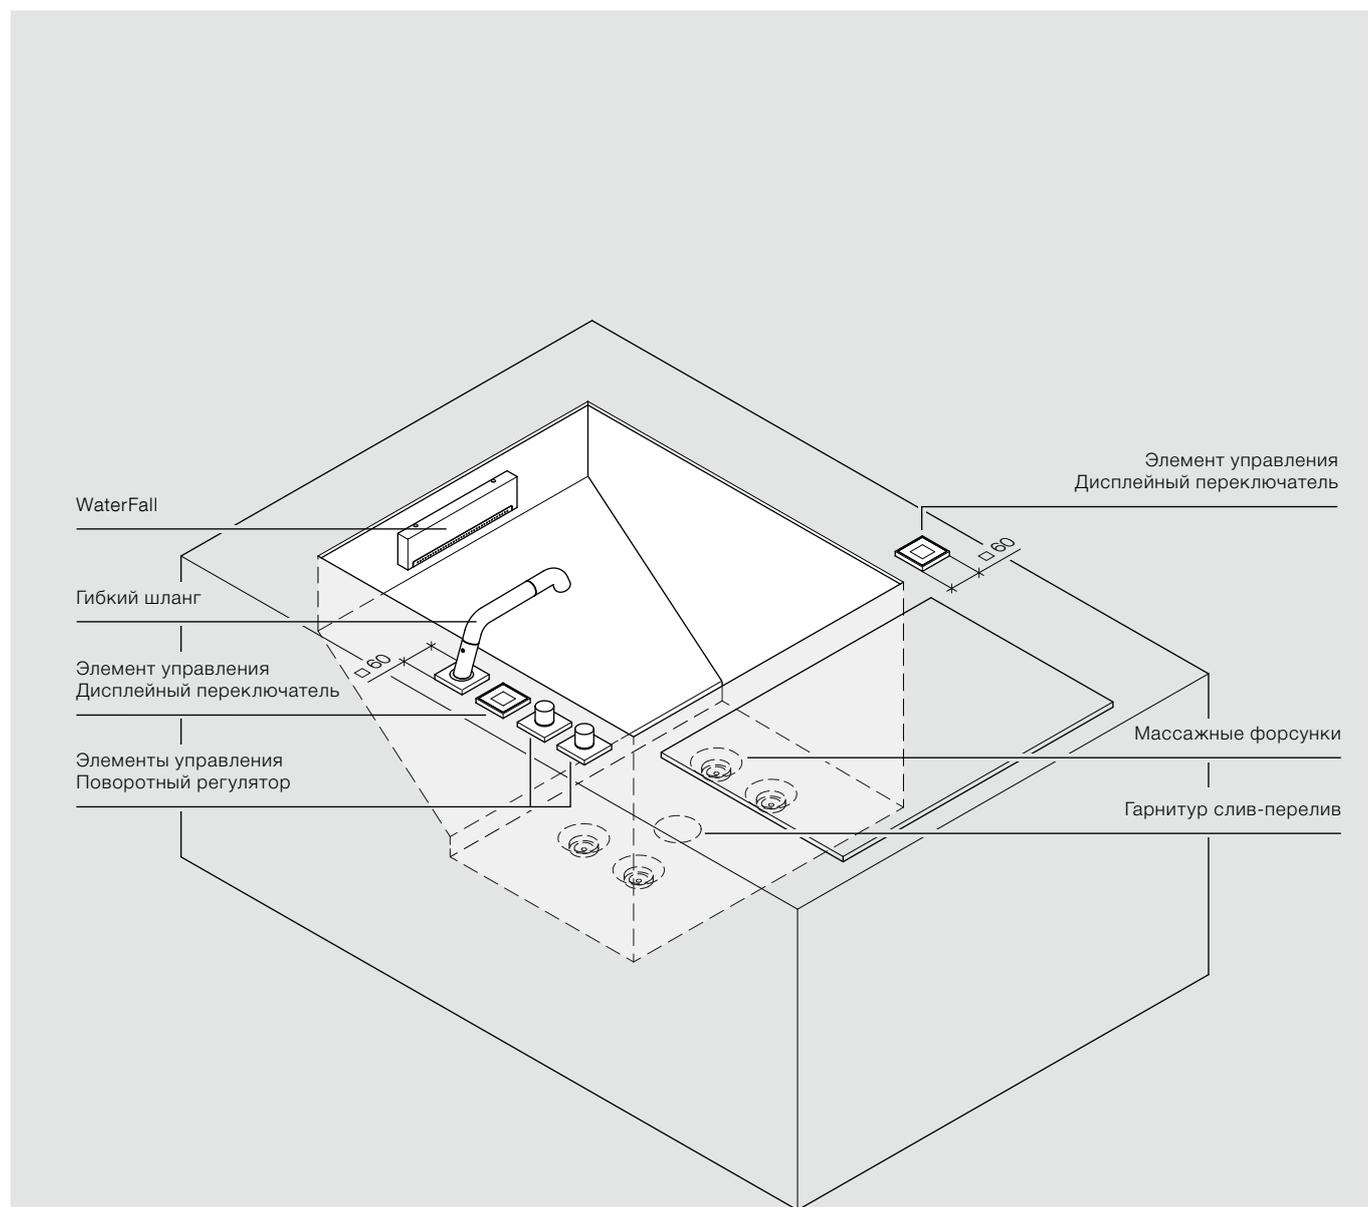


Данный вариант размещения приводится в качестве рекомендации. Элементы управления могут располагаться произвольно с учетом длины кабеля (стр. 11) и возможности доступа к ревизионным окнам (стр. 6). Гибкий шланг размещается по левую сторону ванны (с перспективы сидящего пользователя).




Вариант А

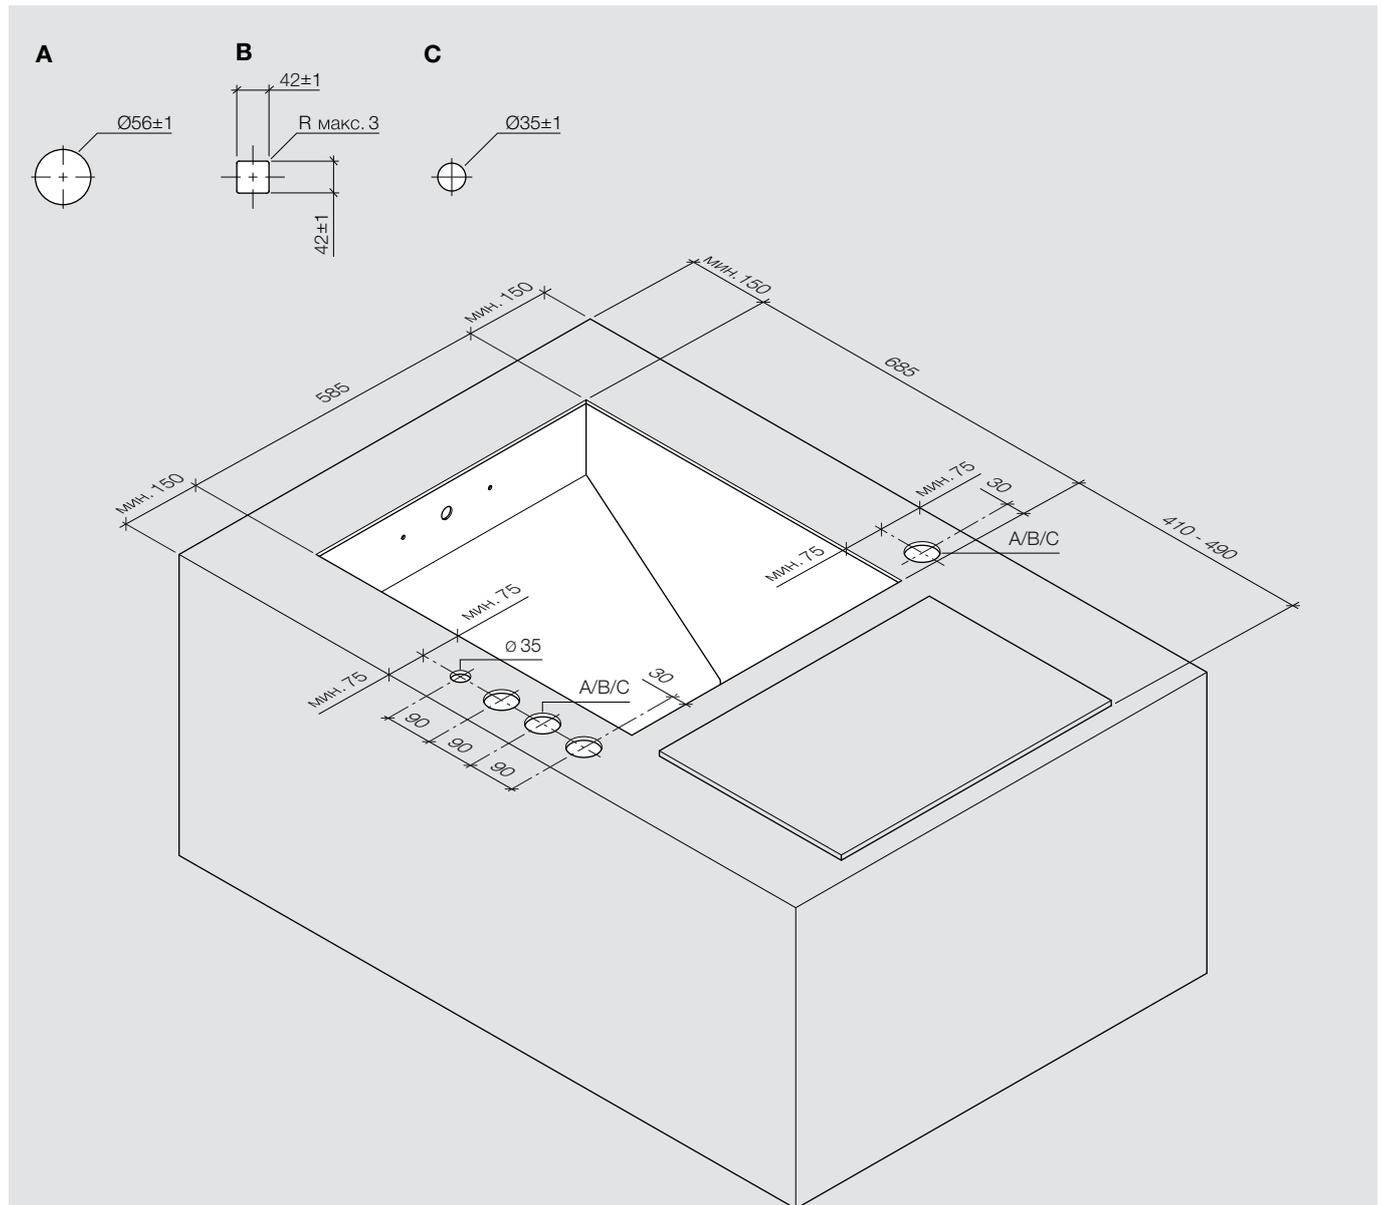


Расстояние между элементом управления и краем ванны - не менее 75 мм. Минимальное расстояние между элементами управления - не менее 90 мм (середина/середина). Меньшее расстояние недопустимо. Для установки компонентов предварительного монтажа элементов управления необходимо сделать отверстие $\varnothing 56$ мм (А). Компоненты предварительного монтажа облицовываются плиткой. Для плитки следует предусмотреть отверстие 42×42 мм (В) – толщина плитки мин. 7 - макс. 35 мм. При использовании плитки из натурального камня, кориана или аналогичного материала элементы управления разрешается прикручивать без комплекта предварительного монтажа. В таком случае диаметр отверстия составляет $\varnothing 35$ мм (С), при толщине плитки мин. 20 мм - макс. 40 мм. Рекомендуемая глубина сиденья для человека ростом 175 см составляет 450 мм.




Вариант Б

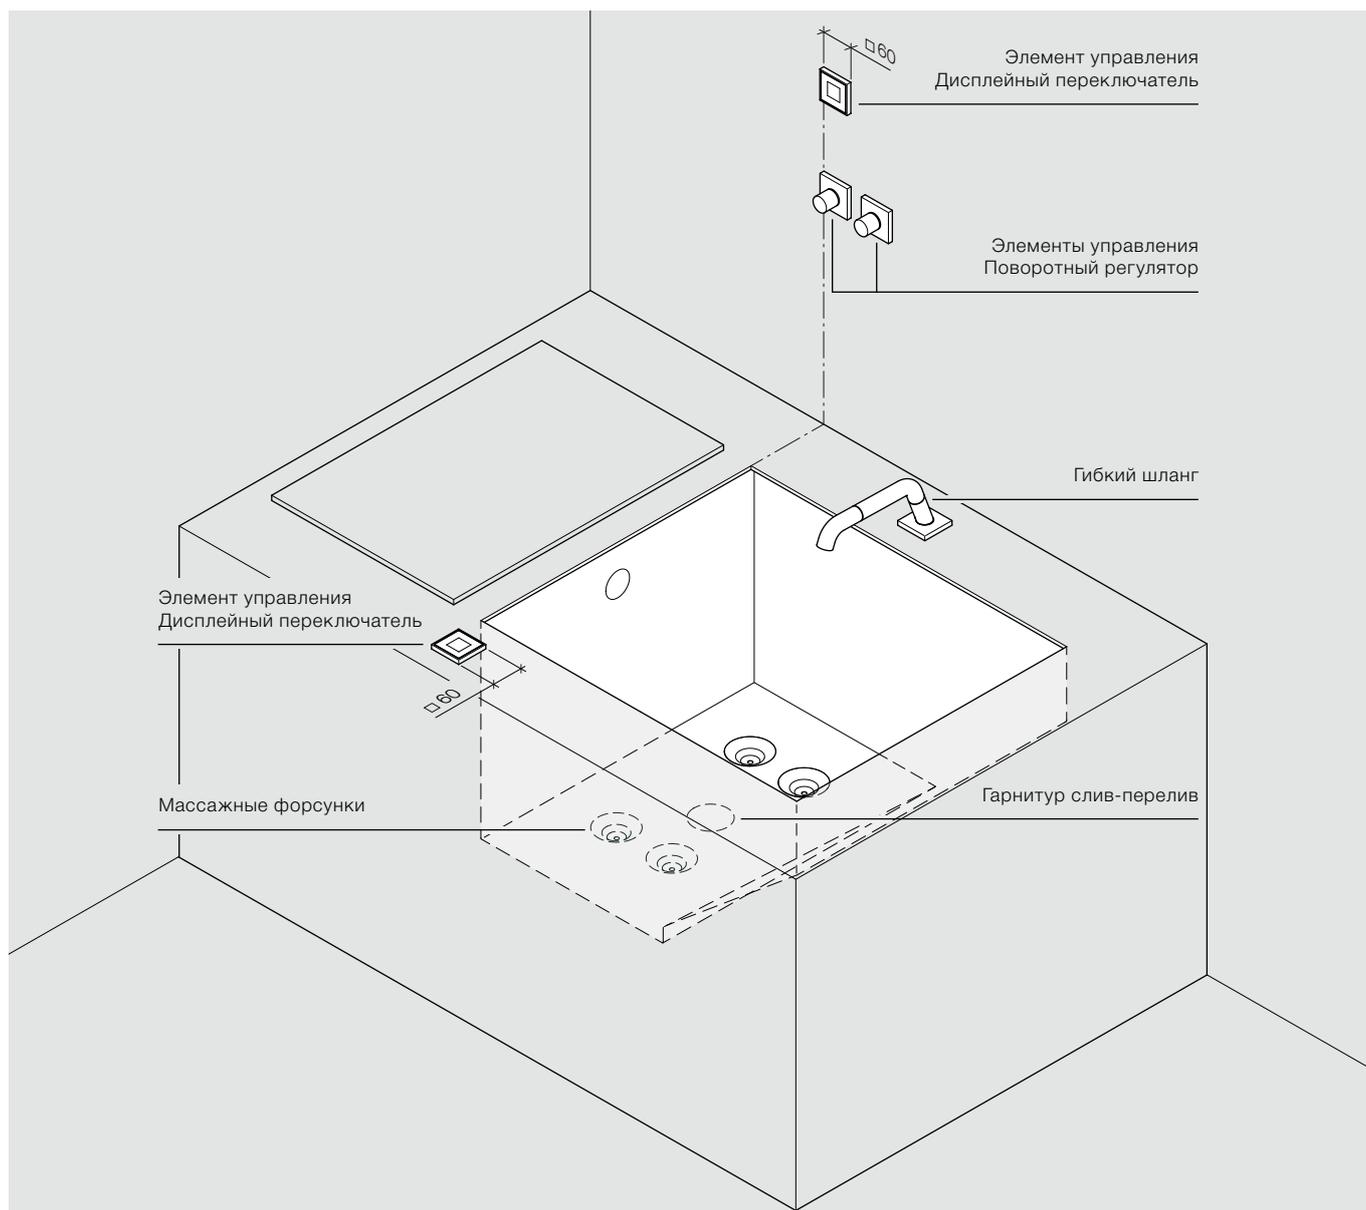


Элементы управления можно также устанавливать на стене. В этом случае для монтажа обязательно наличие металлического каркаса на стене, что вызвано глубиной монтажа (мин. 139 мм) и установкой корпуса скрытого монтажа. Гибкий шланг размещается по левую сторону ванны (с перспективы сидящего пользователя). При установке гибкого провода со стороны стены необходимо учитывать параметры ревизионного окна. Если над ревизионным окном недостаточно места (стр. 7), необходимо обеспечить возможность ревизии сверху (например, с помощью монтажной рамы Perfecto 12 630 970 90).




Вариант Б

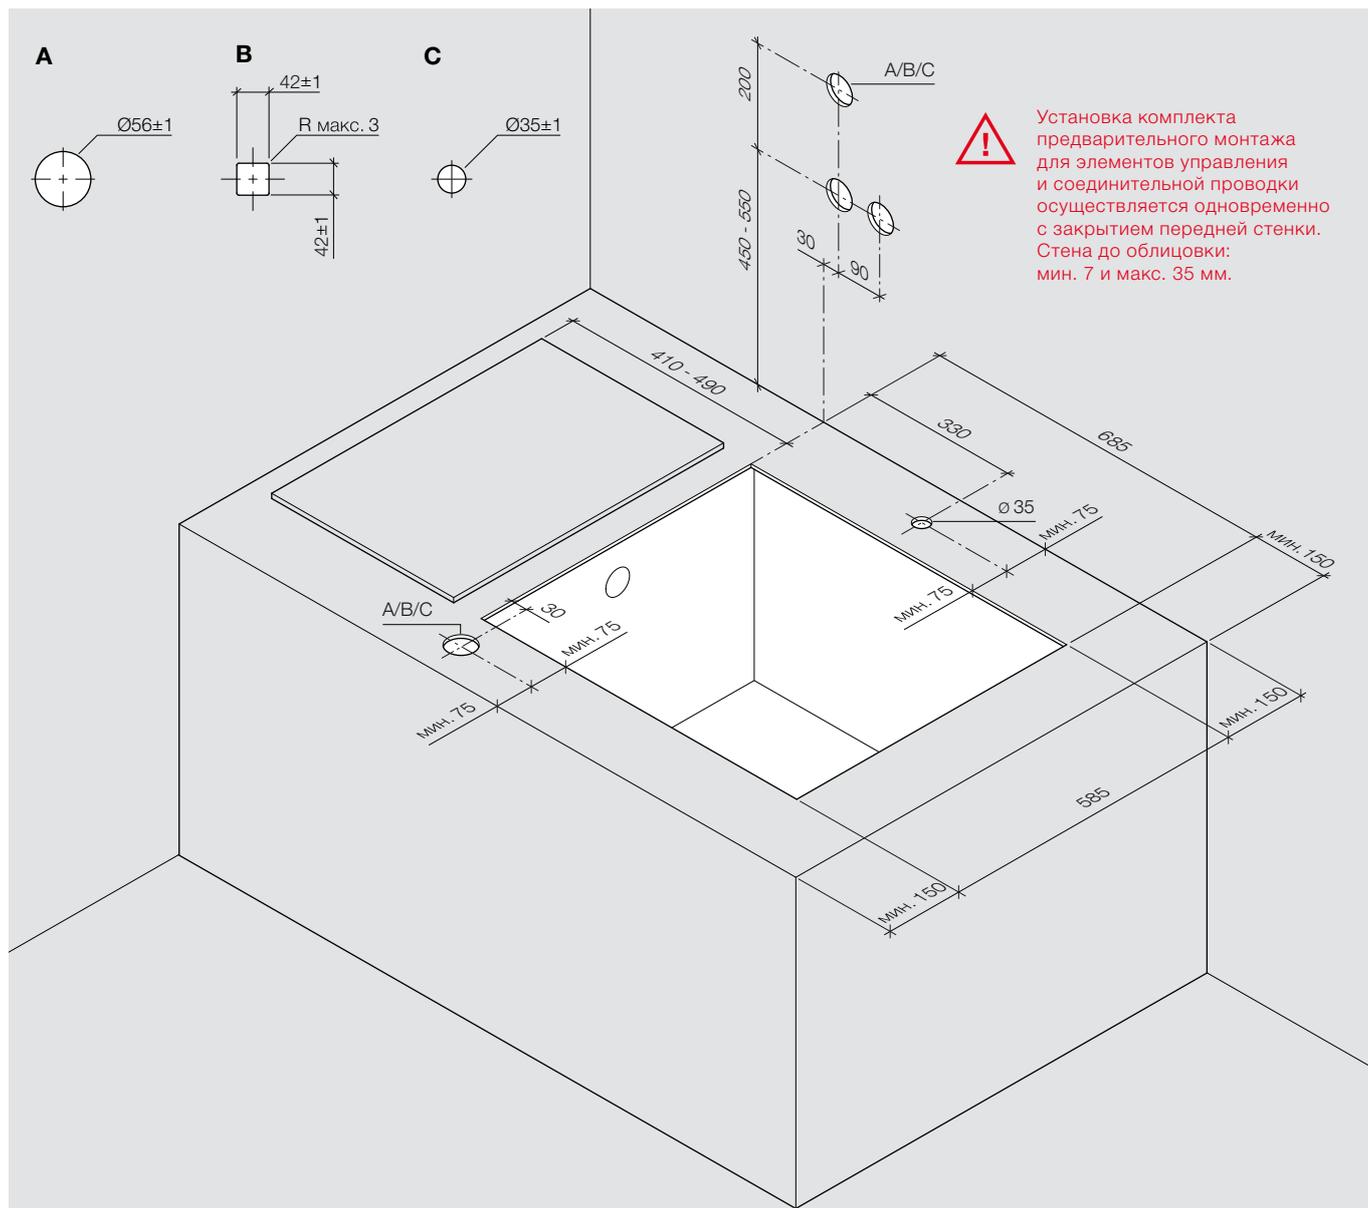

Рекомендуемая высота у стены для человека ростом 1,75 м - 500 мм для поворотных регуляторов от верхнего края FOOT BATH^{ATT} и следующие 200 мм для дисплейных переключателей. Минимальное расстояние между элементами управления - не менее 90 мм (середина/середина). Меньшее расстояние недопустимо. Для установки комплекта предварительного монтажа для элементов управления необходимо сделать отверстие $\varnothing 56$ мм (A). Комплект предварительного монтажа облицовывается плиткой. Для плитки следует предусмотреть отверстие 42×42 мм (B) – толщина плитки мин. 7 - макс. 35 мм. При использовании плитки из натурального камня, кориана или аналогичного материала элементы управления для вертикального монтажа разрешается прикручивать без комплекта предварительного монтажа. В таком случае диаметр отверстия составляет $\varnothing 35$ мм (C), при толщине плитки мин. 20 мм - макс. 40 мм. Рекомендуемая глубина сиденья для человека ростом 175 см составляет 450 мм.




Ревизионное окно сбоку

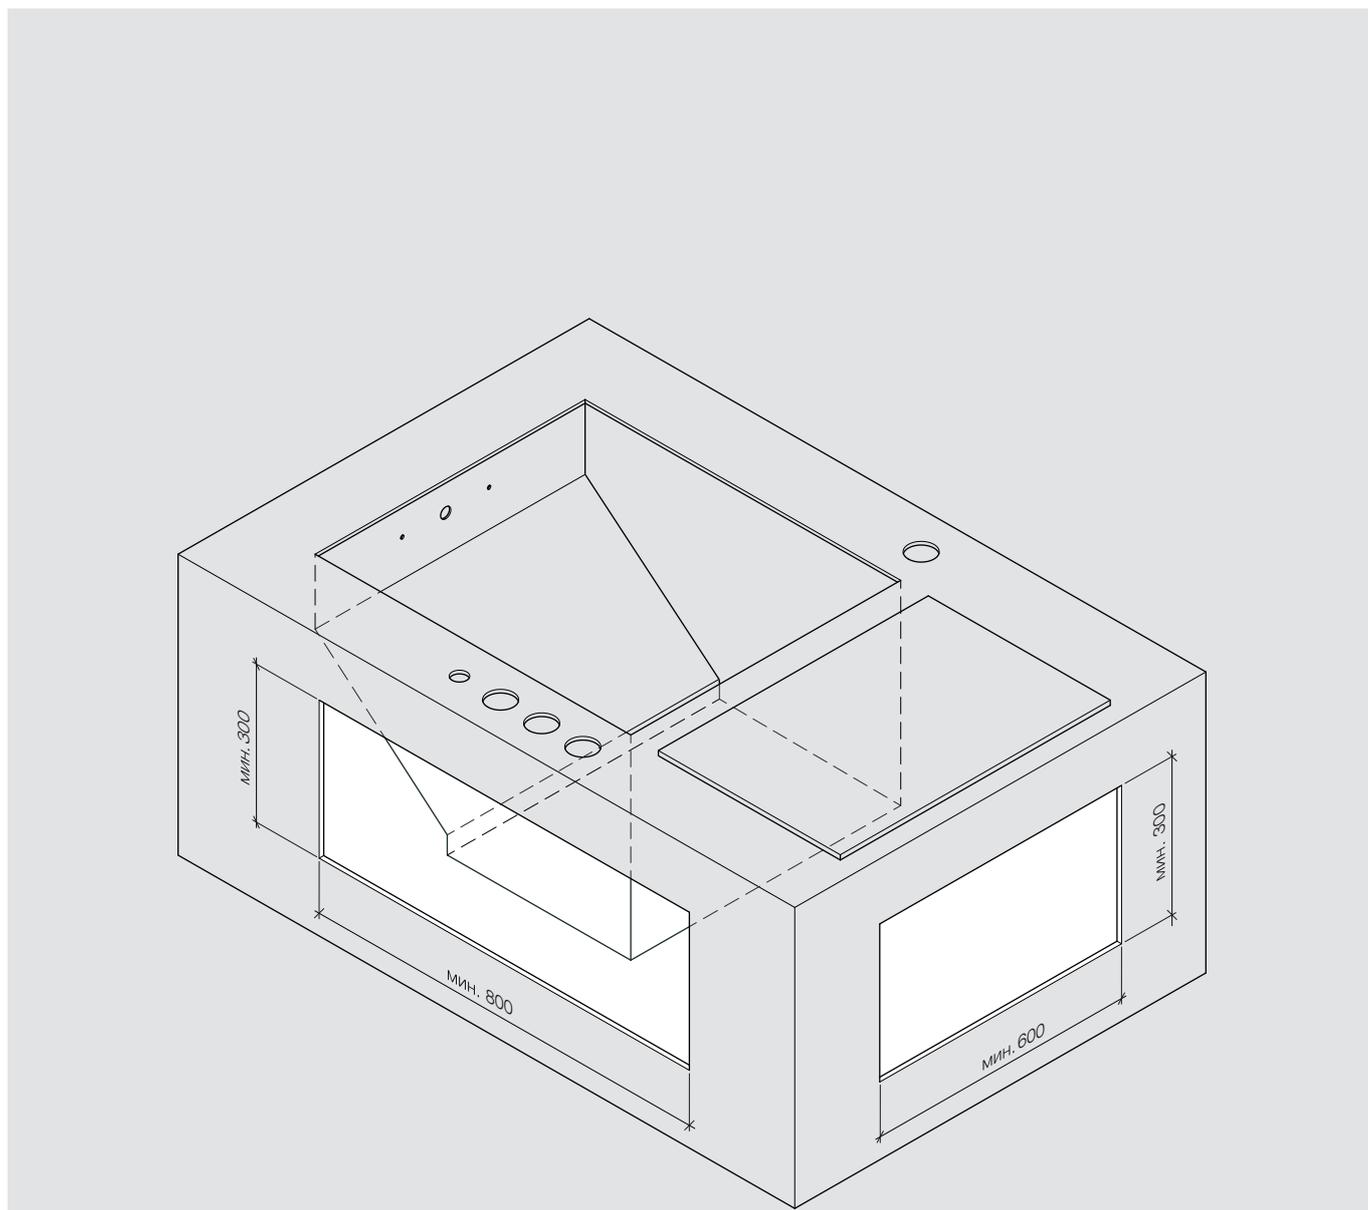


Доступ к компонентам FOOT BATH^{ATT} следует обеспечить как во время проведения монтажа, так и при последующем сервисном обслуживании. Обязательно предусмотрите по меньшей мере две возможности доступа:

1. доступ к гибкому шлангу и элементам управления сбоку (мин. 800 x 300 мм)
2. доступ к электрическим компонентам и водопроводным подключениям сбоку, позади сиденья (мин. 600 x 300 мм)




Ревизионное окно сбоку и сверху

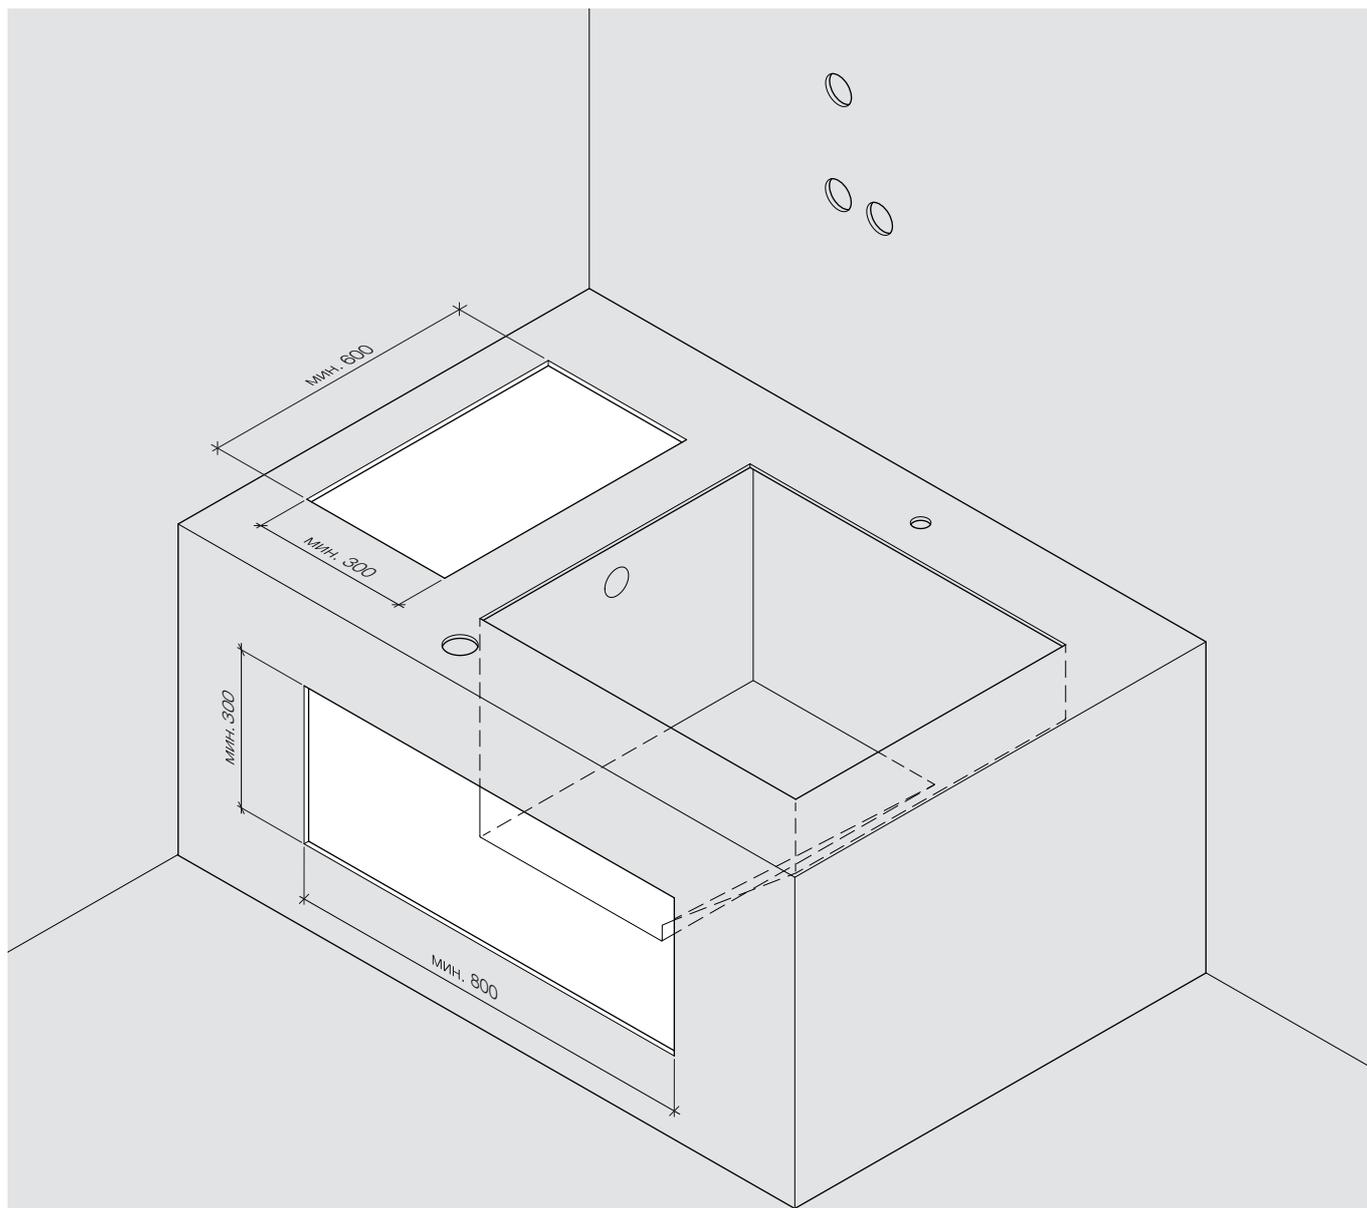


Доступ к компонентам FOOT BATH^{ATT} следует обеспечить как во время проведения монтажа, так и при последующем сервисном обслуживании. Обязательно предусмотрите по меньшей мере две возможности доступа:


1. доступ к гибкому шлангу и элементам управления сбоку (мин. 800 x 300 мм)
2. Доступ к электрическим компонентам и водопроводным подключениям под сиденьем (мин. 600 x 300 мм)




Компоненты

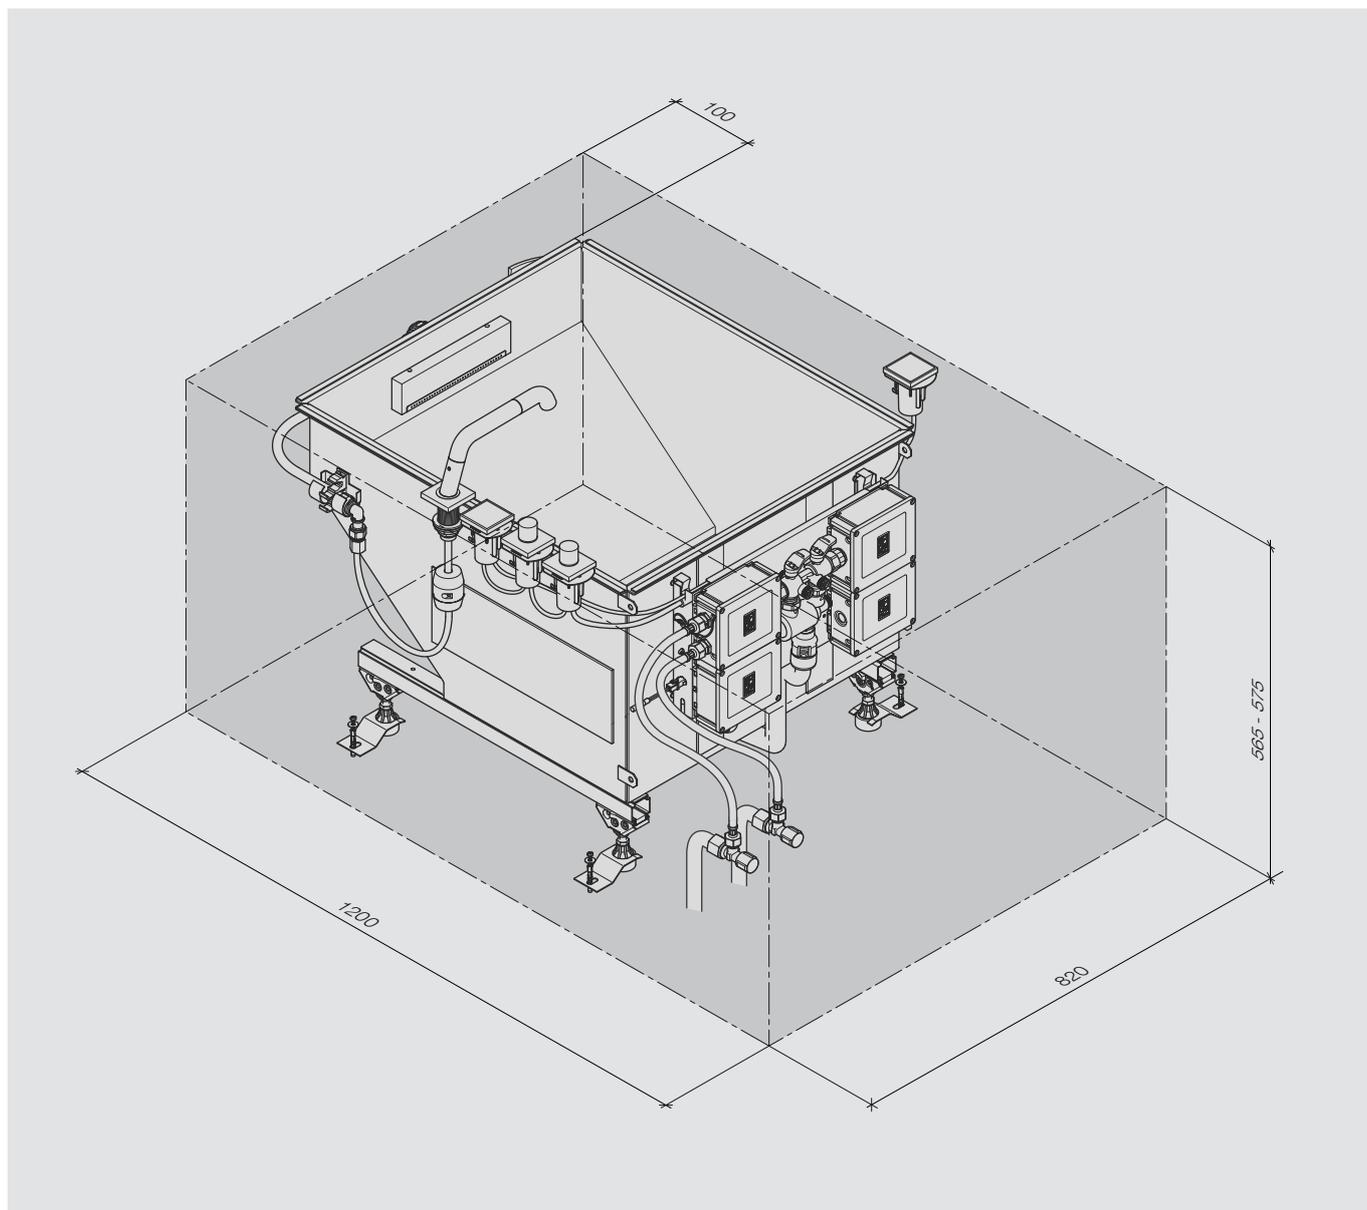

Данный пример демонстрирует минимальное количество места, необходимое для монтажа компонентов FOOT BATH^{ATT}. При определении параметров были учтены как монтажные размеры компонентов, так и пространство, необходимое для проведения подключений и монтажа.




Зоны защиты

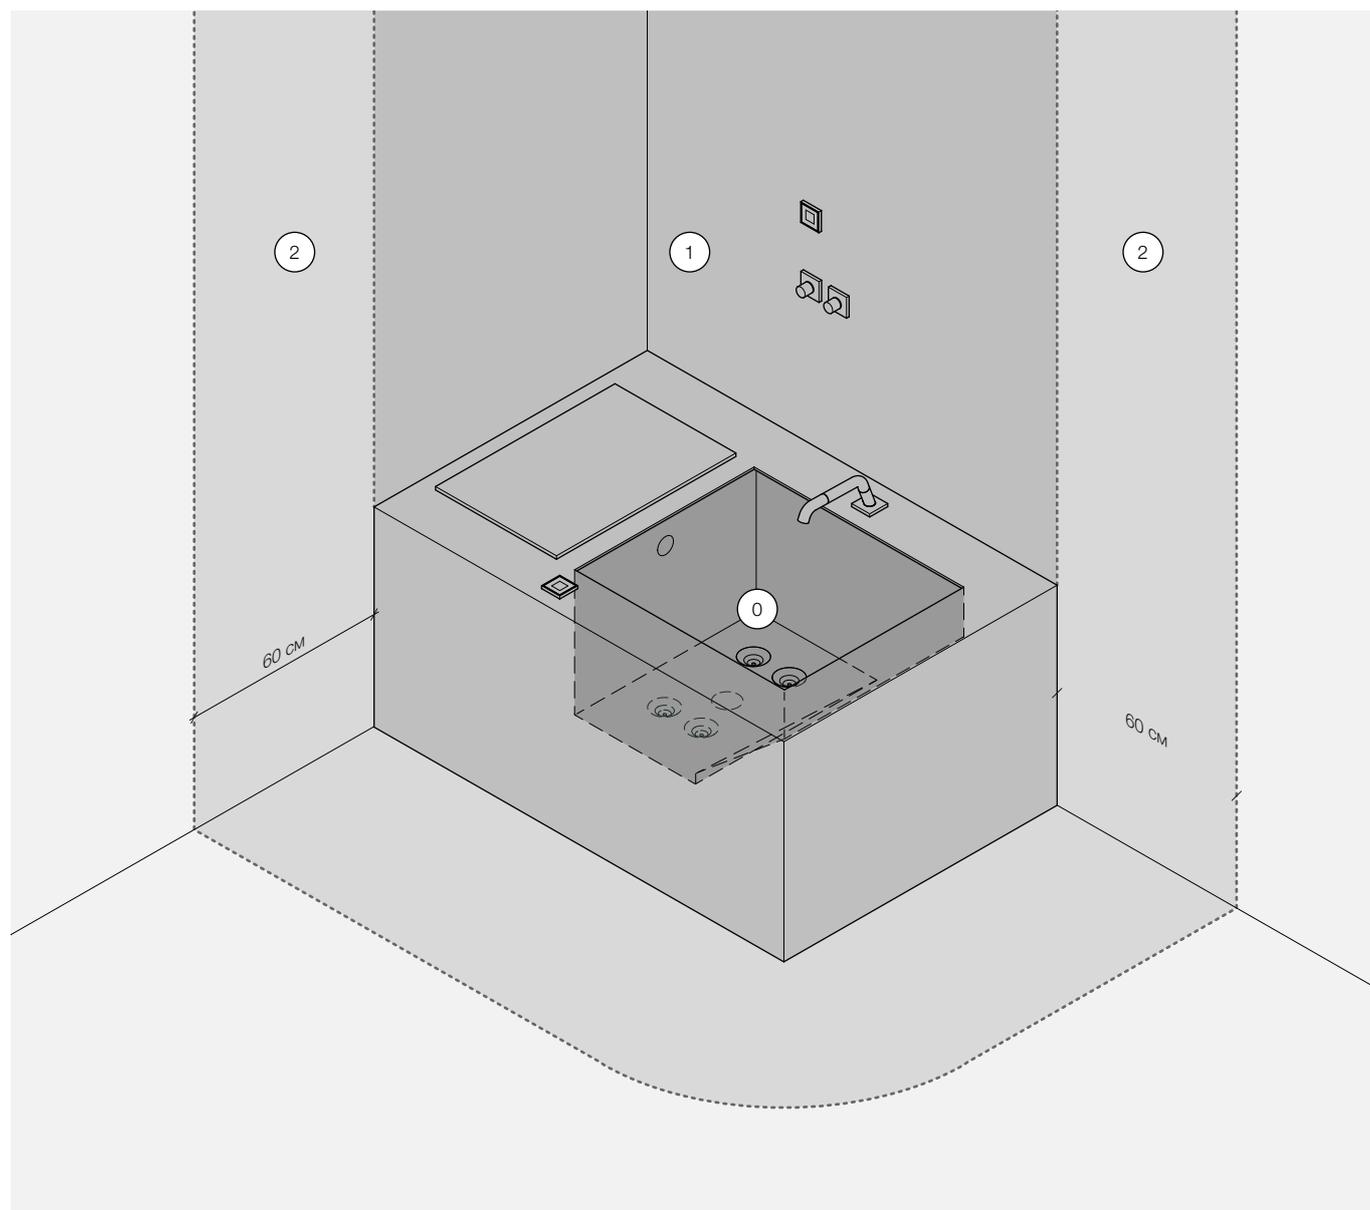

Зоны защиты согласно DIN VDE 0100, TEIL 701. Обязательно соблюдайте нормы, действующие на территории вашей страны. Блок питания разрешается устанавливать только за пределами зоны защиты 2 в главном или вторичном распределительном щите. При установке соблюдайте вид защиты каждого отдельного компонента. Помните, что защита компонентов должна быть обеспечена для прибора в сборе. Элементы управления, электронные клапаны и гарнитур слив-перелив работают от безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) и поэтому могут устанавливаться в зоне защиты 1.


Монтаж водопроводных и канализационных труб

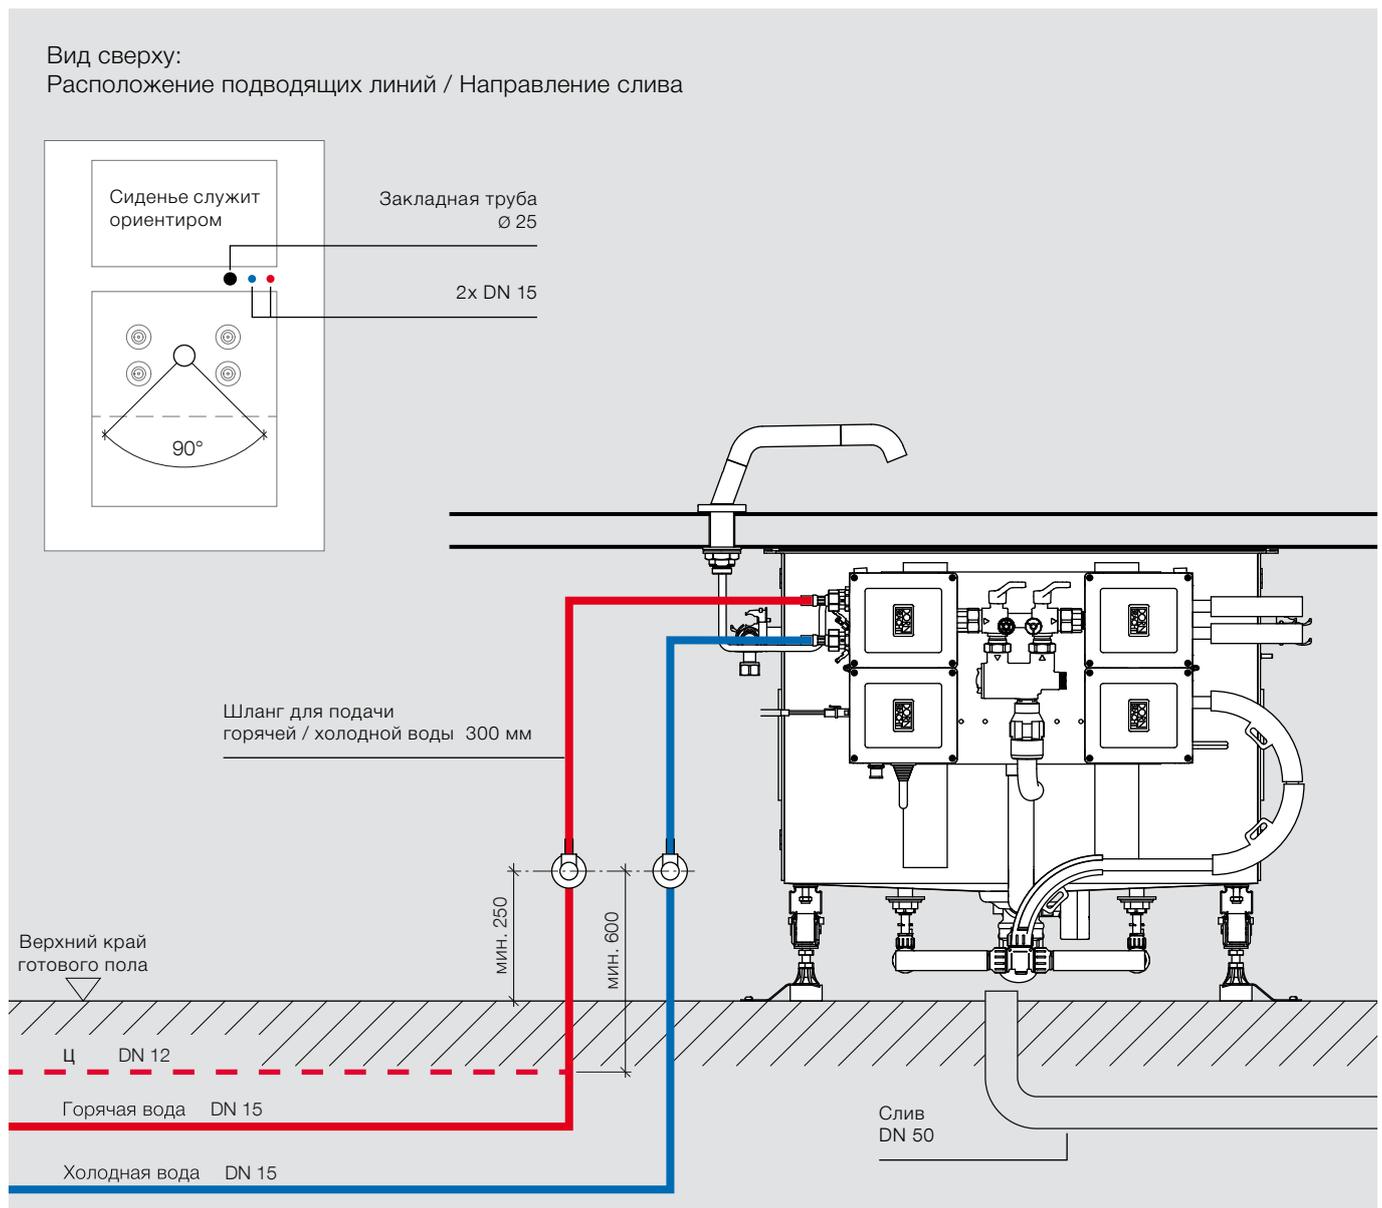

Обязательно соблюдайте нормы, действующие на территории вашей страны. Раздельное запирание горячего и холодного водопровода угловыми клапанами с встроенным фильтром (входит в комплект поставки). Сливной трубопровод, отходящий от сливного отверстия, может быть направлен под углом 90° (см. вид сверху).

СМ. ТАКЖЕ УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

Подключение электрооборудования

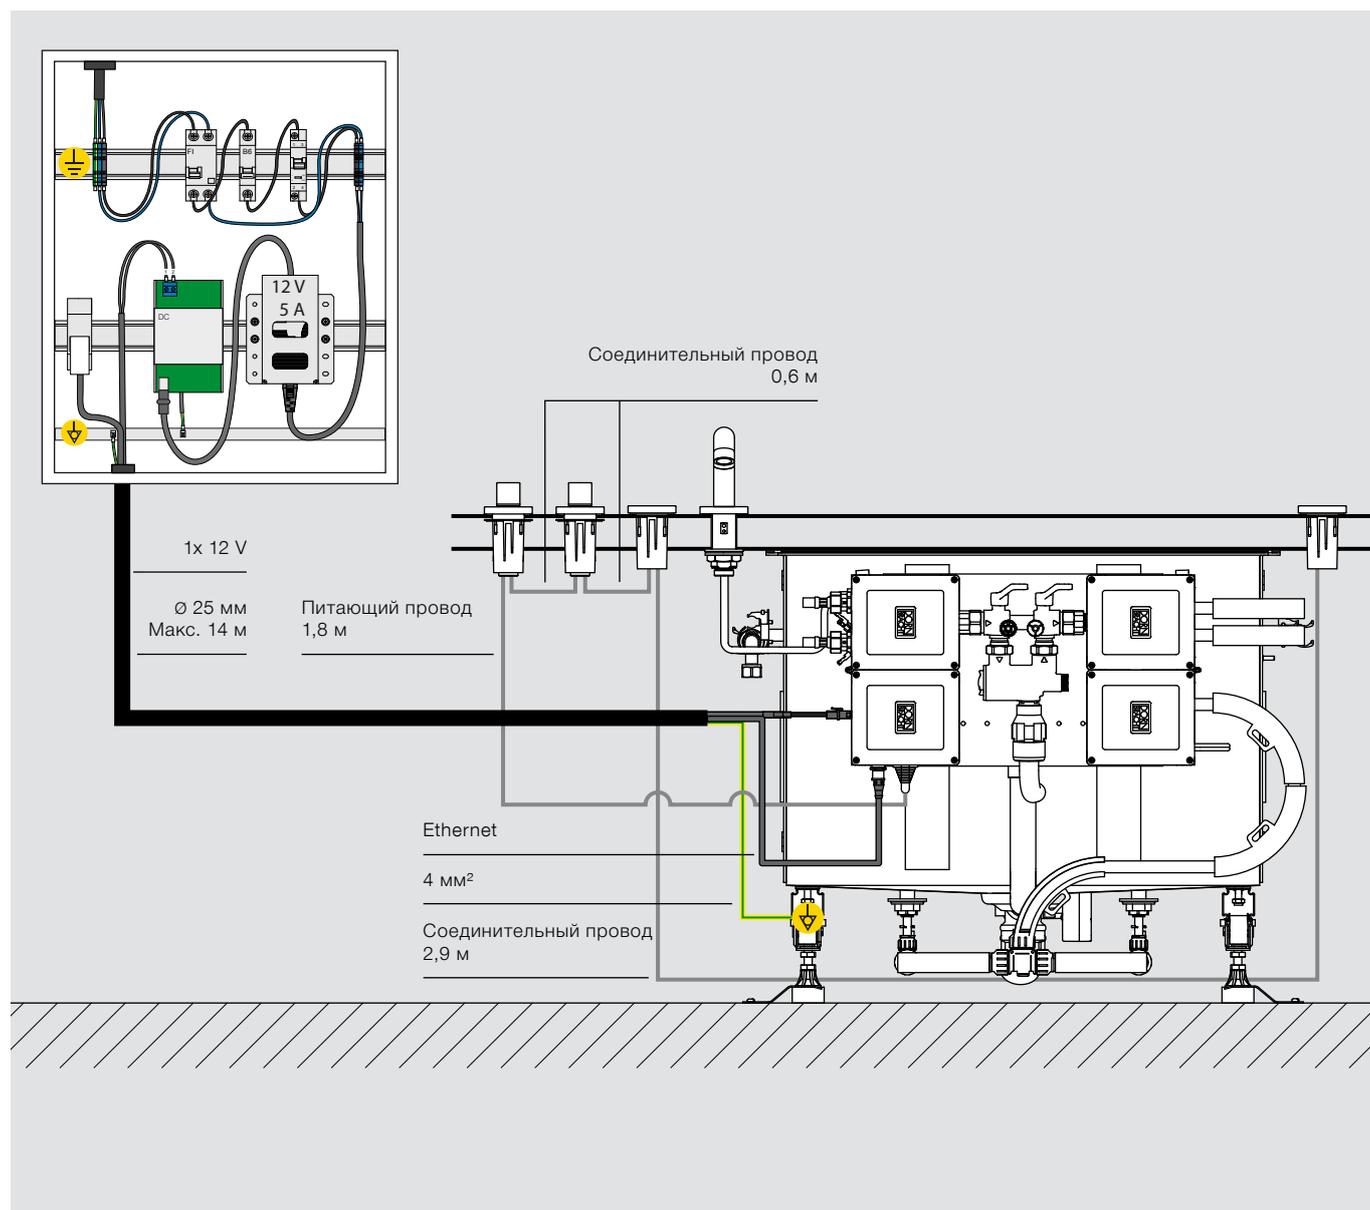

Обязательно соблюдайте действующие в Вашей стране нормы по установке электрических приборов. Подключение FOOT BATH^{ATT} производится с помощью выключателя дифференциального тока (расчетный дифференциальный ток до 30 мА). При необходимости можно заказать удлинители соединительных проводов. Соединение отдельных компонентов осуществляется по принципу Plug-and-Play (подключай и пользуйся).

СМ. ТАКЖЕ УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

Указания по планированию

Сантехника

Подключение (хол. + гор. вода) 2x DN 15 – G1/2" с помощью угловых клапанов со встроенными фильтрами (входят в комплект поставки).

Дополнительно к установленным в угловых клапанах фильтрам рекомендуется использовать основной фильтр (с обратной промывкой).

Редукционный клапан предоставляет заказчик. Клапан устанавливается за счетчиком воды (главный трубопровод)

При наличии кольцевого циркуляционного трубопровода (DN 12) расстояние от его привязки к системе до угловых клапанов должно составлять не менее 600 мм.

Расчет трубопроводной сети выполняется согласно DIN 1988 и EN 806.

Испытание трубопроводной системы под давлением (без угловых клапанов) в полтора раза выше максимального допустимого рабочего давления обязательно. Порядок проведения испытания трубопроводной системы под давлением (подготовительные шаги и само испытание) зависит от материала, из которого сделаны трубы. Подробное описание испытания приводится в действующих нормативных документах. Составьте протокол испытания.

Обязательно промойте всю систему чистой водой (соблюдайте при этом действующие нормы по промывке труб). Составьте протокол промывки. Промывка осуществляется до установки FOOT BATH^{ATT} и ввода в эксплуатацию.

Ревизионное окно, обеспечивающее доступ к гибкому шлангу, электрическим компонентам и подключениям водопровода предусматривается заказчиком. Установка элементов управления на стене в обязательном порядке осуществляется с помощью специального металлического каркаса. Установка комплекта предварительного монтажа для элементов управления и соединительной проводки осуществляется одновременно с закрытием передней стенки.

Область применения

Приборы не предусмотрены для использования под открытым небом. Если планируется использовать прибор в среде с содержанием пара, хлора или соли, рекомендуется обратиться за консультацией в компанию Dornbracht.

Жесткость воды

Рекомендуемая жесткость воды: 6 - 7 °dH
Если жесткость воды в месте работы прибора выше, установите на главном водопроводе холодной воды установку для умягчения жесткости.

Подогрев воды

Для оптимального выбора бойлера с учетом всех потребителей и их одновременной работы необходимо выполнить индивидуальный расчет расхода воды (например, согласно DIN 4708-2). Если настройка температуры горячей воды в бойлере выше 60 °C, то в цепи после бойлера следует предусмотреть термостат (например, если обогрев бойлера выполняет гелиоустановка). Если на объекте требуется регулярное проведение термодезинфекции, то заказчик должен предусмотреть байпас термостата, включаемый вручную или автоматически.

Слив

Пропускная способность слива/производительность 0,9 л/с.
Сливной трубопровод DN 50.

Технический уход

Техническое состояние встроенного разделителя систем, тип VA, регулярно проверяется специалистом-сантехником. Проверка надлежащей работы оборудования осуществляется в конце первого года эксплуатации и затем регулярно в зависимости от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в год. Результаты проверки заносятся в протокол. Фильтр углового клапана, а также другие фильтры, устанавливаемые заказчиком, подлежат чистке или замене не реже 1 раза в год.

Указания по планированию

Электрическое оборудование

Подключение электрического оборудования производится только в обесточенном состоянии. Согласно нормам VDE 0100 подключение электрического оборудования может проводить только квалифицированный электрик. Обязательно соблюдайте нормы, действующие на территории вашей страны.

Установка комплекта предварительного монтажа для элементов управления (при настенном монтаже) и соединительной проводки осуществляется одновременно с закрытием передней стенки.

Подключение оборудования - только оригинальными компонентами компании Dornbracht.

Расстояние между вторичным или главным распределительным щитами и FOOT BATH^{ATT} должно составлять не более 14 м (закладная труба Ø 32 мм).

Заказчик обеспечивает наличие следующих защитных выключателей и электрических компонентов:

- выключатель дифференциального тока (30 мА, 2-х полюсный, тип А)
- автоматический выключатель (6 А, тип В)
- рубильник (16 А 1S 230 VAC).

Технические характеристики

Сантехника

Расход при гидравлическом давлении 3 бар (макс.)

- Гибкий шланг	13,6 л/мин.
- WATER FALL с форсунками PEARLSTREAM	14,2 л/мин.
- Массажные форсунки	9,3 л/мин.

Расход Хореография

- RELAX (15 мин.):	макс. 100 л
- VITALIZE (5 мин.):	макс. 40 л

Гидравлическое давление

Мин. гидравлическое давление	2,5 бар
Макс. гидравлическое давление	4,0 бар
Макс. разница между гидравлическим давлением горячей и холодной воды	1,0 бар
Рекомендуемое гидравлическое давление	3,0 бар

FOOT BATH^{ATT} является искробезопасной по DIN EN 1717

Допустимая рабочая температура

Температурный диапазон горячей воды	50-60 °C
Термическая дезинфекция (3-10 мин.)	75 °C
Температурный диапазон холодной воды	5-20 °C
Защита от ошпаривания, устанавливаемая на заводе-изготовителе	43 °C

Электрическое оборудование

Раковина

Подключение электрического оборудования (напряжение на входе) во вторичном распределительном щите	100-240 VAC
Подключение электрического оборудования (напряжение на входе) к FOOT BATH ^{ATT}	12 VDC
Частота на входе	50-60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	60 Вт
Напряжение на выходе	12 VDC
Выходной ток	1,5 А
Потребляемая мощность (в режиме готовности)	< 5 Вт
Потребляемая мощность (во включенном состоянии)	20 Вт
Вид защиты	IP X4
Выравнивание потенциала	4 мм ²

Элементы управления (дисплейный переключатель и поворотный регулятор)

Напряжение на входе	12 VDC
Вид защиты	IP X4
Диаметр отверстия для встроенного корпуса	56 мм

Общая информация

Вес FOOT BATH^{ATT} 40 кг

Температура окружающей среды

макс. темп. раковины	55 °C
мин. темп. раковины	5 °C
макс. темп. элементов управления	35 °C
мин. темп. элементов управления	5 °C
макс. темп. хранения	35 °C
мин. темп. хранения	5 °C

Хранить в сухом, свободном от пыли месте!

Предусматривает заказчик:

Место для размещения блока питания во вторичном или главном распределительном щите мин. 100 x 200 мм
 Выключатель дифференциального тока
 2-х полюсный 30 мА, тип А
 Автоматический выключатель 16 А, тип В
 Закладная труба (для Ethernet подачи электропитания и эквипотенциального провода)
 от вторичного распределительного щита до FOOT BATH^{ATT} Ø 32 мм макс. 14 м
 Эквипотенциальный кабель FOOT BATH^{ATT} 4 мм²

Длина соединительных проводов до элементов управления указана на стр. 11.

Дополнительно к фильтрам в угловых клапанах рекомендуется использовать основной фильтр (с обратной промывкой).

Редукционный клапан расположен за счетчиком воды (главный трубопровод)

Маркировка

Маркировка CE

Рекомендации по расположению
Ревизионное окно
Компоненты
Зоны защиты

Монтаж
Технические данные и нормы
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
Списки контрольных вопросов

FOOT BATH^{ATT} Массажные форсунки
Раковина Гарнитур слив-перелив
Гибкий шланг Элементы управления
WaterFall


Foot Bath^{ATT}

41 250 979


FOOT BATH^{ATT}

- Раковина
- Гибкий шланг
- WATER FALL с форсунками PEARLSTREAM
- Массажные форсунки
- Электронные элементы управления (SMART TOOLS)

Хром 41 250 979-00
Платина матовая 41 250 979-06



WATER FALL



Массажные форсунки



Элемент управления



Гарнитур слив/перелив




Гибкий шланг



Элементы управления



Раковина

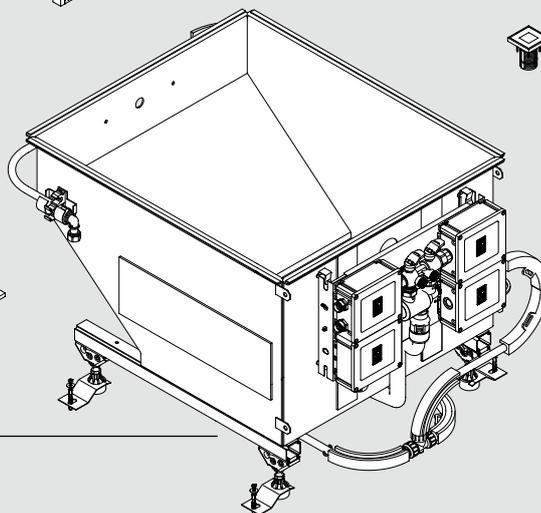


Дополнительные документы для скачивания:


[Руководство по монтажу FOOT BATH^{ATT} \(01 03 29 979 00\)](#)

Раковина

Встраиваемая раковина




- Глазурованная сталь, 920 x 750 мм, толщина материала 3 мм
- Монтажная высота мин. 565 мм, макс. 575 мм
- Электронный гарнитур слив/перелив, комплект предварительного монтажа, собранный
- 4x ножки для ванны регулируемые по высоте, собранные
- Блок питания 100-240В, 50-60 Гц, 60 Вт, для крепежа на монтажной рейке TS 35
- 4x форсунки, собранные
- WATER FALL с форсунками PEARLSTREAM, штепсельный разъем, собранный
- Комплект крепежных элементов для пола
- Подстилка для ванны из полимерного материала, 285 x 390 x 20 мм, противоскользящая

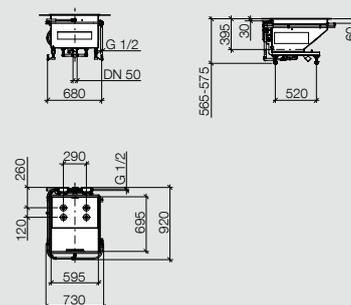

Материал для подключения

- Сетевой кабель 15 м Блок управления
- Соединительная проводка со штепселем, оконцовка для комплекта предварительного монтажа для элементов управления (1x 2,9 м, 2x 0,6 м)
- 2x Напорный шланг 1/2" внутр.резьба x 1/2" внутр.резьба x 300 мм
- 2x Угловой клапан с фильтром
- Ethernet кабель, 25 м




Устройство управления и распределения, собранное

- Электронный клапан регулировки температуры и напора воды eVALVE
- Панель управления
- Электронное трехходовое переключение
- Разделитель систем, тип BA
- Разводка трубопроводов
- IP X4

Дополнительные документы для скачивания:


[Руководство по монтажу FOOT BATH^{ATT} \(01 03 29 979 00\)](#)

Гибкий шланг




Гибкий шланг

- Вылет 200 мм
- Длина шланга 1500 мм
- Высота смесителя 100 мм
- Аэратор
- Поворотный излив 160°
- Диаметр отверстия 35 мм
- Не содержит свинца
- Крышка 60 x 60 мм




WaterFall



WATER FALL с форсунками PEARLSTREAM

- Вылет 22 мм
- Регулятор струи с 36 отдельными струями 216 x 10 мм
- Плита 240 x 60 мм
- Штепсельный разъем, собранный




Массажные форсунки



Массажные форсунки

- 4х форсунки, установленные в раковину
- Массажная струя



Дополнительные документы для скачивания:

[Руководство по монтажу FOOT BATH^{ATT} \(01 03 29 979 00\)](#)

Гарнитур слив/перелив

Электронный гарнитур слив/перелив


Комплект завершающего монтажа



- Сливная пробка
- Крышка

Электронный гарнитур слив/перелив


Комплект предварительного монтажа



- собранный, с подключением для утечки воды для разделителя
- Отвод 40/50 мм
- Канализационный сифонный затвор
- IP X4
- Пропускная способность слива: 0,87 л/с
- Пропускная способность перелива: 0,63 л/с

Электронный гарнитур слив/перелив

Комплект завершающего монтажа

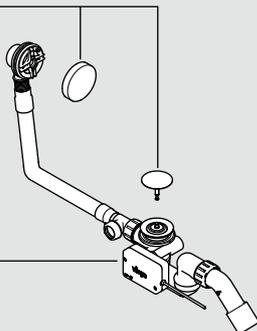

Электронный гарнитур слив/перелив

Комплект предварительного монтажа

Дополнительные документы для скачивания:

[Руководство по монтажу FOOT BATH^{ATT} \(01 03 29 979 00\)](#)


Элементы управления

Электронные элементы управления (SMART TOOLS)

Комплект завершающего монтажа




- 2x Элементы управления Поворотный регулятор с электрической регулировкой температуры и напора воды, размер каждого элемента 60 x 60 мм
- 2x Элементы управления Дисплейный переключатель с электронным управлением гибким шлангом, WATER FALL с форсунками PEARLSTREAM, массажными форсунками, электронный гарнитур слив-перелив, функциями комфорта и сценариями, размер каждого элемента 60 x 60 мм
- Подключение электрического оборудования: 12 VDC
- Предварительно настроенные параметры температуры и расхода воды
- Блокировка кнопок для чистки
- Функция Перерыв
- Возможность обновления
- Рабочие индикаторы
- IP X4




Комплект предварительного монтажа для электронных элементов управления (SMART TOOLS)

Комплект предварительного монтажа




- 4x Патрон скрытого монтажа для установки на настенном каркасе или на краю ванны
- 4x Водозащитная манжета
- Диаметр отверстия 56 мм
- Мин. монтажная глубина 139 мм



Комплект предварительного монтажа для электрических элементов управления (SMART TOOLS)

Комплект предварительного монтажа



Элемент управления Поворотный регулятор

Комплект материалов для завершающего монтажа



Элемент управления Дисплейный переключатель

Комплект завершающего монтажа



Дополнительные документы для скачивания:

[Руководство по монтажу FOOT BATH^{ATT} \(01 03 29 979 00\)](#)

Консультирование по вопросам Сухое строительство / Сантехника

Настоящий перечень поможет Вам проверить полноту и комплексность консультации, полученной о ванне FOOT BATH^{ATT}. Пожалуйста, обратите особое внимание на следующие пункты:

- Ревизионное окно,обеспечивающее доступ к гибкому шлангу, электрическим компонентам и подключениям трубопровода предусматривается заказчиком (см.Стр. 6)

- При установке элементов управления на стене монтаж в обязательном порядке осуществляется с помощью специального металлического каркаса. Установка комплекта предварительного монтажа для элементов управления осуществляется одновременно с закрытием передней стенки

- Все активные и пассивные меры обеспечения огнезащиты соблюдены

- Расчет трубопроводной сети (согласно DIN 1988-3 или EN 806-3)

- Индивидуальный расчет величины бойлера (например, согласно DIN 4708, DIN 1988-20)

- Редукционный клапан (главное подключение) при необходимости предусматривается заказчиком (согласно DIN 1988)

- Фильтр обратной промывки (главное подключение) предусматривается заказчиком (согласно DIN 1988)

- Температурный диапазон холодной воды в рабочем состоянии 5-20 °C

- Температурный диапазон горячей воды в рабочем состоянии 50-60 °C

- Рекомендуемая жесткость воды 6 - 7 °dH

- Гидравлическое давление во включенном состоянии 2,5 - 4,0 бар

- Рекомендуемое гидравлическое давление во включенном состоянии 3,0 бар

- Макс. разница между гидравлическим давлением горячей и холодной воды во включенном состоянии 1,0 бар

- Трубопроводы (горячей и холодной воды) к FOOT BATH^{ATT} DN 15 (1/2")

- При наличии кольцевого циркуляционного трубопровода (DN 12) расстояние от его привязки к системе до углового клапана должно составлять не менее 600 мм.

- Проверка герметичности после первого этапа монтажа согласно EN 806-4

- Промывка трубопроводов после первого этапа монтажа согласно EN 806-4

- Пропускная способность слива: сточная вода 0,9 л/с, DN 50

Системный партнер / Специалист-сантехник

.....

Объект

.....

Дата:

.....

Подпись системного партнера / Специалиста-сантехника

.....

Заключительный этап монтажа / Ввод в эксплуатацию

Настоящий перечень поможет Вам проконтролировать завершающий монтаж и осуществить ввод в эксплуатацию FOOT BATH^{ATT}. Пожалуйста, обратите особое внимание на следующие пункты:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Перед завершающим монтажом трубопроводы промыты (без угловых клапанов) |
| <input type="checkbox"/> | Подача электропитания проверена |
| <input type="checkbox"/> | Комплектность объема поставки FOOT BATH ^{ATT} проверена |
| <input type="checkbox"/> | После вскрытия упаковки компоненты немедленно установлены |
| <input type="checkbox"/> | Ванна FOOT BATH ^{ATT} полностью установлена: WATER FALL с форсунками PEARLSTREAM, гибкий шланг, комплект завершающего монтажа для элементов управления, комплект завершающего монтажа для гарнитура слив-перелив |
| <input type="checkbox"/> | Компенсация высоты и юстировка раковины при монтаже составляет макс. 10 мм |
| <input type="checkbox"/> | Блок питания на монтажной рейке TS 35 установлен во вторичном распределительном щите |
| <input type="checkbox"/> | Во вторичный распределительный щит входит также кабель для подключения Ethernet для FOOT BATH ^{ATT} |
| <input type="checkbox"/> | Горячий и холодный водопроводы открыты |
| <input type="checkbox"/> | Напряжение подано |
| <input type="checkbox"/> | Все функции FOOT BATH ^{ATT} проверены по отдельности |
| <input type="checkbox"/> | Герметичность FOOT BATH ^{ATT} проверена после завершения монтажа |
| <input type="checkbox"/> | Служба эксплуатации / Владелец FOOT BATH ^{ATT} ознакомлен с правилами пользования |
| <input type="checkbox"/> | Служба эксплуатации / Владелец FOOT BATH ^{ATT} ознакомлен с рекомендуемыми интервалами проведения технического обслуживания (разделителя системы, угловых клапанов с фильтрами) |
| <input type="checkbox"/> | Информационные материалы и руководство по эксплуатации переданы |
| <input type="checkbox"/> | Безупречная работа FOOT BATH ^{ATT} подтверждена подписью |

Системный партнер /
Специалист-сантехник / пользователь

Объект

.....

.....

Дата:

Подпись системного партнера /
Специалиста-сантехника / пользователь

.....

.....

Europe

DE	Dornbracht Hotline Technische Beratung E-Mail tservice@dornbracht.de	Tel. +49 (0)2371 433 480 Fax +49 (0)2371 433 175
BE, LU	Gils & Gils BVBA E-Mail admin@gilsandgils.be	Tel. +32 (0)3 235 636 6 +32 (0)3 235 252 1 Fax +32 (0)3 235 79 99
CH	Dornbracht Schweiz AG	Tel. +41 (0)62 787 20 30
ES	Dornbracht España S.L.	Tel. +34 93 272 391 0
FR	Dornbracht France SARL	Tel. +33 (0)1 40 21 10 70
GR	Klimatechniki S.A.	Tel. +30 (210)81 60 061
IT	Dornbracht Italia s.r.l.	Tel. +39 02 81 83 43 1
LT, EE, LV	Arunas Jazukevicius	Tel. +370 686 303 13
NL	Dornbracht Nederland B.V.	Tel. +31 (0)10 5243400
PL	Honorata Broniowska	Tel. +48 (0)95 728 261 7
PT	g-dEsign™	Tel. +351 919 899 942
RO, BG, MD	Reallize Consult SRL	Tel. +40 21 528 03 91 Mob. +40 722 654 654
RU, BY	OSA GmbH & Co. KG	Tel. +7 (499)241 8259
DK, SE, NO, FI, IS	Dornbracht Nordic A/S	Tel. +45 50 84 54 00
SRB, BIH, MNE, MK, HR	DOZEN Stars d.o.o.	Tel. +381 (11)22 58 785
AM, AZ, GE, KG, TJ, TR, TM, UZ, Northern Cyprus	Dornbracht Turkey/Central Asia	Tel. +90 (0)212 284 9495
UA	Lesia Khelemendyk	Tel. +38 (0)44 244 7682
UK, IE	Dornbracht UK Ltd.	Tel. +44 (0)2476 717 129

Central Europe

AT, CZ, SK, HU, SI	Dornbracht Zentraleuropa GmbH	Tel. +43 (0)2236 677360
CZ, SK	agentura kramárová	Mob. +420 724 207 528
HU	Z-A DESIGN Stúdió Kft.	Tel. +36 26 381 553 Mob. +36 70 775 0954

Americas

US, CA, Central America, South America	Dornbracht Americas Inc.	Tel. +1 800 774 1181 +1 (770) 564 3599
Mexico	German Concepts S.A. de C.V. Dornbracht Americas Inc.	Tel. +52 (55)53 43 84 50 Tel. +1 770 564-3599

Asia Pacific

HK/MAC, JP, KR, TW, TH, VN, NZ, AUS	Dornbracht Asia Pacific Ltd.	Tel. +852 2505 6254
SG, ML, ID, PH	Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Representative Office (RO) Singapore	Tel. +65 6823 6813
CN	Dornbracht (Shanghai) Commercial Ltd.	Tel. +86 (0)21 6360 6930 +86 (0)21 5150 6775
IN	Dornbracht India Private Ltd.	Tel. +91 22 42323900

Middle East

AE, BH, EG, IQ, IR, JO, KW, LB, OM, PK, QA, SA, SY, YE	Dornbracht International Holding GmbH (Rep Office)	Tel. +971 4 380 6611
LB	Naji Kanafani & Fils	Tel. +961 1 307 400

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik, Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49(0)2371 433-0, Fax +49(0)2371 433-232, mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture