

**ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА**  
 Радиаторы стальные IRSAP, модель IRSAP TESI  
 (Изготовитель: IRSAP S.p.a., Via delle Industrie, 211, 45031 Arquà Polesine (RO) Italy)

**9. Гарантийные обязательства.** Продавец (Поставщик) обязуется:

- 9.1. Произвести ремонт или замену оборудования на аналогичное (в случае заводского брака) со дня продажи в течение 20 (двадцати) лет в случае протечек и 10 (десяти) лет во всех остальных случаях;  
 9.2. Произвести выезд технического специалиста для определения причины неисправности оборудования;  
 9.3. Претензии по качеству и техническим характеристикам приборов принимаются до момента подключения приборов в контур отопления (исключение составляют дефекты проявившиеся в ходе эксплуатации приборов).  
 9.4. Демонтаж, монтаж и доставка неисправного оборудования осуществляются силами и за счет заказчика;  
 9.5. Новые гарантийные обязательства выдаются со дня замены.


**10. Гарантийные обязательства.**

Гарантийные обязательства выполняются при выполнении следующих условий:

- 10.1. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.  
 10.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушений правил монтажа, установки и эксплуатации изделия. Использования в системе теплоносителя, не соответствующего требованиям, приведенным в «правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД 34.20.501-95 (Министерства топлива и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России»);  
 10.3. Претензии после ввода прибора(в) в эксплуатацию принимаются только через производителей работ.  
 10.4. Обязательно наличие паспорта изделия с указанием типа, размера, даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца или ответственного лица.

**11. Дата производства и отметка о приемке отопительного прибора службой технического контроля изготовителя:****ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Наименование (модель):	см. на этикетке упаковки
Артикул по каталогу производителя:	см. на этикетке упаковки
Номер заказа:	см. на этикетке упаковки
Продавец (адрес, ФИО):	
Контактный телефон:	
Дата продажи, подпись и печать продавца	

Дата выпуска / Release date	см. на этикетке упаковки
Контроль качества / Quality control	

**Внимание!** При установке радиатора рекомендуем пользоваться услугами специализированных организаций. Установку необходимо согласовать с местной эксплуатирующей организацией, т.к. отклонение рабочих параметров системы от указанных производителем, может привести к выходу прибора из строя. По факту установки должен быть составлен акт сдачи отопительных приборов в эксплуатацию. Фирма несёт ответственность по гарантийным обязательствам только при соблюдении условий правильной установки и эксплуатации радиатора. Гарантийный талон действителен только в оригинале.

При подборе отопительных приборов следует обращать особое внимание на характеристики системы отопления, в которой они будут установлены. Стальные отопительные приборы предназначены для применения исключительно в закрытой системе отопления! Установка стальных отопительных приборов в открытую систему отопления и/или систему горячего водоснабжения (ГВС) не допускается!

**1. Назначение.**

Стальные отопительные приборы применяются в закрытых системах водяного отопления общественных, административных и жилых помещений.

**2. Комплектация.**

- Радиатор в упаковке;
- Крепеж в цвет радиатора, воздухоотводчик; заглушка с декоративной накладкой;
- Монтажная инструкция и паспорт с гарантийным талоном.

**3. Технические данные.**

3.1. **Конструкция.** Радиаторы представляют собой стальные отопительные приборы колончатой конструкции. Радиатор собран из секций соединённых друг с другом с помощью сварки в коллекторной части. Радиаторы имеют широкий модельный ряд: по высоте (от 200 мм до 2500мм); по длине (от 2 секций до 99 секций); по глубине (2-х трубчатые - 65 мм., 3-х трубчатые-101 мм., 4-х трубчатые-139 мм., 5-ти трубчатые-177 мм., 6-ти трубчатые-215 мм). Вес 1 сек. радиатора и теплоотдача при дельта T70 указаны в таблице 1, где



«\*» - линейные размеры отопительного прибора рассчитывается путем умножения значения длины секции отопительного прибора на количество секций отопительного прибора.

«\*\*» - масса отопительного прибора рассчитывается путем умножения значения секции отопительного прибора на количество секций отопительного прибора.

«\*\*\*» - номинальный тепловой поток отопительного прибора рассчитывается путем умножения значения номинального теплового потока секции отопительного прибора на количество секций отопительного прибора.

3.2. **Защитное покрытие.** Все серийные отопительные приборы фирмы IRSAP имеют высококачественное покрытие, обеспечивающее эффективную защиту от наружной коррозии. Поверхность радиатора проходит следующие стадии обработки: очистка, грунтовка, покраска порошковой эмалью в электростатическом поле и термическая обработка.

3.3. **Основные параметры.** Рабочее давление – 10 атм., максимальное рабочее давление – 15 атм., максимальная температура теплоносителя - 95°C, Ph=6,5 – 8,5.

3.4. **Важная рекомендация.** Перед приобретением радиатора(в), уточнить параметры магистрали отопления РЭО или диспетчерском пункте на соответствие с основными параметрами радиатора.

3.5. При установке радиаторов максимальная теплоотдача и гарантированный срок эксплуатации достигаются при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

**4. Монтаж прибора(в).**

Монтаж радиатора производится специализированными монтажными организациями. Радиатор навешивается на кронштейны, установленные на стене. Радиатор устанавливается в полиэтиленовой упаковке (для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия в строительных условиях). Рекомендуется выдерживать следующие параметры: расстояние от стены – 4 см. от пола – 10 см. от подоконника -12 см. После окончания гидравлический испытаний и отделочных работ необходимо удалить упаковочную пленку с поверхности отопительного прибора.

**5. Установка прибора(в) в систему.**

Производится с присоединительными размерами 1/2" или 3/4". Рекомендуется установка верхней и нижней запорно-регулирующей арматуры. Краны (вентили), устанавливаемые на входе/выходе радиатора, предназначены для:


- 5.1. Использование в качестве терморегулирующих элементов отопления.
- 5.2. Отключение от магистралей отопления для профилактической промывки от грязевых отложений
- 5.3. Отключение радиаторов от магистрали отопления в аварийных ситуациях.
- 5.5. Отклонение подводящих труб от оси не более +/- 2 мм.

Таблица 1

Кол-во труб	Модель	Глубина [мм]	Длина сек.* [мм]	Высота [мм]	Межось [мм]	Масса** [кг]	Объем [л]	Номинальный тепловой поток одной секции, кВт кВт*** [ΔT = 70°C]
2	200	65	45	194	127	0,33	0,33	0,023
2	300	65	45	302	235	0,48	0,41	0,036
2	350	65	45	352	285	0,56	0,45	0,041
2	365	65	45	367	300	0,58	0,46	0,042
2	400	65	45	402	335	0,63	0,49	0,046
2	450	65	45	452	385	0,70	0,53	0,051
2	500	65	45	502	435	0,77	0,57	0,056
2	550	65	45	552	485	0,85	0,61	0,061
2	565	65	45	567	500	0,87	0,62	0,062
2	600	65	45	602	535	0,92	0,65	0,066
2	650	65	45	652	585	0,99	0,69	0,071
2	750	65	45	752	685	1,14	0,77	0,081
2	900	65	45	902	835	1,36	0,89	0,097
2	1000	65	45	1002	935	1,51	0,97	0,107
2	1200	65	45	1202	1135	1,80	1,13	0,128
2	1500	65	45	1502	1435	2,24	1,37	0,161
2	1800	65	45	1802	1735	2,68	1,61	0,194
2	2000	65	45	2002	1935	2,97	1,76	0,217
2	2200	65	45	2202	2135	3,26	1,92	0,239
2	2500	65	45	2502	2435	3,70	2,16	0,275
3	200	101	45	194	127	0,41	0,46	0,031
3	300	101	45	302	235	0,65	0,59	0,049
3	350	101	45	352	285	0,76	0,65	0,057
3	365	101	45	367	300	0,79	0,67	0,059
3	400	101	45	402	335	0,87	0,71	0,064
3	450	101	45	452	385	0,98	0,77	0,071
3	500	101	45	502	435	1,09	0,83	0,079
3	550	101	45	552	485	1,20	0,89	0,086
3	565	101	45	567	500	1,23	0,91	0,088
3	600	101	45	602	535	1,31	0,95	0,093
3	650	101	45	652	585	1,42	1,01	0,100
3	750	101	45	752	685	1,64	1,13	0,115
3	900	101	45	902	835	1,96	1,31	0,137
3	1000	101	45	1002	935	2,18	1,43	0,151
3	1200	101	45	1202	1135	2,62	1,67	0,179
3	1500	101	45	1502	1435	3,28	2,02	0,222
3	1800	101	45	1802	1735	3,94	2,38	0,264
3	2000	101	45	2002	1935	4,38	2,62	0,292
3	2200	101	45	2202	2135	4,82	2,86	0,320
3	2500	101	45	2502	2435	5,47	3,22	0,362
4	200	139	45	194	127	0,57	0,60	0,041
4	300	139	45	302	235	0,89	0,77	0,064
4	350	139	45	352	285	1,03	0,85	0,074
4	365	139	45	367	300	1,08	0,88	0,077
4	400	139	45	402	335	1,18	0,93	0,084
4	450	139	45	452	385	1,33	1,01	0,093
4	500	139	45	502	435	1,47	1,09	0,103
4	550	139	45	552	485	1,62	1,17	0,113
4	565	139	45	567	500	1,66	1,19	0,116
4	600	139	45	602	535	1,76	1,25	0,122
4	650	139	45	652	585	1,91	1,33	0,132
4	750	139	45	752	685	2,20	1,49	0,151
4	900	139	45	902	835	2,64	1,73	0,180
4	1000	139	45	1002	935	2,93	1,89	0,198
4	1200	139	45	1202	1135	3,52	2,20	0,233
4	1500	139	45	1502	1435	4,40	2,68	0,285
4	1800	139	45	1802	1735	5,27	3,16	0,337
4	2000	139	45	2002	1935	5,86	3,48	0,371
4	2200	139	45	2202	2135	6,44	3,79	0,404
4	2500	139	45	2502	2435	7,32	4,27	0,454
5	200	177	45	194	127	0,81	0,73	0,050
5	300	177	45	302	235	1,21	0,94	0,079
5	350	177	45	352	285	1,39	1,04	0,091
5	365	177	45	367	300	1,44	1,07	0,094
5	400	177	45	402	335	1,57	1,14	0,103
5	450	177	45	452	385	1,75	1,24	0,115
5	500	177	45	502	435	1,94	1,34	0,126
5	550	177	45	552	485	2,12	1,44	0,138
5	565	177	45	567	500	2,18	1,47	0,141
5	600	177	45	602	535	2,30	1,54	0,150
5	650	177	45	652	585	2,49	1,64	0,161
5	750	177	45	752	685	2,85	1,83	0,185
5	900	177	45	902	835	3,40	2,13	0,220
5	1000	177	45	1002	935	3,77	2,33	0,241
5	1200	177	45	1202	1135	4,50	2,73	0,284
5	1500	177	45	1502	1435	5,59	3,33	0,346
5	1800	177	45	1802	1735	6,69	3,92	0,408
5	2000	177	45	2002	1935	7,42	4,32	0,450
5	2200	177	45	2202	2135	8,15	4,72	0,491
5	2500	177	45	2502	2435	9,25	5,31	0,552
6	200	215	45	194	127	0,97	0,86	0,059
6	300	215	45	302	235	1,44	1,12	0,094
6	350	215	45	352	285	1,66	1,24	0,108
6	365	215	45	367	300	1,73	1,27	0,112
6	400	215	45	402	335	1,88	1,36	0,122
6	450	215	45	452	385	2,10	1,47	0,136
6	500	215	45	502	435	2,32	1,59	0,150
6	550	215	45	552	485	2,54	1,71	0,164
6	565	215	45	567	500	2,61	1,75	0,168
6	600	215	45	602	535	2,76	1,83	0,177
6	650	215	45	652	585	2,98	1,95	0,191
6	750	215	45	752	685	3,42	2,19	0,219
6	900	215	45	902	835	4,08	2,55	0,260
6	1000	215	45	1002	935	4,51	2,79	0,285
6	1200	215	45	1202	1135	5,39	3,26	0,335
6	1500	215	45	1502	1435	6,71	3,98	0,407
6	1800	215	45	1802	1735	8,02	4,69	0,480
6	2000	215	45	2002	1935	8,90	5,17	0,529
6	2200	215	45	2202	2135	9,78	5,65	0,577
6	2500	215	45	2502	2435	11,09	6,36	0,649


6. Рекомендуемые схемы подключения.

Для двухтрубных систем

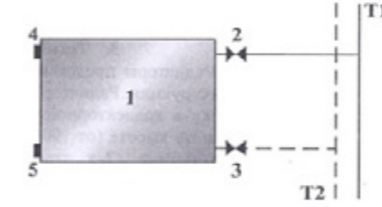

- 1 Радиатор
- 2 Вентиль (кран)
- 3 Задвижка
- 4 Воздухоотводчик (кран Маевского)
- 5 Заглушка

Для однотрубных систем

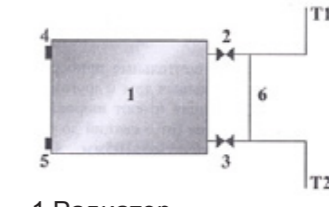

- 1 Радиатор
- 2 Вентиль (кран)
- 3 Задвижка
- 4 Воздухоотводчик (кран Маевского)
- 5 Заглушка
- 6 Перемычка (байпас)

7. Запрещается.

- 7.1. Использовать вентили (краны) в качестве терморегулирующих элементов отопления без установки перемычек в однотрубных системах отопления многоэтажных домов.
- 7.2. Недопустимы механические воздействия, в т.ч. изменение цвета радиатора.
- 7.3. Закрашивание воздуховыпускного отверстия воздухоотводчика.
- 7.4. Резко открывать вентили (краны) установленные на входе /выходе радиатора, во избежание гидравлического удара.
- 7.5. Допускать детей к запорно-регулирующей арматуре.
- 7.6. Использовать трубы магистралей отопления, корпус радиатора в качестве заземления.
- 7.7. Устанавливать **приборы отопления в систему циркуляции горячего водоснабжения**. См. также монтажную инструкцию, рис. 4. По окончании монтажа должны быть проведены индивидуальные испытания в соответствии СНИПЗ.05 01-85.

8. Правила эксплуатации радиатора(в).

В течении всего периода эксплуатации отопительная система должна быть заполнена теплоносителем в соответствии с требованиями, проведенными в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД 34.20.501 (Минтопэнерго РФ М.1996) в частности, содержание кислорода в воде должно быть не более 0,02 мг/кг воды, а температура – не более T=95°C. Значение pH сетевой воды при эксплуатации приборов рекомендуется выдерживать в пределах 6,5-8,5, что соответствует нормам. Приборы необходимо оборудовать воздухоотводчиком, не допуская закрашивания его воздуховыпускного отверстия. В процессе эксплуатации следует производить наружную очистку приборов, не допуская при этом использования абразивных материалов и растворителей. Для помещений с агрессивной и/или влажной средой (например, бассейны, сауны) необходимо применять оцинкованные исполнения отопительных приборов, изготовленных из стали.

Отрывной талон производителя (для продавца)

С условиями установки и эксплуатации радиаторов IRSAP ознакомлен (а), претензий по товарному виду не имею:

«.....» ..... 20.....г. ....Подпись

Наименование (модель):	см. на этикетке упаковки
Артикул по каталогу производителя:	см. на этикетке упаковки
Номер заказа (см. на этикетке упаковки):	см. на этикетке упаковки
Продавец (адрес, ФИО):	
Контактный телефон:	
Дата продажи, подпись и печать продавца	

Дата выпуска / Release date	см. на этикетке упаковки
Контроль качества / Quality control	




**IRRSAP**  
i termoarredatori

IRRSAP SPA 45031 Arquà Polesine (RO) Italy  
Tel: +39 0425 466611 ; Fax +39 0425 466662  
Website: <http://www.irrsap.com>; E-mail: [info@irrsap.it](mailto:info@irrsap.it)


Numero Verde  
**800-252246**

IR GROUP S.A.S. 7.rue du Pont à Lunettes  
69390 Vourles (France)  
Tel. +33 04 72 31 86 31 ; Fax +33 04 72 31 86 32  
Web: <http://www.irgroup.com>; E-mail: [irgroup@irgroup.fr](mailto:irgroup@irgroup.fr)  
IRRSAP-RHOSS Clima Integral, S.L. Oficinas y Almacén:  
C/ Leonardo da Vinci, 4 Pol. Ind. Camí Ral  
08850 GAVANÀ (Barcelona)  
Tel: +34 93 633 47 00 ; Fax +34 93 633 47 04  
Web: <http://www.irrsap.com>; E-mail: [info@irrsap-rhooss.com](mailto:info@irrsap-rhooss.com)

Accessorii non inclusi-Accesories non  
compris-Accesorios not included-Zubehör nicht  
inklusive-Accesorios no incluidos-Accesorios no incluidos

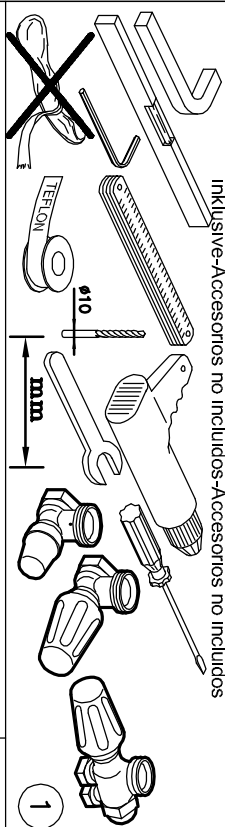



**OK**

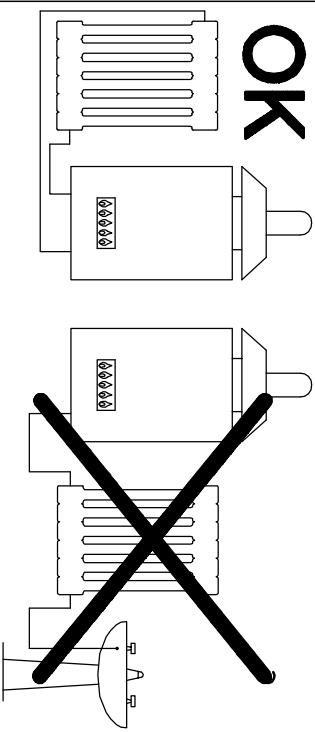








# TESI

Istruzioni di montaggio ed uso  
Operation Instructions  
Instructions de montage et usage  
Montage-und Bedienungsanleitung  
Instrucciones de montaje y uso  
Instrucțiuni pentru montare și utilizare

cod.281M1008

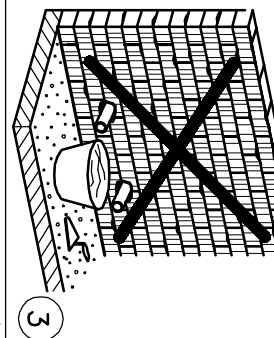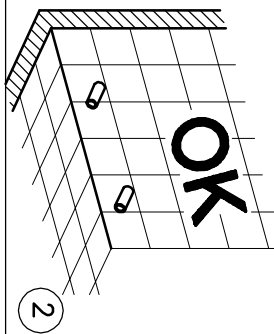

rosso  
red  
rot  
rouge  
rojo  
rojo  
roșu

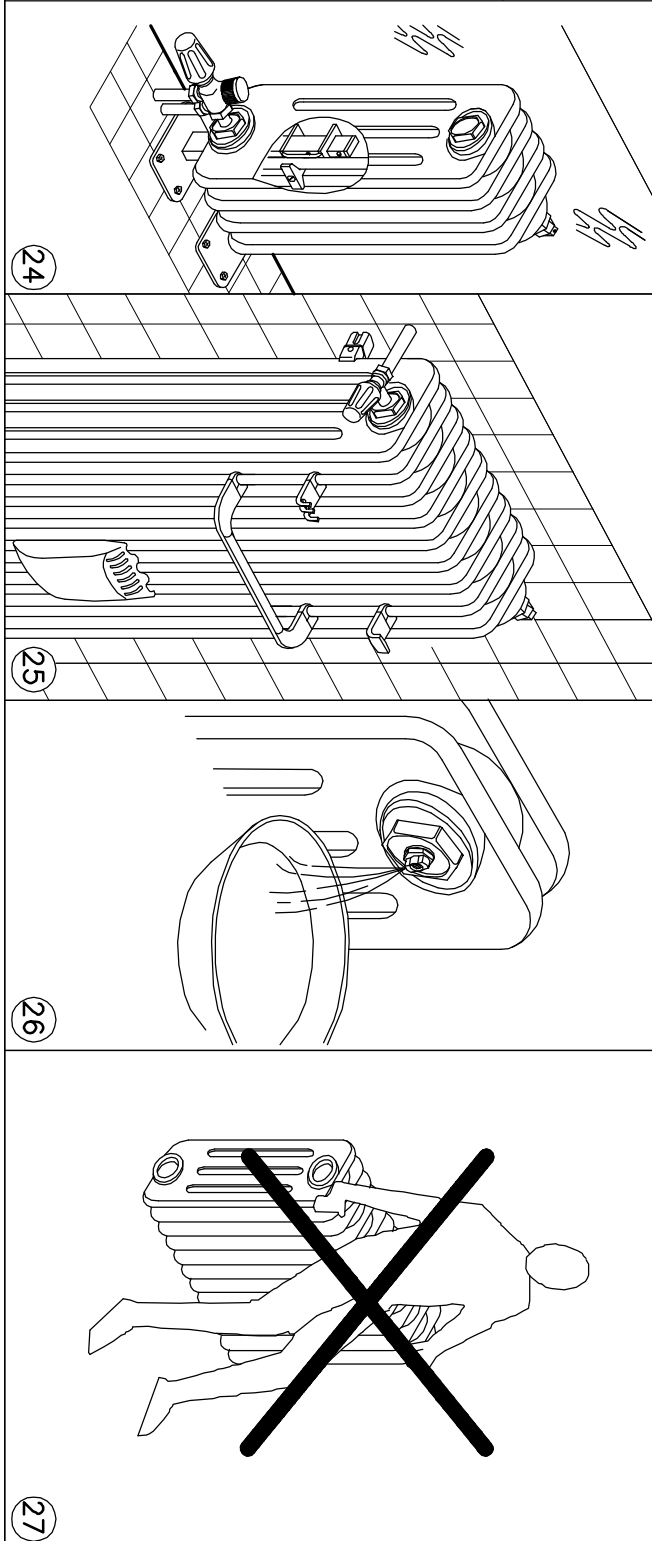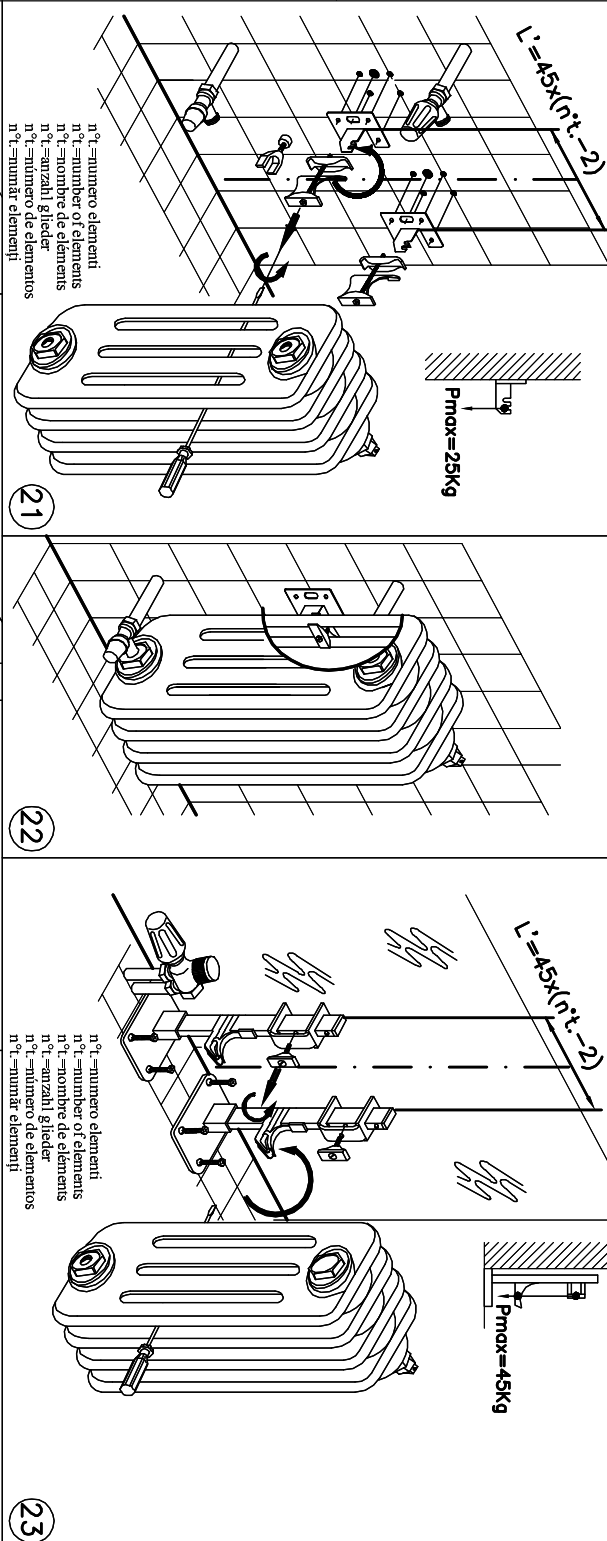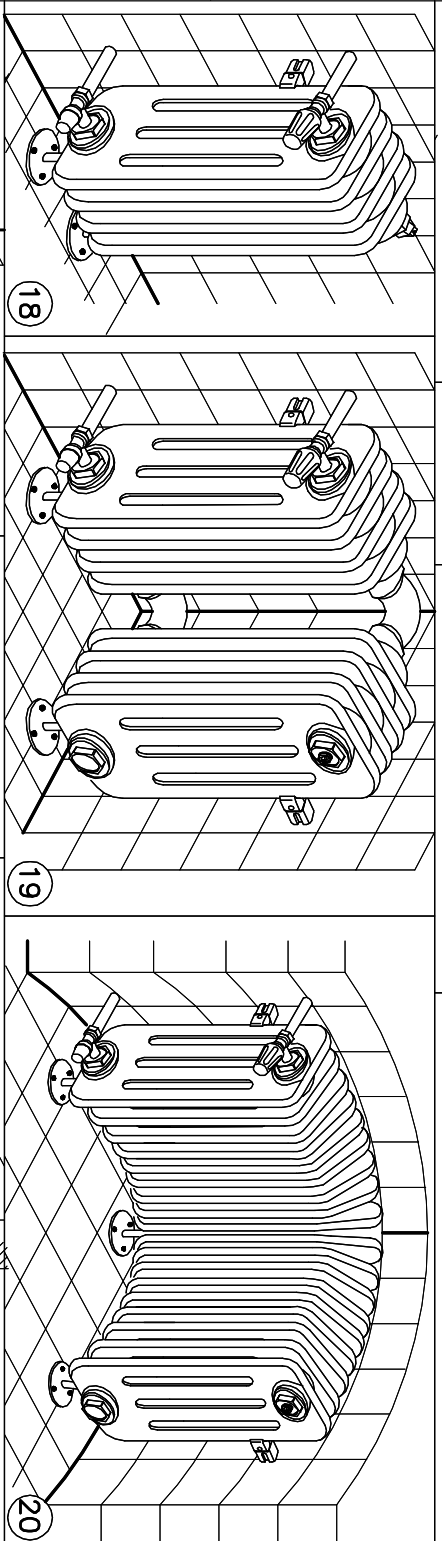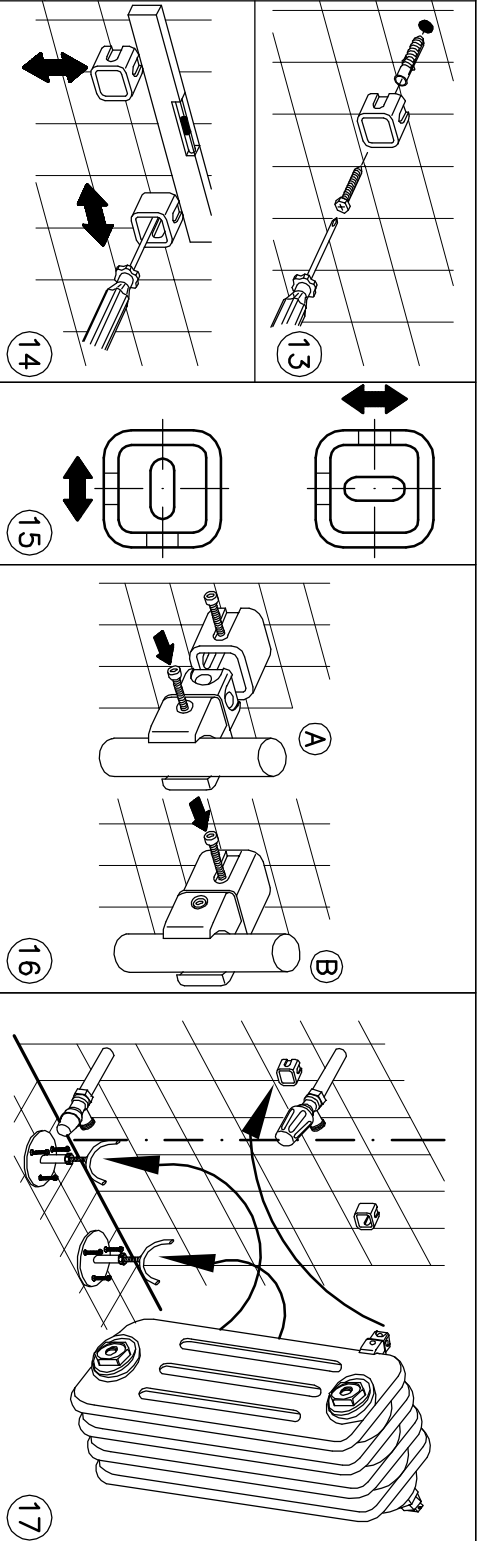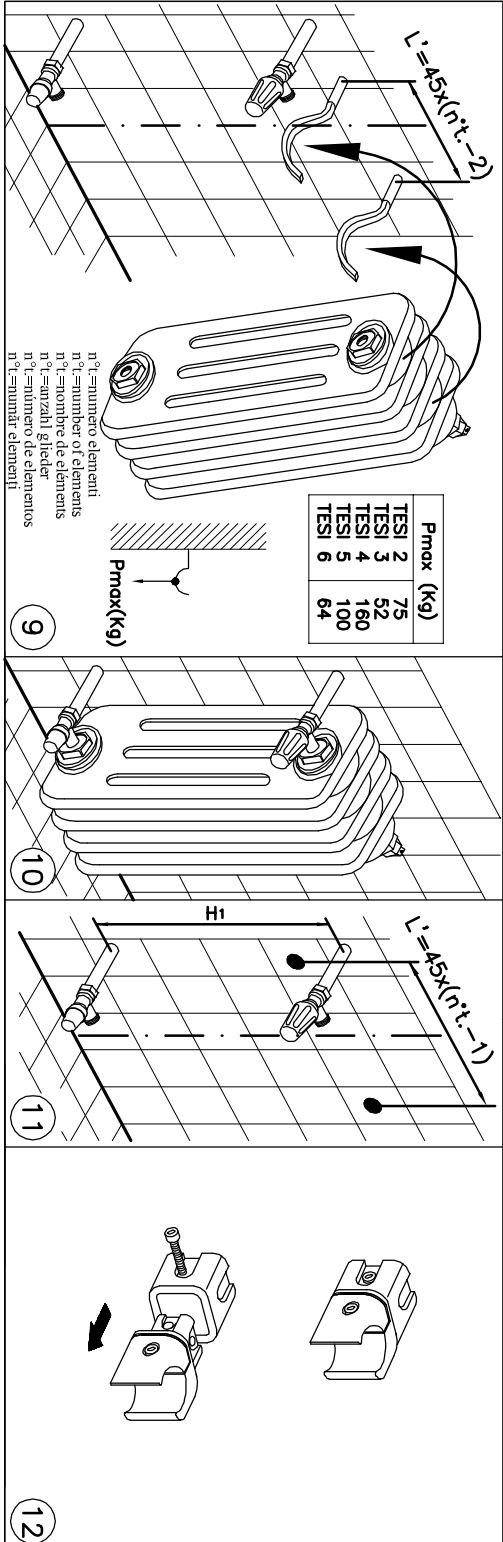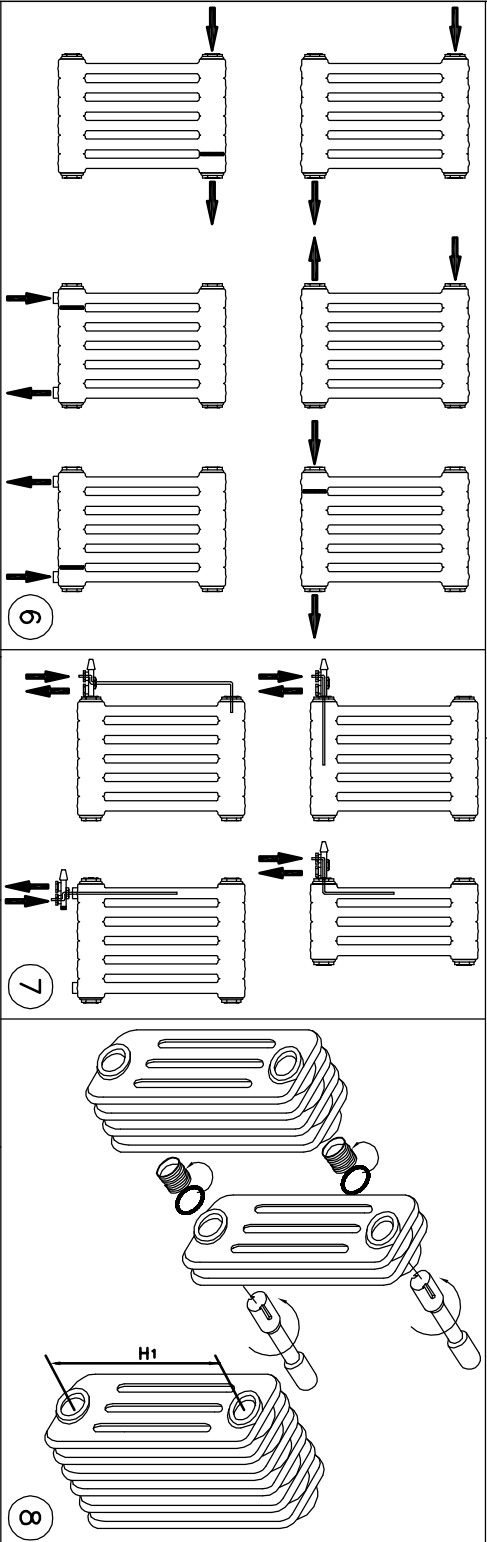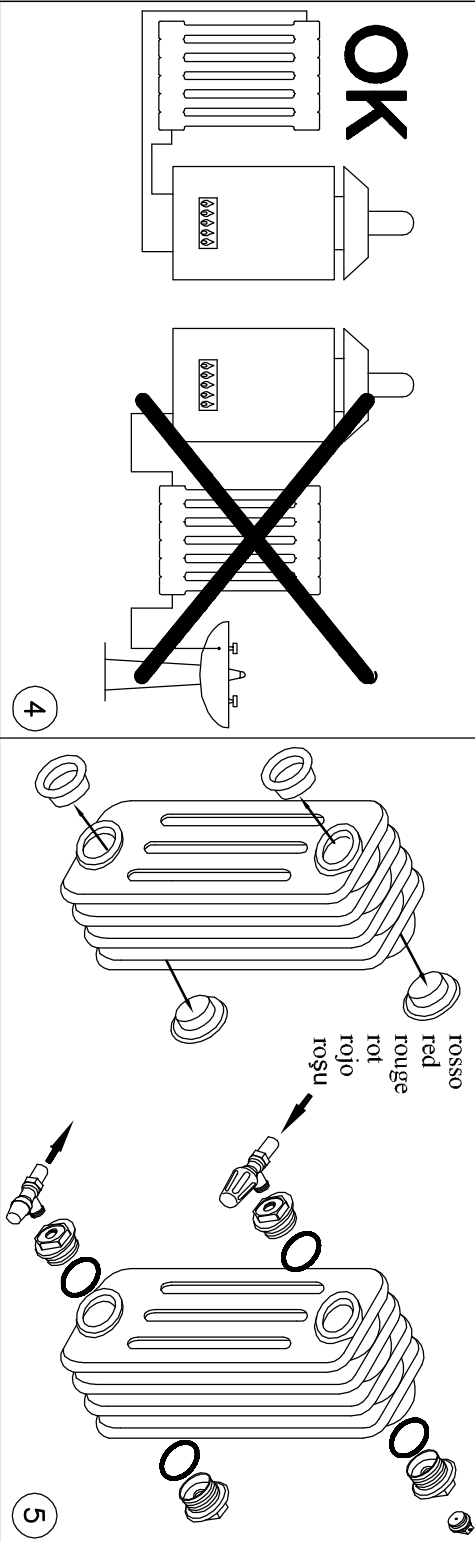

Pmax (kg)	TESI 2	TESI 3	TESI 4	TESI 5	TESI 6
	75	52	160	100	64

$L=45x(n-2)$

$P_{max}(kg)$

n°=numero elementi  
n°=number of elements  
n°=nombre de éléments  
n°=anzahl glieder  
n°=numero de elementos  
n°=număr elemente

$L=45x(n-2)$


$P_{max}=25kg$

n°=numero elementi  
n°=number of elements  
n°=nombre de éléments  
n°=anzahl glieder  
n°=numero de elementos  
n°=număr elemente

$L=45x(n-2)$

$P_{max}=45kg$

n°=numero elementi  
n°=number of elements  
n°=nombre de éléments  
n°=anzahl glieder  
n°=numero de elementos  
n°=număr elemente

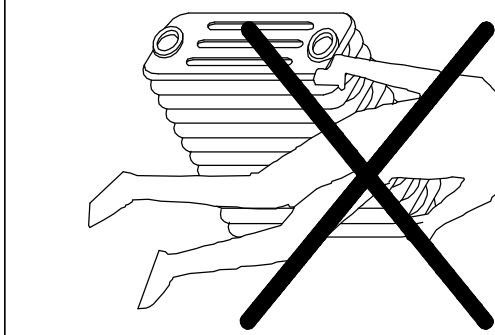

**Norme per una corretta installazione:**

Per l'installazione dei radiatori usare esclusivamente la raccorderia IRSAP con guarnizioni in gomme siliconiche;-Per la nipplatura delle batterie TESI usare esclusivamente i nipples IRSAP e le guarnizioni siliconiche bianche IRSAP;-E' vietato tassativamente l'uso della canapa;-Per i tappi e riduzioni con guarnizione siliconica IRSAP, la coppia di serraggio deve essere di 5÷6 Kgm;-Per il montaggio della raccorderia è consigliata la chiave antigraffio universale IRSAP;-NON COLLEGARE I RADIATORI ALL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO;-Non collegare i radiatori ad impianti con vaso di espansione aperto;- Su impianti di nuova fabbricazione, eseguire un lavaggio di tutto l'impianto per eliminare residui di lavorazione, olii, tracce di flussanti usati per la saldatura di tubi in rame, e tutti i possibili inquinanti;-Su impianti di vecchia costruzione eseguire un accurato lavaggio per rimuovere incrostazioni e depositi di fanghi esistenti.

**Prescrizioni di esercizio e manutenzione:**

Non superare la pressione massima di esercizio : 8 bar TESI 2-3-4-5-6;-La temperatura massima di esercizio di tutti i radiatori è di 95°C;-Non utilizzare nell'impianto acque con ph inferiore a 6.5 e superiore a 8.5 ;-Eseguire sempre un adeguato trattamento chimico dell'acqua dell'acqua specialmente in caso di acque dure ed in presenza di svuotamenti periodici o frequenti dell'impianto;- La norma UNI 8065/89 resa obbligatoria dalla L.46/90 , prescrive in tutti gli impianti di riscaldamento un opportuno trattamento chimico dell'acqua; allo scopo Irsap offre gli additivi della linea DEFENDER ed in alternativa suggerisce i prodotti SENTINEL ;-Assicurarsi che nell'impianto ci sia sempre la pressione sufficiente a garantire il corretto riempimento e non ci siano sacche residue di aria o gas;-Per salvaguardare l'integrità delle guarnizioni non utilizzare, nell'impianto, liquidi protettivi o additivi contenenti prodotti non compatibili con le gomme siliconiche;-Pulire la superficie dei radiatori utilizzando panni morbidi per non graffiare la verniciatura;- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia che possano intaccare la verniciatura;-Non utilizzare umidificatori in terracotta porosa.

**Garanzia:**

IRSAP SPA garantisce i prodotti illustrati nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva GARANZIE 1999/44/CE, vigente nel paese in cui il cliente (consumatore) ha acquistato il prodotto con marchio IRSAP. La garanzia IRSAP non è comunque sostitutiva di quella prevista a norma di legge. La GARANZIA decorre dalla data di acquisto comprovata da un documento con validità fiscale (fattura, ricevuta fiscale o scontrino di vendita) riportante l'indicazione del prodotto stesso. In caso di difetti di materiale o lavorazione, IRSAP SPA provvederà gratuitamente alla riparazione, sostituzione delle parti difettose o sostituzione dell'intero prodotto secondo quanto stabilito dalla Direttiva GARANZIE 1999/44/CE, rimanendo esclusa ogni altra forma di indennizzo tanto legale che convenzionale fatti salvi gli obblighi di legge. L'eventuale sostituzione di componenti difettosi o di una parte dei suddetti prodotti, non prorogherà l'originario termine di garanzia. La garanzia sulle parti sostituite cesserà pertanto unitamente allo scadere del periodo di garanzia inizialmente stabilito sul prodotto completo.

La GARANZIA non opera nel caso di:

Mancato rispetto delle istruzioni e norme d'installazione riportate nel manuale a corredo del prodotto o nella documentazione tecnica;-Mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio e manutenzione riportate nel manuale a corredo del prodotto e sulla documentazione tecnica;-Danni al prodotto dovuti ad interventi da parte di personale non autorizzato o professionalmente non competente;-Anomalie o guasti dipendenti dalla rete d'alimentazione elettrica;- Malfunzionamento dovuto ad errato dimensionamento;- Utilizzo di parti o ricambi non originali o non autorizzate da IRSAP SPA;-Danni causati da incidenti, incendi, calamità naturali, sinistri in genere;-Rottura verificatasi durante il trasporto.Non sono ritenute in garanzia le parti del prodotto che, inviato per la riparazione alla sede IRSAP o presso un'altra sede autorizzata da IRSAP SPA, subissero eventualmente danni durante il tragitto.

**Norms for correct installation:**

The radiators must only be installed using IRSAP fittings with white silicone seal rings;-Only fit TESI batteries with IRSAP nipples and IRSAP white silicone seal rings;-IT IS ABSOLUTELY PROHIBITED TO USE HEMP;-A 5/6 Kgm torque wrench setting must be applied to IRSAP plugs and reducing bushes with white silicone seal rings;-We recommend using the IRSAP non-scratch universal spanner to assemble the fittings;-DO NOT CONNECT THE RADIATORS TO THE DOMESTIC WATER AND SANITARY SYSTEM;-Do not connect the radiators to systems with an open expansion vessel;-On new systems, wash the entire system out to eliminate any production residue, oil, traces of flux used to weld copper pipes and any other pollutants. On old systems, thoroughly wash out the system to purge any existing scale or sludge.

**Operation and maintenance instructions:**

Do not exceed the maximum working pressure : 8 bar for TESI 2-3-4-5-6;-The maximum working temperature of all radiators is 95°C;-Do not use water with a ph value below 6.5 or above 8.5. Always treat the water with appropriate chemicals, especially in hard water areas and if the system is drained frequently or on a regular basis;-Make sure there is always sufficient pressure in the system to guarantee it is correctly charged and that there are no residual pockets of gas or air;-To safeguard the integrity of the seal rings , do not introduce fluids wich are incompatible with silicone rubber in the system;-Clean the radiator surface with a soft cloth to avoid scratching the paint;-Do not use chemical agents during cleaning operations (chemical agents may spoil the paintwork);-Do not use humidifiers made of porous ceramics.

**Warranty:**

IRSAP SPA guarantees the products here illustrated for the period established by the National Law (which absorbs the 1999/44/CE WARRANTY Directive), in effect in the country where the customer (consumer) purchases products bearing the IRSAP trademark. The IRSAP warranty does not replace the warranty provided for by law. The warranty shall come into force from the purchase date of the goods, proved by a fiscally valid document (such as an invoice or receipt) indicating the purchased goods. IRSAP SPA shall repair, replace faulty parts or replace the entire product in the case of material faults or construction defects in compliance with the 1999/44/CE WARRANTY Directive, excluding any other form of guarantee or indemnity whether legal or conventional. The replacement of defective components or part of the aforesaid products shall not extend the original expiry date of the warranty. The warranty on any replaced parts shall expire at the same time as the expiry date initially established for the complete product.

The WARRANTY does not cover:

Failure to comply with the instructions or installation requirements indicated in the manual provided with the product or in the technical documentation;-Failure to comply with the working and maintenance instructions indicated in the manual provided with the product or in the technical documentation;-Damage to the product due to work carried out by unauthorised or professionally incompetent personnel;-Faults or defects depending on the electricity supply network;-Malfunction due to incorrect sizing;-The use of parts or spare parts which are either not original or unauthorised by IRSAP SPA;-Damage caused by accidents, fires, natural disasters or Acts of God in general;-Damage during transportation.

Any parts of the product sent for repair to IRSAP or any other site authorised by IRSAP SPA and which may be damaged en-route shall not be covered by the warranty.

**Normes pour une installation correcte:**

Pour l'installation des radiateurs, utiliser uniquement les accessoires de raccordement IRSAP avec leurs joints en silicone blanc; -Le niplage des radiateurs doit se faire à l'aide des nipples et joints IRSAP en silicone blanc; -L'utilisation de chanvre est rigoureusement interdite; -Le couple de serrage de bouchons et réductions en silicone blanc est de 5÷6 Kgm; -Il est conseillé d'utiliser la clé anti-rayures IRSAP pour le montage des raccords; -NE PAS BRANCHER LES RADIATEURS AU SYSTEME HYDRO-SANITAIRE; -Ne pas brancher les radiateurs aux systèmes avec vase d'expansion ouvert; -Sur les installations neuves, effectuer un lavage de toute l'installation pour éliminer les résidus de travail, les huiles, les traces de fluxants utilisés pour le soudage de tuyaux en cuivre et tous les éléments polluants éventuels; -Sur les installations de construction ancienne, effectuer un lavage soigneux pour éliminer les incrustations et les dépôts de boues.

**Conditions d'utilisation et d'entretien:**

Ne pas dépasser la pression maximale d'exercice : 8 bar pour TESI 2-3-4-5-6;-La température maximale d'exercice est de 95°C pour tous les radiateurs;-Ne pas utiliser dans l'installation d'eaux avec un ph inférieur à 6.5 et supérieur à 8.5; - Toujours effectuer un traitemen chimique approprié de l'eau surtout en cas d'eaux dureset en présence de vidanges périodiques ou fréquentes de l'installation ; - S'assurer que dans l'installation il y ait toujours une pression suffisante pour garantir le remplissage correct et qu'il n'y ait pas de poches d'air ou de gaz; -Pour sauvegarder l'intégrité des joints en silicone blanc, il ne faut pas utiliser dans le système des liquides protecteurs ou additifs contenant des produits non compatibles avec les gommes silicones; -Nettoyer la surface des radiateurs en utilisant un chiffon moelleux pour ne pas rayer la peinture; -Pour le nettoyage il ne faut pas utiliser des produits chimiques qui puissent attaquer la peinture; -Ne pas utiliser d'humidificateurs en terre cuite poreuse.

**Garantie:**

IRSAP SPA garantit les produits ici raportes dans les termes et pour un délai de temps établi par la loi nationale à la réception de la Directive GARANTIES 1999/44/CE, en vigueur dans le pays où le client (consommateur) a acheté le produit de marque IRSAP. La garantie ne remplace pas en tout cas celle prévue par la loi. La garantie court à partir de la date d'achat indiquée par un document à validité fiscale (facture, ticket fiscal ou ticket de vente) qui démontre le produit même. Dans le cas de défaut de matériel ou de fabrication, IRSAP SPA s'occupera gratuitement de la réparation, substitution des parties défectueuses ou du remplacement du produit entier suivant ce qui a été établi par la Directive GARANTIE 1999/44/CE, en restant exclus toute autre type d'indemnité légale ou conventionnelle, à l'exception des obligations de loi. L'éventuel remplacement des composants défectueux ou d'une partie des sous indiqués produits, ne prolongera pas le délai de garantie d'origine. La garantie sur les pièces remplacées cessera à l'échéance de la période de garantie établie à l'origine sur le produit complet.

La GARANTIE n'opère pas dans le cas :

D'un non respect des instructions et des normes pour une installation correcte indiquée dans le manuel ou la documentation technique;-D'un non respect des conditions d'utilisation et d'entretien indiquées dans le manuel ou dans la documentation technique;-D'un dommage lié à une intervention d'une personne non autorisée ou professionnellement non compétente;-D'anomalies ou dommages liés au réseau d'alimentation électrique ;-D'un mauvais fonctionnement lié à un faux dimensionnement ;-D'une utilisation de parties ou de pièces non d'origine ou non autorisées par IRSAP SPA ;-De dommages causés par incidents, incendies, catastrophe naturelle, sinistres en général ;-D'une détérioration pendant le transport .

Les pièces envoyées en réparation au siège d'IRSAP ou à une station autorisée par IRSAP SPA, subissant d'éventuels dommages pendant le trajet, ne seront pas prises en compte dans la garantie.

**Hinweise für eine korrekte Installation:**

Zur Installation der Heizkörper nur IRSAP Verschraubungen mit Silikondichtungen verwenden; -Zur Nippelung der Tesi Heizkörper nur IRSAP Nippel verwenden; -Es ist verboten Hanf zu verwenden; -Für die Stopfen und Reduktionen nur IRSAP Silikondichtungen verwenden, Drehmoment 5÷6 Kgm; -Zur Montage wird empfohlen IRSAP Montageschlüssel zu verwenden; -DIE HEIZKÖRPER DÜRFEN NICHT ANS SANITÄTSWASSER ANGESCHLOSSEN WERDEN; -Die Heizkörper dürfen nicht an offene Expansionsgefäße angeschlossen werden; -Neue Heizanlagen müssen komplett durchgespült werden, um Bearbeitungsrückstände, Öl, Flussmittelspuren aus der Kupferrohrschweißung und alle möglichen Verunreinigungen zu beseitige; -Alte Heizanlagen müssen sorgfältig durchgespült werden, um bestehende Kalkrückstände und Schmutzablagerungen zu beseitigen.

**Richtlinien zum Betrieb und Instandhaltung:**

Der maximale Betriebsdruck : 8 bar TESI 2-3-4-5-6, darf nicht überschritten werden;-Die maximale Betriebstemperatur darf 95°C nicht überschreiten;-In der Anlage darf kein Wasser mit einem pH-Wert von unter 6,5 oder über 8.5 verwendet werden; -Das Wasser muss stets einer chemischen Behandlung unterzogen werden, insbesondere bei hartem Wasser und bei regelmäßigen oder häufigen Leerungen der Anlage; -Es muss garantiert werden, daß in der Anlage genügend Druck vorhanden ist und keine Luft- oder Gasblasenbildung vorhanden ist; -Zum Schutze der Silikondichtungen dürfen dem Anlagenwasser keine Zusatzstoffe beigemischt werden, welche bei Silikondichtungen gefährden könnten; -Die Heizkörper sind mit einem weichen Tuch zu reinigen ohne die Lackierung zu beschädigen; -Es dürfen keine chemische Reinigungsmittel verwendet werden welche die Lackierung beschädigen können; -Keine Befeuchter aus poröser Tonerde verwenden

**Gewährleistung:**

IRSAP SPA gewährleistet die abgebildeten produkte innerhalb des Rahmen und der Zeitperiode der EU-Richtlinie 1999/44/EU, geltend im Land in welchem der Endkonsument das Produkt mit der Marke IRSAP gekauft hat. Die Gewährleistung beginnt mit dem belegten (Rechnung) Einkaufsdatum mit genauer Produktangabe. In Fällen von Material- oder Verarbeitungsfehlern verpflichtet sich IRSAP die Mängel zu beheben entweder durch Ersatzlieferung der defekten Teile, Ersatzlieferung des Produktes oder durch Nachbesserungsarbeiten und zwar entsprechend der EU-Richtlinie 1999/44/EU. Aussgeschlossen davon bleibt jedliche Haftung aus Nachfolgeschäden, ausgenommen im Falle von zwingenden rechtlichen Vorschriften. Der eventuelle Austausch der fehlerhaften Teile oder der Produkte verlängert die Gewährleistungspflicht nicht. Die Gewährleistung der ausgetauschten Teile endet somit mit der Gewährleistungspflicht für das gekaufte Produkt

Die Gewährleistung wird nicht übernommen für:

Nicht-Beachtung der Installationsanleitungen und Installationsrichtlinien in der technischen Dokumentation oder der beiliegenden Montageanleitung;-Nicht-Beachtung der Betriebs- und Instandhaltungsvorschriften der technischen sokumentation oder Montageanleitungen;-Schäden verursacht durch unsachgemäße Installation durch nicht autorisiertes oder nichtkompetentes Personal;-Anomalien oder Fehler verursacht durch elektrische Versorgungsprobleme;-Mangelndes Funktionieren verursacht durch Fehldimensionieren;-Verwendung von nicht originalen Teilen oder Ersatzteilen und nicht von IRSAP genehmigten Ersatzteilen.

Schäden verursacht durch Unfälle, Feuer, Katastrophen oder sonstige Unfälle

**Normas para una correcta instalación:**

Para la instalación de los radiadores usar exclusivamente accesorios de unión IRSAP con juntas de silicona; -Para unir las baterías TESI usar exclusivamente los niples IRSAP y las juntas de silicona blanca IRSAP; -Se prohíbe terminantemente el uso de cáñamo; -Para los tapones y las reducciones con juntas de silicona IRSAP, se debe ejercer una presión de 5÷6 kgm; -Para el montaje de los accesorios de unión es aconsejable la llave antirrayaduras universal IRSAP; -NO CONECTAR LOS RADIADORES A UNA INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA; -No conectar los radiadores a instalaciones con vaso de expansión abierto; -En instalaciones de nueva fabricación, realizar una limpieza de toda la instalación para eliminar residuos de fabricación, aceites, restos de fluidificantes usados para la soldadura de tubos de cobre y todos los posibles contaminantes; -En instalaciones previamente existentes, llevar a cabo una cuidadosa limpieza para eliminar incrustaciones y depósitos de lodos presentes.

**Prescripciones de ejercicio y mantenimiento:**

No superar, en ningún caso, la presión máxima de ejercicio : 8 bar TESI 2-3-4-5-6;-La temperatura máxima de ejercicio de todos los radiadores es de 95°C;-No utilizar en las instalación aguas con pH inferior a 6.5 o superior a 8.5; -Efectuar siempre un adecuado tratamiento químico del agua, especialmente con aguas duras y ante vaciados periódicos o frecuentes de la instalación -Asegurarse que en la instalación exista siempre la presión suficiente para garantizar el correcto llenado y no existan posibles bolsas residuales de aire o gas; -Para asegurar la integridad de las juntas no utilizar, en la instalación, líquidos protectores o aditivos que contengan productos no compatibles con la goma silicónica; -Limpiar la superficie de los radiadores utilizando siempre paños suaves para evitar posibles rayadas sobre la pintura; -No utilizar productos químicos para limpieza que puedan dañar la pintura; -No utilizar humidificadores de arcilla porosa.

**GARANTÍA:**

IRSAP SPA garantiza los productos aquí ilustrados en los términos y por el periodo de tiempo establecido por la ley nacional que acoge la Directiva GARANTIAS 1999/44/CE, vigente en el país en el cual el cliente ( consumidor) haya comprado el producto marcado como IRSAP. En cualquier caso la garantía IRSAP no es substitutiva de la que marca la ley. La GARANTÍA transcurre desde la fecha de compra comprobada y certificada por la factura de compra correspondiente al producto. En caso de defectos de material o elaboración, IRSAP SPA se responsabilizará gratuitamente de la reparación, sustitución de la parte defectuosa o sustitución del producto entero en cuanto está establecido en la Directiva GARANTIAS 1999/44/CE, queda excluido cualquier otra forma de indemnización tanto legal como convencional, salvo obligación legal. La eventual sustitución de componentes defectuosos o de una parte de susodicho producto, no prorrogará los términos originales de garantía. El cese de la garantía sobre los componentes sustituidos coincidirá con el final del periodo de garantía establecido inicialmente sobre el producto completo.

La GARANTÍA no será aplicable en los casos que:

No se respeten alguna de las instrucciones y normas de instalación que se explican en el manual que acompaña al producto y en la documentación técnica;-No se respeten las prescripciones de ejercicio y mantenimiento que se explican en el manual que acompaña al producto y en la documentación técnica;-Daños del producto debido a intervenciones de parte de personal no autorizado o profesionalmente no competente;-Anomalías o daños dependientes de la red de alimentación eléctrica;-Malfuncionamiento debido a errores de dimensionamiento;-Utilización de partes o recambios no originales o no autorizados por IRSAP SPA;-Daños causados por accidente, incendio, catástrofe natural, siniestros en general;-Rotura durante el transporte.

No se mantendrá la garantía sobre aquellas partes del producto que, al enviarse para su reparación a la sede de IRSAP o a cualquier otra sede autorizada IRSAP SPA, sufra algún tipo de daño durante el trayecto.

**Norme pentru o instalare corectă:**

Pentru instalarea caloriferelor folosiți exclusiv racordurile IRSAP cu garnituri în cauciuc siliconic; - Pentru niplarea ansamblelor TESI întrebuiați în mod exclusiv niplurile IRSAP și garniturile siliconate ale IRSAP; - Este absolut interzisă folosirea cânepei; - Pentru dopuri și reduții cu garnitură siliconată IRSAP ale caloriferelor Tesi, cuplul de strângere trebuie să fie de 5÷6 kgm; - Pentru montajul racordurilor se recomandă să folosiți cheia universală IRSAP, împotriva zgârieturilor; - NU CONECTAȚI CALORIFERELE LA INSTALAȚIA HIDRO-SANITARĂ; - Dacă caloriferele sunt unite cu un vas de expansiune deschis, apa din sistem trebuie tratată cu aditivi chimici potriviți (Irsap oferă aditivii liniei DEFENDER, iar în alternativă sugerează produsele SENTINEL) ; - Efectuați, la instalațiile de fabricație nouă, o splălare a întregii instalații pentru a elimina reziduurile de fabricație, uleiul, urme de fluizi întrebuiați pentru sudura tuburilor în aramă, precum și pentru toate posibilele murdării; - La instalațiile mai vechi, efectuați o splăare cu grijă, pentru a scoate crusta și depozitările de pământ care pot fi prezente.

**Prescrieri de funcționare și întreținere:**

Nu depășiți presiunea maximă de funcționare: 8 bar pentru TESI 2-3-4-5-6, pentru celelalte vezi specificările pentru fiecare produs; Temperatura maximă de funcționare pentru toate caloriferele este de 95°C; - Nu folosiți în intalație apă cu ph inferior la 6.5 și superior la 8.5; - Efectuați întotdeauna un adecvat tratament chimic la apă, în mod special, în cazul apelor dure și în prezența descărcărilor periodice sau frecvente ale instalației; - Norma UNI 8065/89 devenită obligatorie prin Legea 46/90, prescrie pentru toate instalațiile de încălzire un oportun tratament chimic al apei; cu acest scop, Irsap oferă aditivii liniei DEFENDER și în alternativă vă sugerează produsele SANTINEL; - Asigurați-vă ca în instalație să fie tot timpul presiune suficientă pentru a garanta corecta umplere și ca să nu fie goluri rezidue de aer sau de gaz; - Pentru a menține integritatea garniturilor, nu folosiți în instalație lichide protective sau aditivi care conțin produse incompatibile cu cauciucul siliconic; - Pentru curățarea suprafețelor caloriferelor, folosiți cărpe moi pentru a nu zgăria vopseaua; - Nu folosiți produse chimicale pentru curățare, deoarece pot interacționa cu vopseaua; - Pe calorifere pot fi uscate numai țesături spălate cu apă; - Nu folosiți umidificatori din teracotă poroasă.